

令和7年度 水質試験結果（給水栓水）

水源の名称		横濱浄水場系 天面ポンプ所付近				東町浄水場系 千葉県合同庁舎付近				保台浄水場系 梅本食堂				備考
検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	
基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	細菌
基 2 大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	
基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎎/ℓ以下													
基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎎/ℓ以下													無機物/重金属
基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下													
基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下													
基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下													
基 8 六価クロム及びその化合物	0.02 ㎎/ℓ以下													
基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎎/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎎/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎎/ℓ以下	0.69	0.31	0.50	4	0.53	0.32	0.39	4	0.41	0.26	0.34	4	
基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎎/ℓ以下			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1	
基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下			0.11	1			0.07	1					
基 14 四塩化炭素	0.002 ㎎/ℓ以下													一般有機物
基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎎/ℓ以下													
基 16 ストリス-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04 ㎎/ℓ以下													
基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎎/ℓ以下													
基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下													
基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下													
基 20 ベンゼン	0.01 ㎎/ℓ以下													
基 21 塩素酸	0.6 ㎎/ℓ以下	0.16	<0.05	<0.05	12	0.07	<0.05	<0.05	12	0.07	<0.05	<0.05	12	
基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎎/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	
基 23 クロロホルム	0.06 ㎎/ℓ以下	0.034	0.006	0.015	12	0.037	0.011	0.021	12	0.034	0.009	0.018	12	
基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	0.016	0.005	0.009	12	0.021	<0.002	0.011	12	0.026	0.006	0.012	12	消毒副生成物
基 25 ジブromクロロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	0.007	0.002	0.004	12	0.002	0.001	0.001	12	0.005	0.002	0.004	12	
基 26 臭素酸	0.01 ㎎/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	0.061	0.015	0.029	12	0.052	0.018	0.032	12	0.055	0.018	0.035	12	
基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	0.022	0.007	0.013	12	0.028	0.010	0.018	12	0.028	0.009	0.017	12	
基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎎/ℓ以下	0.020	0.006	<0.003	12	0.013	0.002	<0.003	12	0.018	0.007	<0.003	12	
基 30 ブロモホルム	0.09 ㎎/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎎/ℓ以下	0.005	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	
基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下			<0.005	1									
基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎎/ℓ以下	0.05	<0.02	0.02	12	0.06	<0.02	0.03	12	<0.02	<0.02	<0.02	12	着色
基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎎/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	
基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下													
基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎎/ℓ以下	32.1	25.0	30.2	4			20.5	1			24.0	1	味
基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎎/ℓ以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	着色
基 38 塩化物イオン	200 ㎎/ℓ以下	25.8	17.8	22.5	12	19.4	17.2	18.0	12	27.3	19.4	23.6	12	味
基 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 ㎎/ℓ以下	100.0	83.7	92.2	4	75.9	55.2	68.0	4			46.6	1	
基 40 蒸発残留物	500 ㎎/ℓ以下	234	197	215	4	172	130	160	4	180	127	155	4	
基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎎/ℓ以下													発泡
基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎎/ℓ以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	カビ臭
基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎎/ℓ以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000004	0.000003	<0.000001	12	発泡
基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎎/ℓ以下													臭気
基 45 フェノール類	0.005 ㎎/ℓ以下													味
基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎎/ℓ以下	2.3	1.5	1.9	12	2.4	1.5	2.0	12	2.3	1.3	1.8	12	基礎的性状
基 47 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.5	12	7.6	7.5	7.6	12	7.5	7.2	7.4	12	
基 48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
基 50 色度	5 度以下	1	<1	<1	12	1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12	
基 51 濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	
1日1回行う検査項目		評 価				評 価				評 価				備考
毎 1 色		異常なし				異常なし				異常なし				
毎 2 濁り		異常なし				異常なし				異常なし				
毎 3 消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上				0.1mg/L以上				365 水道法施行規則第15条第1項 365 第1号による
検査項目	目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考
目 1 アンチモン及びその化合物	0.02 以下													無機物/重金属
目 2 ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)													
目 3 ニッケル及びその化合物	0.02 以下													
目 4 削除														一般有機物
目 5 1,2-ジクロロエタン	0.004 以下													
目 6 削除														
目 7 削除														
目 8 トルエン	0.4 以下													
目 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下													
目 10 亜塩素酸	0.6 以下													
目 11 削除														
目 12 二酸化塩素	0.6 以下													
目 13 ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)	0.002	<0.001	0.001	4							0.003	1	消毒剤
目 14 抱水クロラール	0.02 以下(暫定)	0.006	0.002	0.003	4			0.004	1			0.007	1	消毒副生成物
目 15 農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2			0.00	1									農薬
目 16 残留塩素	1 以下	0.80	0.40	0.69	12	0.90	0.50	0.69	12	0.80	0.40	0.68	12	臭気
目 17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	100.0	83.7	92.2	4	75.9	55.2	68.0	4			46.6	1	味
目 18 マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1	着色
目 19 遊離炭酸	20 以下	8.8	6.8	7.8	4	5.3	4.6	5.0	4	6.6	5.9	6.3	4	味
目 20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下													臭気
目 21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下													一般有機物
目 22 有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	4.3	3.1	3.7	4	5.2	3.2	4.1	4	3.9	2.5	3.2	4	味
目 23 臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	臭気
目 24 蒸発残留物	30以上、200以下	234	197	215	4	172	130	160	4	180	124	154	4	味
目 25 濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12	基礎的性状
目 26 pH値	7.5 程度	7.6	7.3	7.5	12	7.6	7.5	7.5	12	7.5	7.2	7.4	12	
目 27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、電力外に近づける	-0.4	-1.0	-0.7	4	-0.6	-1.2	-0.9	4	-1.0	-1.5	-1.2	4	
目 28 従属炭素細菌	2,000CFU/㎖以下(暫定)	1	0	0	4	3	0	1	4	4	0	1	4	腐食
目 29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下													着色
目 30 アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.05	0.01	0.02	12	0.06	0.02	0.03	12	0.02	<0.01	0.01	12	
目 31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
目 31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000006	0.000002	0.000004	4	0.000013	0.000003	0.000008	4	0.000011	0.000005	0.000007	4	
目 31 PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000006	0.000002	0.000004	4	0.000009	0.000003	0.000007	4	0.000011	0.000005	0.000007	4	
検査項目	単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考
他 1 水温	℃	25.4	9.3	15.6	12	25.4	7.1	16.8	12	29.9	8.7	17.7	12	
他 2 アルカリ度	㎎/ℓ	104	50.2	81.4	12	79.5	38.9	62.6	12	72.7	37.5	56.5	12	
他 3 電気伝導率(μS/cm)	μS/cm	410	253	336	12	274	192	241	12	294	179	240	12	
他 4														

令和7年度 水質試験結果（給水栓水）

水源の名称		奥谷浄水場系 小浜ミニセンター					清澄浄水場系 老人憩いの家									備考
検査項目		基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数						
基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0	0	12	1	0	0	12				細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12						
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎎/ℓ以下														
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎎/ℓ以下												無機物/重金属		
基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下														
基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下														
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下							0.001	1						
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 ㎎/ℓ以下														
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎎/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4						
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎎/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎎/ℓ以下	0.33	0.17	0.26	4	0.48	0.16	0.29	4						
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎎/ℓ以下			<0.08	1			<0.08	1						
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下												一般有機物		
基 14	四塩化炭素	0.002 ㎎/ℓ以下														
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎎/ℓ以下														
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎎/ℓ以下														
基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎎/ℓ以下														
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下														
基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下														
基 20	ベンゼン	0.01 ㎎/ℓ以下														
基 21	塩素酸	0.6 ㎎/ℓ以下	0.10	<0.05	<0.05	12	0.22	<0.05	0.11	4						
基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎎/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4				消毒副生成物		
基 23	クロホルム	0.06 ㎎/ℓ以下	0.031	0.003	0.014	12	0.006	0.002	<0.006	4						
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	0.020	0.002	0.008	12	0.004	<0.002	<0.003	4						
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	0.004	0.001	0.002	12	0.008	0.004	0.005	4						
基 26	臭素酸	0.01 ㎎/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4						
基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	0.052	0.009	0.025	12	0.024	0.010	0.016	4						
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	0.026	0.003	0.012	12	0.002	<0.002	<0.003	4						
基 29	ブromジクロロメタン	0.03 ㎎/ℓ以下	0.017	0.004	<0.003	12	0.009	0.003	<0.003	4						
基 30	ブromホルム	0.09 ㎎/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	4						
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎎/ℓ以下	0.005	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	4				着色		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下														
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎎/ℓ以下	0.02	<0.02	<0.02	12	0.07	0.02	0.04	12						
基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎎/ℓ以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4						
基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下														
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎎/ℓ以下	35.2	24.2	29.5	4										
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎎/ℓ以下			<0.005	1			<0.005	1						
基 38	塩化物イオン	200 ㎎/ℓ以下	26.1	21.0	22.7	12	17.8	15.2	<20	12						
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 ㎎/ℓ以下	84.3	62.3	72.6	4	133.0	85.3	111.8	4						
基 40	蒸発残留物	500 ㎎/ℓ以下	206	158	186	4	241	160	210	4				味・臭気		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎎/ℓ以下														
基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎎/ℓ以下	0.000009	<0.000001	<0.000001	12										
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎎/ℓ以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12								発泡		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎎/ℓ以下														
基 45	フェノール類	0.005 ㎎/ℓ以下														
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎎/ℓ以下	2.1	1.0	1.4	12	0.9	0.3	0.6	12				基礎的性状		
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.3	12	7.9	7.7	7.8	12						
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12						
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12						
基 50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12						
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12						
1日1回行う検査項目			評 価				評 価				試験回数				備考	
毎 1	色		異常なし				異常なし				365				水道法施行規則第15条第1項第1号による	
毎 2	濁り		異常なし				異常なし				365					
毎 3	消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上				365					
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数					備考	
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下												無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)														
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下														
目 4	削除													一般有機物		
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下														
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン	0.4 以下														
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下														
目 10	亜塩素酸	0.6 以下												消毒副生成物		
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素	0.6 以下														
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)												消毒副生成物		
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			0.004	1										
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2														
目 16	残留塩素	1 以下	0.80	0.40	0.58	12	0.80	0.20	0.57	12				農薬・臭気		
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	84.3	62.3	72.6	4	133.0	85.3	111.8	4						
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1						
目 19	遊離炭酸	20 以下	14.0	7.8	10.0	4	4.4	3.2	3.6	4				味・臭気		
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下														
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下												一般有機物		
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	2.7	1.3	1.9	4	1.4	0.6	0.9	4						
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4				臭気・味		
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	206	158	186	4	241	160	210	4						
目 25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12				基礎的性状		
目 26	pH値	7.5 程度	7.5	7.2	7.3	12	7.9	7.7	7.8	12						
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、腐食側に近づける	-0.7	-1.0	-0.9	4	0.0	-0.5	-0.3	4						
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/㎖以下(暫定)	0	0	0	4	2	0	1	4				腐食		
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下														
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.02	0.01	0.01	12	0.07	0.02	0.04	12				着色		
目 31	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4						
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000005	0.000002	0.000004	4	0.000006	<0.000001	0.000002	4						
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000005	0.000002	0.000004	4	0.000006	<0.000001	0.000002	4						
検査項目		単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数					備考	
他 1	水温	℃	26.4	5.5	17.1	12	24.5	8.0	15.3	12						
他 2	アルカリ度	㎎ /ℓ	107	53.4	86.8	12	108	63.1	88.1	12						
他 3	電気伝導率(μ S/cm)	μ S /cm	331	214	292	12	367	241	312	12						
他 4	紫外線吸収(50mmセル)		0.159	0.071	0.108	12	0.090	0.035	0.062	12						
他 5	慢食性遊離炭酸	㎎ /ℓ	12.0	4.8	7.8	12	2.3	1.0	1.6	12						
他 6	総酸度	㎎ /ℓ	20.0	8.9	12.3	12	5.0	3.7	4.1	12						
他 7	クリフトスボリジウム	個 /20ℓ			0	1			0	1						
他 8	ジアルジア	個 /20ℓ			0	1			0	1						
他 9	ダイオキシン類(ΣPE-TEQ/ℓ)	1pg-TEQ /ℓ以下														
検査対象期間			令和5年4月～令和6年3月					令和5年4月～令和6年3月								
検査実施機関			(一財)千葉県薬剤師会検査センター					(一財)千葉県薬剤師会検査センター								

令和7年度 水 質 試 験 結 果（給 水 栓 水）

水源の名称			高鶴配水場系 江見タイヨー種苗店				石上配水場系 健康管理センター								備考
検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数						
基 1	一般細菌	100 個/㎡以下	0	0	0	12	0	0	0	12				細菌	
基 2	大腸菌	検出されないこと	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	12					
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下													
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下												無機物/重金属	
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下													
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下													
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下													
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下													
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4					
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	3.03	1.54	2.25	4	2.99	1.60	2.24	4					
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			0.09	1			0.09	1					
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下													
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下												一般有機物	
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下													
基 16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下													
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下													
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下													
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下													
基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下													
基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.13	0.06	0.06	4	0.40	0.07	0.14	4					
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4					
基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.002	0.001	<0.006	4	0.001	<0.001	<0.001	4					
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.003	<0.002	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.002	4					
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.018	0.014	0.015	4	0.012	0.010	0.011	4					
基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					
基 27	トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.040	0.030	0.033	4	0.025	0.022	0.023	4					
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	<0.002	<0.002	<0.003	4	<0.002	<0.002	<0.003	4					
基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.007	0.006	<0.003	4	0.005	0.004	<0.003	4					
基 30	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下	0.014	0.007	<0.001	4	0.090	0.005	<0.001	4					
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0.003	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4					
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.005	1			<0.005	1					
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.03	1			0.04	1					
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			<0.03	1			<0.03	1					
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			<0.01	1			<0.01	1					
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			27.8	1			29.2	1			味		
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			<0.005	1			<0.005	1			着色		
基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	56.9	34.4	44.9	12	56.2	34.4	45.0	12					
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	108.0	78.9	93.0	4	104.0	76.7	90.6	4			味		
基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	266	199	237	4	265	186	235	4					
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下											発泡		
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下											カビ臭		
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下											発泡		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下											臭気		
基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下											味		
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6	12					
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	12	7.8	7.5	7.6	12					
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12					
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12					
基 50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	12					
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12					
1日1回行う検査項目			評 価				評 価								備考
毎 1	色		異常なし				異常なし				365				水道法施行規則第15条第1項第4号による
毎 2	濁り		異常なし				異常なし				365				
毎 3	消毒の残留効果		0.1mg/L以上				0.1mg/L以上				365				
検査項目	目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数					備考	
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下												無機物/重金属	
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)													
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下													
目 4	削除													一般有機物	
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下													
目 6	削除														
目 7	削除													消毒副生成物	
目 8	トルエン	0.4 以下													
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下													
目 10	亜塩素酸	0.6 以下													
目 11	削除													消毒副生成物	
目 12	二酸化塩素	0.6 以下													
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)													
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)													
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2													
目 16	残留塩素	1 以下	0.60	0.50	0.55	12	1.00	0.70	0.76	12					
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	108.0	78.9	93.0	4	104.0	76.7	90.6	4					
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下			<0.005	1			<0.005	1					
目 19	遊離炭酸	20 以下			2.9	1			4.0	1					
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下													
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下													
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	1.4	0.6	0.9	4	1.3	0.6	0.8	4					
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4					
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	266	199	237	4	265	186	235	4					
目 25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12					
目 26	pH値	7.5 程度	7.9	7.7	7.8	12	7.8	7.5	7.6	12					
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.5	-0.6	-0.6	4	-0.6	-0.8	-0.7	4					
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/㎡以下(暫定)	1	0	0	4	0	0	0	4					
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下													
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下			0.03	1			0.04	1					
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下													
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下													
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下													
検査項目	単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数					備考	
他 1	水温	℃	29.4	11.5	19.8	12	29.3	9.1	19.2	12					
他 2	アルカリ度	mg /L	70.8	45.7	57	12	67.5	43.8	55.2	12					
他 3	電気伝導率(μ S/cm)	μ S /cm	434	322	381	12	433	317	379	12					
他 4	紫外線吸収(50mmセル)		0.059	0.027	0.041	12	0.066	0.027	0.045	12					
他 5	慢性的遊離炭酸	mg /L	2.7	1.7	1.8	12	3.6	1.9	2.8	12					
他 6	総酸度	mg /L	4.1	3.3	3.1	12	5.4	2.8	4.3	12					
他 7	クリプトスボリジウム	個 /20L			0	1			0	1					
他 8	ジアルジア	個 /20L			0	1			0	1					
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ /L以下													
検査対象期間		令和5年4月～令和6年3月													
検査実施機関		(一財)千葉県薬剤師会検査センター													
検査対象期間		令和5年4月～令和6年3月													
検査実施機関		(一財)千葉県薬剤師会検査センター													
注															

	検 査 項 目	令和7年度 横渚浄水場系 (給水栓) 天面ポンプ所												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.31			0.47			0.55			0.69		0.69	0.31	0.50
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.11										0.11
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	0.10	0.09	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.16	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.012	0.014	0.021	0.025	0.034	0.007	0.020	0.017	0.013	0.007	0.006	0.007	0.034	0.006	0.015
基 24	ジクロロ酢酸	0.010	0.010	0.013	0.013	0.016	0.005	0.014	0.011	0.010	0.005	0.006	0.005	0.016	0.005	0.009
基 25	ジブロモクロロメタン	0.004	0.005	0.003	0.002	0.007	0.002	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.007	0.002	0.004
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.025	0.031	0.035	0.037	0.061	0.015	0.040	0.033	0.029	0.019	0.015	0.018	0.061	0.015	0.029
基 28	トリクロロ酢酸	0.010	0.011	0.016	0.022	0.019	0.007	0.018	0.018	0.013	0.009	0.007	0.007	0.022	0.007	0.013
基 29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.012	0.011	0.010	0.020	0.006	0.015	0.012	0.011	0.008	0.006	0.007	0.020	0.006	0.003
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	0.002	0.002	<0.002	0.003	0.005	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.005	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03	0.02	<0.02	<0.03	<0.02	<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物		25.0			32.1			32.0			31.8		32.1	25.0	30.2
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	21.9	20.7	17.8	18.0	23.4	22.8	24.3	23.1	24.7	23.8	25.8	24.6	25.8	17.8	22.5
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		96.9			88.4			100.0			83.7		100.0	83.7	92.2
基 40	蒸発残留物		203			228			234			197		234	197	215
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	1.7	2.1	2.2	2.1	2.3	2.1	2.2	2.3	1.8	2.0	1.6	2.3	1.5	1.9
基 47	pH値	7.6	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	1	1	1	1	1	<1	1	1	<1	<1	1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目		令和7年度 横渚浄水場系 (給水栓) 天面ポンプ所												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	<0.001	0.001
目 14	鉛水クロール		0.003			0.006			0.003			0.002		0.006	0.002	0.003
目 15	農薬類*1*2 (検出指標値 DI)				0											0
目 16	残留塩素	0.70	0.60	0.70	0.40	0.80		0.80	0.80	0.80	0.70	0.80	0.50	0.70	0.80	0.40
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		96.9			88.4			100.0			83.7		100.0	83.7	92.2
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		6.8			7.3			8.8			8.5		8.8	6.8	7.8
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															0.000
目 21	メチル・エチル・ブチル・オクチル・デシル・ドデシル・ヘキサデシル・オクタデシル・システラール(MTBE)															0.000
目 22	有機物(過マンガン酸が消費量)		3.1			4.3			3.8			3.7		4.3	3.1	3.7
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		203			228			234			197		234	197	215
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.6	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6			-0.4			-0.7			-1.0		-0.4	-1.0	-0.7
目 28	総硬度(カルシウム・マグネシウム)		0			1			0			0		1	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.02
目 31	ペルフルオロオクタン・スルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン・カルボン酸(PFOA)		0.000002			0.000003			0.000006			0.000006		0.000006	0.000002	0.000004
	PFOS・PFOAの和		0.000002			0.000003			0.000006			0.000006		0.000006	0.000002	0.000004
他 1	水温	17.6	19.7	21.4	25.4	27.8	25.2	21.3	15.4	11.3	10.0	9.3	11.5	25.4	9.3	15.6
他 2	アルカリ度	60.5	74.2	60.7	50.2	92.8	87.5	93.0	82.5	98.9	104.0	72.2	101.0	104.0	50.2	81.4
他 3	電気伝導率(μS/cm)	276	319	267	253	344	338	361	359	374	410	325	408	410	253	336
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.112	0.135	0.164	0.208	0.181	0.191	0.167	0.177	0.173	0.134	0.143	0.127	0.208	0.112	0.159
他 5	侵食性遊離炭酸	4.6	5.2	6.8	7.4	4.9	4.6	5.3	6.7	6.6	5.3	6.9	6.6	7.4	4.6	5.9
他 6	総酸度	6.7	7.8	9.2	9.6	8.4	7.7	9.1	10.0	11.0	10.0	9.7	11.0	11.0	6.7	9.1
他 7	クリプトスポリジウム							0								0
他 8	シアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(ng-TEQ/L)		0.017													0.017

	検 査 項 目	令和7年度 東町浄水場系 (給水栓) 県合同庁舎付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.32			0.32			0.53			0.41		0.53	0.32	0.39
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.07										0.07
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.011	0.014	0.022	0.033	0.037	0.032	0.028	0.026	0.018	0.014	0.014	0.014	0.014	0.037	0.011
基 24	ジクロロ酢酸	0.008	0.008	0.011	0.018	0.021	0.017	0.015	0.012	0.010	0.007	0.008	0.007	0.021	<0.002	0.011
基 25	ジブromクロロメタン	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.018	0.022	0.031	0.048	0.052	0.047	0.041	0.038	0.027	0.022	0.022	0.023	0.052	0.018	0.032
基 28	トリクロロ酢酸	0.010	0.013	0.018	0.026	0.025	0.025	0.024	0.024	0.017	0.013	0.016	0.013	0.028	0.010	0.018
基 29	ブromクロロメタン	0.006	0.007	0.008	0.013	0.002	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.013	0.002	<0.003
基 30	ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	<0.02	0.03
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物					20.5										20.5
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	19.4	17.7	17.6	18.7	17.9	18.1	17.6	17.2	17.7	17.7	18.6	18.3	19.4	17.2	18.0
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		55.2			68.4			72.7			75.9		75.9	55.2	68.0
基 40	蒸発残留物		130			170			172			169		172	130	160
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	1.5	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.4	1.5	2.0
基 47	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

検 査 項 目		令和7年度 東町浄水場系 (給水栓) 県合同庁舎付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラール					0.004										0.004
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.70	0.60	0.50	0.70	0.70	0.60	0.90	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.90	0.50	0.69
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		55.2			68.4			72.7			75.9		75.9	55.2	68.0
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		4.6			5.3			5.0			5.1		5.3	4.6	5.0
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		3.2			5.2			4.2			4.1		5.2	3.2	4.1
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		130			170			172			169		172	130	160
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.2			-0.6			-0.8			-0.8		-0.6	-1.2	-0.9
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1			3			3			0		3	0	1
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	0.02	0.03
目 31	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)		0.000003			0.000007			0.000009			0.000013		0.000013	0.000003	0.000008
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000007			0.000009			0.000009		0.000009	0.000003	0.000007
他 1	水温	15.6	17.8	20.1	25.0	25.4	25.0	21.4	15.8	11.3	8.3	7.1	9.3	25.4	7.1	16.8
他 2	アルカリ度	38.9	40.7	48.2	72.7	68.6	56.2	70.5	66.2	79.5	75.1	70.0	65.0	79.5	38.9	62.6
他 3	電気伝導率(μS/cm)	192	192	203	265	248	228	251	254	274	272	267	252	274	192	241
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.123	0.137	0.170	0.194	0.204	0.216	0.219	0.214	0.192	0.188	0.169	0.168	0.219	0.123	0.182
他 5	侵食性遊離炭酸	4.2	4.0	4.4	4.4	3.9	4.1	3.6	3.8	4.0	3.2	3.7	3.9	4.4	3.2	3.9
他 6	総硬度	5.5	5.3	6.0	6.7	6.1	5.9	5.7	8.7	6.7	5.5	5.9	5.8	8.7	5.3	6.1
他 7	クリプトスホリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(σ _{TEQ} -L)															

	検 査 項 目	令和7年度 保台浄水場系（給水栓）梅本食堂												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.29			0.26			0.41			0.41		0.41	0.26	0.34
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.010	0.009	0.009	0.024	0.034	0.031	0.032	0.027	0.017	0.012	0.010	0.009	0.034	0.009	0.018
基 24	ジクロロ酢酸	0.010	0.008	0.007	0.008	0.025	0.021	0.019	0.016	0.011	0.007	0.006	0.006	0.026	0.006	0.012
基 25	ジブromクロロメタン	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.002	0.004
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.021	0.019	0.018	0.042	0.055	0.054	0.055	0.048	0.035	0.028	0.026	0.024	0.055	0.018	0.035
基 28	トリクロロ酢酸	0.010	0.010	0.009	0.021	0.025	0.025	0.027	0.028	0.017	0.012	0.011	0.009	0.028	0.009	0.017
基 29	ブromクロロメタン	0.008	0.007	0.007	0.014	0.017	0.018	0.018	0.016	0.013	0.011	0.011	0.010	0.018	0.007	0.003
基 30	ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															0
基 36	ナトリウム及びその化合物					24.0										24.0
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	21.6	20.7	19.4	22.3	22.5	24.7	24.4	23.9	25.5	25.9	27.3	26.1	27.3	19.4	23.6
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					46.6										46.6
基 40	蒸発残留物		127			153			160			180		180	127	155
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	0.000004	0.000003	0.000002	0.000001	0.000004	0.000003	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	1.3	1.3	1.5	1.9	1.9	2.3	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	2.3	1.3	1.8
基 47	pH値	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和7年度 保台浄水場系（給水栓）梅本食堂												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	アンチモン及びその化合物															
目	ウラン及びその化合物															
目	ニッケル及びその化合物															
目	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目	1,2-ジクロロエタン															
目	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目	トルエン															
目	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目	亜塩素酸															
目	削除	平成19年度まで№111に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目	二酸化塩素															
目	ジクロロアセトニトリル					0.003										0.003
目	抱水クロラール					0.007										0.007
目	農薬類*1*2															
目	残留塩素	0.60	0.80	0.70	0.40	0.50	0.80	0.80	0.80	0.60	0.70	0.80	0.70	0.80	0.40	0.68
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					46.6										46.6
目	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目	遊離炭酸		6.5			6.6			5.9			6.5		6.6	5.9	6.3
目	1,1,1-トリクロロエタン															
目	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)															
目	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		2.5			3.9			3.7			3.0		3.9	2.5	3.2
目	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目	蒸発残留物		124			153			160			180		180	124	154
目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目	pH値	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
目	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5			-1.0			-1.1			-1.0		-1.0	-1.5	-1.2
目	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			0			3			4		4	0	1
目	1,1-ジクロロエチレン															
目	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01
目	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000005			0.000005			0.000011			0.000008		0.000011	0.000005	0.000007
	PFOS・PFOAの和		0.000005			0.000005			0.000011			0.000008		0.000011	0.000005	0.000007
他	水温	14.1	15.5	16.7	24.1	28.8	29.9	23.4	17.7	13.7	10.1	8.7	10.5	29.9	8.7	17.7
他	アルカリ度	46.7	40.8	37.5	52.0	54.8	53.4	63.0	58.9	70.0	65.0	72.7	63.2	72.7	37.5	56.5
他	電気伝導率(μS/cm)	211	195	179	221	228	237	256	250	276	270	294	269	294	179	240
他	紫外線吸収(50mmセル)	0.107	0.093	0.096	0.110	0.143	0.130	0.160	0.162	0.151	0.134	0.135	0.117	0.162	0.093	0.128
他	侵食性遊離炭酸	5.3	5.9	6.7	6.6	5.6	5.6	3.9	4.9	6.0	4.8	4.9	5.8	6.7	3.9	5.5
他	総酸度	7.0	7.4	8.3	8.7	7.6	7.5	5.9	6.8	8.7	6.9	7.4	8.0	8.7	5.9	7.5
他	クリプトスポリジウム							0								0
他	ジアルジア							0								0
他	ダイオキシン類(DG-TEQ/L)															

	検 査 項 目	令和7年度 奥谷浄水場系（給水栓）小湊コミュニティセンター付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.17			0.26			0.33			0.31		0.33	0.17	0.26
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トトラクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチレン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸	<0.05	<0.05	0.05	0.10	0.06	0.06	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.10	<0.05	<0.05
基 22	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.013	0.012	0.024	0.017	0.020	0.031	0.021	0.009	0.008	0.003	0.008	0.005	0.031	0.003	0.014
基 24	ジクロロ酢酸	0.018	0.013	0.020	0.011	0.010	0.003	0.012	0.005	0.005	0.002	0.003	0.003	0.020	0.002	0.008
基 25	ジブロモクロロメタン	0.001	0.002	0.001	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.020	0.021	0.033	0.032	0.037	0.052	0.033	0.018	0.016	0.009	0.018	0.011	0.052	0.009	0.025
基 28	トリクロロ酢酸	0.014	0.011	0.020	0.013	0.016	0.026	0.018	0.010	0.008	0.003	0.006	0.005	0.026	0.003	0.012
基 29	ブロモジクロロメタン	0.006	0.007	0.008	0.011	0.013	0.017	0.010	0.007	0.006	0.004	0.007	0.004	0.017	0.004	<0.003
基 30	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	0.002	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															
基 33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物		24.2		31.7				27.1			35.2		35.2	24.2	29.5
基 37	マンガン及びその化合物				<0.005											<0.005
基 38	塩化物イオン	22.0	22.7	21.0	23.1	22.6	21.8	22.0	22.6	22.1	26.1	23.8	23.4	26.1	21.0	22.7
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		62.3			76.8			67.1			84.3		84.3	62.3	72.6
基 40	蒸発残留物		158			206			176			204		206	158	186
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン	0.000002	0.000001	0.000001	0.000007	0.000004	0.000003	0.000009	0.000003	0.000006	0.000006	0.000002	<0.000001	0.000009	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.6	1.3	2.0	1.3	1.5	2.0	2.1	1.4	1.4	1.0	1.0	1.1	2.1	1.0	1.4
基 47	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

検 査 項 目		令和7年度 奥谷浄水場系（給水栓）小湊コミュニティセンター付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№4に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№6に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№7に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラール					0.004										0.004
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.70	0.70	0.50	0.40	0.50	0.40	0.50	0.80	0.70	0.50	0.60	0.70	0.80	0.40	0.58
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		62.3			76.8			67.1			84.3		84.3	62.3	72.6
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005								<0.005		<0.005
目 19	遊離炭酸		8.8			14.0			9.6			7.8		14.0	7.8	10.0
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		2.1			2.7			1.7			1.3		2.7	1.3	1.9
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸気残留物		158			206			176			204		206	158	186
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0			-0.8			-1.0			-0.7		-0.7	-1.0	-0.9
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			0			0			0		0	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
目 31	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000002			0.000004			0.000005			0.000005		0.000005	0.000002	0.000004
	PFOS・PFOAの和		0.000002			0.000004			0.000005			0.000005		0.000005	0.000002	0.000004
他 1	水温	16.4	17.9	19.8	25.4	25.2	26.4	21.2	18.4	12.1	5.5	7.0	10.1	26.4	5.5	17.1
他 2	アルカリ度	69.5	63.8	53.4	107.0	102.0	93.5	90.7	75.0	102.0	97.3	100.0	87.9	107.0	53.4	86.8
他 3	電気伝導率(μS/cm)	254	246	214	328	316	299	302	270	324	329	331	301	331	214	292
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.104	0.088	0.156	0.107	0.112	0.153	0.159	0.100	0.103	0.077	0.071	0.075	0.159	0.071	0.108
他 5	侵食性遊離炭酸	6.2	7.4	7.8	12.0	10.0	9.0	6.9	7.8	8.5	6.6	4.8	7.6	12.0	4.8	7.8
他 6	総酸度	8.9	10.0	10.0	20.0	17.0	14.0	11.0	11.0	14.0	11.0	8.9	12.0	20.0	8.9	12.3
他 7	クリプトスピリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(dg-TEQ/L)															

	検 査 項 目	令和7年度 清澄浄水場系（給水栓）清澄願いの家												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										0.001
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.28			0.27			0.48			0.16		0.48	0.16	0.29
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トリクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸		0.05			0.22			0.18			<0.05		0.22	<0.05	0.11
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.005			0.006			0.005			0.002		0.006	0.002	<0.006
基 24	ジクロロ酢酸		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	<0.002	<0.003
基 25	ジブromクロロメタン		0.004			0.008			0.005			0.004		0.008	0.004	0.005
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.016			0.024			0.017			0.010		0.024	0.010	0.016
基 28	トリクロロ酢酸		0.002			<0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.003
基 29	ブromジクロロメタン		0.007			0.009			0.007			0.003		0.009	0.003	<0.003
基 30	ブromホルム		<0.001			0.001			<0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物															0.000
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.05	0.07	0.02	0.04
基 34	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物															
基 36	ナトリウム及びその化合物															
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	15.5	15.2	15.4	15.5	16.3	16.7	17.3	15.7	16.2	16.7	17.8	16.2	17.8	15.2	<20
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		85.3			121.0			108.0			133.0		133.0	85.3	111.8
基 40	蒸発残留物		160			230			209			241		241	160	210
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン															
基 43	2-メチルイソボルネオール															
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.9	0.7	0.7	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	0.3	0.6
基 47	pH値	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和7年度 清澄浄水場系（給水栓）清澄願いの家												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン															
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	抱水クロラール															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.60	0.60	0.60	0.20	0.70	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.30	0.80	0.80	0.20	0.57
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		85.3			121.0			108.0			133.0		133.0	85.3	111.8
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸		3.3			3.7			3.2			4.4		4.4	3.2	3.6
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		1.4			0.6			0.7			1.2		1.4	0.6	0.9
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		160			230			209			241		241	160	210
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.5			0.0			-0.2			-0.2		0.0	-0.5	-0.3
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1			2			0			2		2	0	1
目 29	1,1-ジクロロエチン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.05	0.07	0.02	0.04
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000001			<0.000001			0.000001			0.000006		0.000006	<0.000001	0.000002
	PFOS・PFOAの和		0.000001			<0.000001			0.000001			0.000006		0.000006	<0.000001	0.000002
他 1	水温	15.5	15.5	19.0	23.0	19.0	24.5	17.5	14.0	11.0	9.0	8.0	8.0	24.5	8.0	15.3
他 2	アルカリ度	85.3	63.1	72.6	89.5	96.6	84.6	99.5	83.7	108.0	99.0	100.0	75.3	108.0	63.1	88.1
他 3	電気伝導率(μS/cm)	302	241	265	314	335	307	348	298	367	344	355	273	367	241	312
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.047	0.072	0.072	0.090	0.047	0.078	0.071	0.072	0.035	0.042	0.059	0.065	0.090	0.035	0.062
他 5	侵食性遊離炭酸	1.6	2.3	2.2	1.6	1.3	1.7	1.2	1.6	1.2	1.0	2.0	2.3	2.3	1.0	1.6
他 6	総酸度	3.9	3.8	4.2	3.9	4.3	4.0	4.2	3.7	4.5	3.9	5.0	4.3	5.0	3.7	4.1
他 7	クリプトスポリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 高鶴配水場系（給水栓）タイヨ一種苗店付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.92			1.54			2.51			3.03		3.03	1.54	2.25
基 12	フッ素及びその化合物					0.09										0.09
基 13	ホウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トリクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸		0.06			0.13			0.08			<0.05		0.13	0.06	0.06
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.002			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	<0.006
基 24	ジクロロ酢酸		0.002			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	<0.003
基 25	ジクロロメタン		0.014			0.014			0.014			0.018		0.018	0.014	0.015
基 26	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.030			0.032			0.030			0.040		0.040	0.030	0.033
基 28	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.003
基 29	ブロモジクロロメタン		0.007			0.006			0.006			0.007		0.007	0.006	<0.003
基 30	ブロモホルム		0.007			0.01			0.009			0.014		0.014	0.007	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		0.002			0.003			<0.002			0.002		0.003	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005								0.003	<0.002	<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
基 34	鉄及びその化合物					<0.03										<0.03
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					27.8										27.8
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
基 38	塩化物イオン	37.2	35.8	34.4	37.5	44	46.5	44.0	44.5	49.3	53.1	56.3	56.9	56.9	34.4	44.9
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		78.9			85.2			100.0			108.0		108.0	78.9	93.0
基 40	蒸発残留物		199			225			258			266		266	199	237
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン															
基 43	2-メチルイソボルネオール															
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.4	0.6
基 47	pH値	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和7年度 高鶴配水場系（給水栓）タイヨ一種苗店付近												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	鉛水クロラール															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.55
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		78.9			85.2			100.0			108.0		108.0	78.9	93.0
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸					2.9										2.9
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		1.0			0.6			0.6			1.4		1.4	0.6	0.9
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		199			225			258			266		266	199	237
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.6			-0.5			-0.6			-0.5		-0.5	-0.6	-0.6
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			1			0			0		1	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物					0.03										0.03
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)															
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)															
	PFOS・PFOAの和															
他 1	水温	17.7	18.8	20.9	26.6	28.3	29.4	24.4	19.2	15.9	12.6	11.5	12.7	29.4	11.5	19.8
他 2	アルカリ度	53.1	45.7	48.2	47.3	55.1	58.2	54.5	57.5	61.6	66.1	70.8	66.4	70.8	45.7	57.0
他 3	電気伝導率(μS/cm)	347	322	326	348	352	380	394	399	420	434	432	429	434	322	381
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.047	0.041	0.032	0.035	0.031	0.027	0.037	0.043	0.044	0.054	0.059	0.049	0.059	0.027	0.041
他 5	侵食性遊離炭酸	2.0	1.1	1.3	2.7	2.0	1.7	1.0	2.4	2.6	2.2	1.7	1.9	2.7	1.7	1.8
他 6	総酸度	3.2	2.0	2.2	3.8	3.3	3.0	2.1	3.8	4.1	3.7	3.4	3.4	4.1	3.3	3.1
他 7	クリプトスポリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 石上配水場系（給水栓）健康管理センター												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物															
基 4	水銀及びその化合物															
基 5	セレン及びその化合物															
基 6	鉛及びその化合物															
基 7	ヒ素及びその化合物															
基 8	六価クロム及びその化合物															
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.85			1.60			2.55			2.99		2.99	1.60	2.24
基 12	フッ素及びその化合物					0.09										0.09
基 13	ボウ素及びその化合物															
基 14	四塩化炭素															
基 15	1,4-ジオキサン															
基 16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチン															
基 17	ジクロロメタン															
基 18	トリクロロエチレン															
基 19	トリクロロエチン															
基 20	ベンゼン															
基 21	塩素酸		0.07			0.40			0.11			<0.05		0.40	0.07	0.14
基 22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
基 24	ジクロロ酢酸		0.002			0.003			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 25	ジブromクロロメタン		0.011			0.010			0.011			0.012		0.012	0.010	0.011
基 26	臭素酸		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン		0.022			0.023			0.024			0.025		0.025	0.022	0.023
基 28	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.003
基 29	ブromジクロロメタン		0.005			0.004			0.004			0.004		0.005	0.004	<0.003
基 30	ブromホルム		0.005			0.008			0.008			0.090		0.090	0.005	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド		0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005									<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物					0.04									0.04	
基 34	鉄及びその化合物					<0.03									<0.03	
基 35	銅及びその化合物					<0.01									<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物					29.2									29.2	
基 37	マンガン及びその化合物					<0.005									<0.005	
基 38	塩化物イオン	37.2	35.7	34.4	39.8	45.3	46.1	44.4	44.6	50.2	52.8	56.2	54.2	56.2	34.4	45.0
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		76.7			85.3			96.4			104.0		104.0	76.7	90.6
基 40	蒸発残留物		186			231			259			265		265	186	235
基 41	陰イオン界面活性剤															
基 42	ジェオスミン															
基 43	2-メチルイソボルネオール															
基 44	非イオン界面活性剤															
基 45	フェノール類															
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.4	0.6
基 47	pH値	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

	検 査 項 目	令和7年度 石上配水場系（給水栓）健康管理センター												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 2	濁り(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
毎 3	消毒の残留効果(毎日)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン															
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	鉛水クロラール															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.70	0.70	0.70	0.80	1.00	0.70	0.80	0.70	0.80	0.70	0.80	0.80	1.00	0.70	0.76
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		76.7			85.3			96.4			104.0		104.0	76.7	90.6
目 18	マンガン及びその化合物					<0.005										<0.005
目 19	遊離炭酸					4.0										4.0
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															0.000
目 21	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)															0.000
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		0.9			0.6			0.7			1.3		1.3	0.6	0.8
目 23	臭気強度(TON)		<1			<1			<1			<1		<1	<1	<1
目 24	蒸発残留物		186			231			259			265		265	186	235
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目 26	pH値	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.8			-0.6			-0.7			-0.7		-0.6	-0.8	-0.7
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		0			0			0			0		0	0	0
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物					0.04										0.04
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)															
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)															
	PFOS・PFOAの和															
他 1	水温	16.1	19.0	20.9	27.1	28.6	29.3	24.3	19.0	14.9	10.6	9.1	11.8	29.3	9.1	19.2
他 2	アルカリ度	50.9	43.8	45.5	46.6	53.9	53.8	51.9	57.4	62.2	65.9	67.5	63.0	67.5	43.8	55.2
他 3	電気伝導率(μS/cm)	343	317	319	357	357	376	394	397	418	433	429	411	433	317	379
他 4	紫外線吸収(50mmセル)	0.046	0.047	0.038	0.033	0.036	0.027	0.035	0.047	0.058	0.059	0.066	0.053	0.066	0.027	0.045
他 5	侵食性遊離炭酸	1.9	1.9	1.9	2.3	3.1	3.5	3.0	3.6	3.6	2.8	3.5	3.2	3.6	1.9	2.8
他 6	総酸度	3.1	2.8	2.9	3.4	4.6	5.1	4.4	5.3	5.3	4.6	5.4	4.8	5.4	2.8	4.3
他 7	クリプトスピリジウム							0								0
他 8	ジアルジア							0								0
他 9	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

令和7年度 水質試験結果(原水)

水 源 の 名 称		横濱浄水場系 待崎川 取水口					東町浄水場 着水井					保台浄水場 着水井					備 考
		検 査 項 目	基 準 値	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数		
基 1	一般細菌	100 個/mL以下	>2,000	1100	1125	4	410	70	218	4	190	32	92	4	細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4	陽性(+)	陰性(-)	陰性(-)	4			
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1			<0.0003	1			
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1			<0.00005	1	無機物/重金属		
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001	1			<0.001	1			0.001	1	無機物/重金属		
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1			
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.024	0.012	0.016	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	0.014	<0.004	4			
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	一般有機物		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.12	0.33	0.61	4	0.51	0.28	0.38	4	0.43	0.31	0.37	4			
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			<0.08	1			<0.08	1			<0.08	1			
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.11	1			0.06	1			0.07	1	消毒副生成物		
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1			
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1			
基 16	ビス-1,2-ジクロロエチン及びトリス-1,2-ジクロロエチン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	一般有機物		
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 18	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1			
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	消毒副生成物		
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下															
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下													消毒副生成物		
基 23	クロロホルム	0.06 mg/L以下															
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下															
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下													消毒副生成物		
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下															
基 27	トリハロメタン	0.1 mg/L以下															
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下													消毒副生成物		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下															
基 30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下															
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下													着色		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1			<0.005	1			
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	1.9	0.10	0.60	4	0.11	0.03	0.05	4	0.67	0.05	0.43	4			
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	2.50	0.29	0.90	4	0.16	0.10	0.12	4	0.30	0.18	0.24	4	味		
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1			<0.01	1			
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31.3	24.6	28.5	4			17.9	1			21.8	1			
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.1	0.058	0.075	4	0.011	0.009	0.010	4	0.160	0.082	0.112	4	着色		
基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.9	15.0	17.3	4	12.1	11.0	11.5	4	19.3	13.3	15.7	4			
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	111.0	79.2	97.2	4	73.6	57.8	66.7	4			46.3	1			
基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	306	227	256	4	174	137	161	4	182	154	170	4	味		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1			<0.02	1			
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000004	0.000001	0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000004	<0.000001	0.000001	12			
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000005	<0.000001	0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000008	<0.000001	0.000003	12	カビ臭		
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	4			<0.002	1			<0.002	1			
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1			
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	5.9	3.3	4.1	4	3.4	2.7	3.1	4	4.8	4.0	4.3	4	味		
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.6	4	7.9	7.9	7.9	4	7.5	7.2	7.3	4			
基 48	味	異常でないこと															
基 49	臭気	異常でないこと	濃臭	濃臭	異常なし	4	濃臭	異常なし	異常なし	4	濃臭	濃臭	異常なし	4	基礎的性状		
基 50	色度	5 度以下	26	7	13	4	10	8	8	4	15	7	10	4			
基 51	濁度	2 度以下	120.0	2.9	33.8	4	2.0	1.2	1.4	4	4.7	2.5	3.2	4			
1日1回行う検査項目			評 価				評 価				評 価				備考		
毎 1	色					試験回数				試験回数				試験回数	水道法施行規則第15条第1項第1号による		
毎 2	濁り																
毎 3	消毒の残留効果																
検 査 項 目		目 標 値 (mg/L)	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	最 大	最 小	平 均	試験回数	備 考		
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1	無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			<0.0002	1			<0.0002	1			
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 4	削除														一般有機物		
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1			<0.0004	1			
目 6	削除																
目 7	削除														消毒副生成物		
目 8	トルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1			<0.006	1			
目 10	亜塩素酸	0.6 以下													消毒副生成物		
目 11	削除																
目 12	二酸化炭素	0.6 以下															
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1	消毒剤		
目 14	抱水コロラール	0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2			0	1											
目 16	残留炭素	1 以下													臭気		
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	111.0	79.2	97.2	4	73.6	57.8	66.7	4	55.6	39.3	47.7	4			
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.100	0.058	0.075	4	0.011	0.009	0.010	4	0.160	0.082	0.112	4			
目 19	遊離炭酸	20 以下	8.0	6.7	7.3	4	2.2	1.9	2.0	4	10.0	6.4	8.4	4	味		
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1			<0.0005	1			
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1			<0.002	1			
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	28.0	11.4	16.8	4	13.1	9.8	11.3	4	16.6	12.9	14.8	4	臭気		
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	30	7	13	4	10	2	5	4	20	1	8	4			
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	306	227	256	4	174	137	161	4	182	154	170	4			
目 25	濁度	1度 以下	120.0	2.9	33.8	4	2.0	1.2	1.4	4	4.7	2.5	3.2	4	基礎的性状		
目 26	pH値	7.5 程度	7.8	7.6	7.7	4	7.9	7.9	7.9	4	7.5	7.2	7.4	4			
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.2	-0.7	-0.4	4	-0.3	-0.7	-0.5	4	-1.0	-1.4	-1.2	4			
目 28	炭酸水素細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	460,000	120,000	245,000	4	9,700	6,600	8,050	4	1,700	700	1,275	4	腐食		
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1			<0.001	1			
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	1.90	0.10	0.60	4	0.11	0.03	0.05	4	0.67	0.05	0.43	4			
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	着色		
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000010	0.000004	0.000006	4	0.000010	0.000003	0.000007	4	0.000014	0.000008	0.000010	4			
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000010	0.000004	0.000006	4</											

令和7年度 水 質 試 験 結 果 (原 水)

水源の名称		奥谷浄水場 着水井					清澄浄水場 着水井										備考
検査項目	基準値	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数				
基 1 一般細菌	100 個/mL以下	760	290	465	4	170	49	112	4					細菌			
基 2 大腸菌	検出されないこと	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	4	陽性(+)	陰性(-)	陽性(+)	4								
基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1								
基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1								
基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1								
基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1								
基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			<0.001	1			0.002	1								
基 8 六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1					無機物/重金属			
基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4								
基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4								
基 11 硫酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.82	0.19	0.39	4	0.68	0.13	0.32	4								
基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			<0.08	1			<0.08	1								
基 13 ボウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			0.07	1			0.04	1								
基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下			<0.0002	1			<0.0002	1								
基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1								
基 16 ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1					一般有機物			
基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1								
基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1								
基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1								
基 20 ベンゼン	0.01 mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1								
基 21 塩素酸	0.6 mg/L以下																
基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下																
基 23 クロロホルム	0.06 mg/L以下																
基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																
基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下													消毒副生成物			
基 26 臭素酸	0.01 mg/L以下																
基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下																
基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下																
基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下																
基 30 ブロモホルム	0.09 mg/L以下																
基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下																
基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.005	1			0.030	1								
基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.20	0.07	0.12	4	0.11	0.11	0.07	4					着色			
基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.74	0.47	0.62	4	0.13	0.13	0.08	4								
基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下			<0.01	1			<0.01	1								
基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	29.3	24.5	26.7	4			16.9	1					味			
基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.150	0.085	0.126	4	0.013	0.005	0.007	4						着色		
基 38 塩化物イオン	200 mg/L以下	12.5	11.3	11.8	4	14.1	13.3	13.6	4								
基 39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	75.2	69.2	71.9	4	128.0	102.0	115.2	4					味			
基 40 蒸発残留物	500 mg/L以下	207	129	179	4	245	194	220	4								
基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1					発泡			
基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000024	0.000001	0.000007	12			<0.000001	1								
基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	12			<0.000001	1					カビ臭			
基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			<0.002	1			<0.002	1								
基 45 フェノール類	0.005 mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1					発泡			
基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	4.4	2.8	3.3	4	1.2	0.4	0.7	4						臭気		
基 47 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	4	8.0	7.8	7.9	4					味			
基 48 味	異常でないこと																
基 49 臭気	異常でないこと	障害	障害	障害	4	障害	障害	障害	4					基礎的性状			
基 50 色度	5 度以下	16	10	13	4	2	1	1.0	4								
基 51 濁度	2 度以下	4.2	1.8	2.7	4	2.2	0.6	1.4	4								
1日1回行う検査項目		評 価				試験回数	評 価				試験回数	評 価				試験回数	備考
毎 1 色																	
毎 2 濁り																	
毎 3 消毒の残留効果																水道法施行規則第15条第1項第1号による	
検査項目	目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数				
目 1 アンチモン及びその化合物	0.02 以下			<0.0002	1			<0.0002	1					無機物/重金属			
目 2 ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)			<0.0002	1			0.0003	1								
目 3 ニッケル及びその化合物	0.02 以下			<0.001	1			<0.001	1								
目 4 削除																	
目 5 1,2-ジクロロエタン	0.004 以下			<0.0004	1			<0.0004	1					一般有機物			
目 6 削除																	
目 7 削除																	
目 8 トルエン	0.4 以下			<0.001	1			<0.001	1								
目 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下			<0.006	1			<0.006	1					消毒副生成物			
目 10 亜塩素酸	0.6 以下																
目 11 削除																	
目 12 二酸化塩素	0.6 以下																
目 13 ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1					消毒副生成物			
目 14 抱水クロラール	0.02 以下(暫定)			<0.001	1			<0.001	1								
目 15 農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2																
目 16 残留塩素	1 以下																
目 17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以上、100以下	75.2	69.2	71.9	4	128.0	102.0	115.2	4					味			
目 18 マンガン及びその化合物	0.01 以下	0.150	0.085	0.126	4	0.013	0.006	0.007	4						着色		
目 19 遊離炭酸	20 以下	15.0	8.8	11.4	4	3.5	3.0	3.2	4					味			
目 20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下			<0.0005	1			<0.0005	1						臭気		
目 21 メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下			<0.002	1			<0.002	1					一般有機物			
目 22 有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 以下	16.1	9.9	12.2	4	6.4	1.9	3.4	4						味		
目 23 臭気強度(TON)	3 以下	10	4	7	4	3	1	2	4					臭気			
目 24 蒸発残留物	30以上、200以下	207	129	179	4	245	194	220	4						味		
目 25 濁度	1度 以下	4.2	1.8	2.7	4	2.2	0.6	1.4	4					基礎的性状			
目 26 pH値	7.5 程度	7.5	7.3	7.4	4	8.0	7.8	7.9	4						腐食		
目 27 腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、能力0に近づける	-0.7	-1.0	-0.9	4	0.0	-0.4	-0.2	4								
目 28 従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	90,000	13,000	57,000	4	17,000	1,300	6,475	4								
目 29 1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下			<0.001	1			<0.001	1								
目 30 アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.20	0.07	0.12	4	0.11	0.03	0.07	4					着色			
目 31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	0.00005 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4								
目 31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005 以下	0.000011	0.000003	0.000006	4	0.000004	<0.000001	0.000001	4								
目 31 PFOS・PFOAの和	0.00005 以下	0.000011	0.000003	0.000006	4	0.000004	<0.000001	0.000001	4								
検査項目	単位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数				
他 1 水温	℃	24.7	5.6	14.8	12	19.3	8.8	14.7	5								
他 2 生物	生物数/mL	853	123	339	12												
他 3 アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.05	0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	4								
他 4 アルカリ度	mg/L	111.0	83.2	95.7	4	105.0	79.8	92.9	4								
他 5 電気伝導率	μS/cm	291.0	257.0	272.5	4	350.0	281.0	314.5	4								
他 6 紫外線吸収(50nmセル)		0.700	0.516	0.602	4	0.167	0.072	0.101	4								
他 7 総酸度	mg/L	18.0	10.0	13.5	4	4.0	3.5	3.7	4								
他 8 侵食性遊離炭酸	mg/L	12.0	6.7	8.7	4	1.6	0.6	1.0	4								
他 9 クリプトスポリジウム	個/10L			0	1			0	1								
他 10 ジアルジア	個/10L			0	1			0	1								
他 11 ダイオキシシン類(pg-TEQ/L)	1pg-TEQ/L以下																
他 12 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L					0.50	<0.5	<0.5	4								
他 13 科学的酸素要求量(COD)	mg/L	7.4	4.4	5.6	4												
他 14 全窒素(UV法)	mg/L	1.3	0.5	0.9	4	0.8	<0.2	0.4	4								
他 15 全りん	mg/L	0.05	0.03	0.04	4	0.06	0.05	0.05	4								
他 16 嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)	個/100mL	5	1	2	4	18	2	7	4								
検査対象施設		令和5年4月～令和6年3月				令和5年4月～令和6年3月											
検査実施機関		(一財)千葉県薬剤師会検査センター				(一財)千葉県薬剤師会検査センター											

令和7年度 水質試験結果（原水）

水源の名称		高鶴配水場 流入水					石上配水場 流入水										備考
		最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数								
検査項目		基準値															
基 1	菌細菌	100 個/mL以下	0	0	0	10	0	0	0	10					細菌		
基 2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	4	不検出	不検出	不検出	4							
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4					無機物/重金属		
基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4							
基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4							
基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	10	<0.004	<0.004	<0.004	10							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.91	1.54	2.19	10	2.93	1.56	2.20	10							
基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.07	0.08	4	0.11	0.07	0.08	4							
基 13	硼素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.05	0.04	0.04	4	0.05	0.04	0.04	4					一般有機物		
基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4							
基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 16	ビス(1-2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4							
基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4							
基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4							
基 21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	0.07	0.04	10	0.09	0.07	0.06	10							
基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4							
基 23	プロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	10	0.002	<0.001	<0.001	10					消毒副生成物		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4							
基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.015	0.012	0.013	10	0.013	0.010	0.011	10							
基 26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	10	0.001	<0.001	<0.001	10							
基 27	酸トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.033	0.027	0.030	10	0.029	0.021	0.025	10							
基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4							
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007	0.005	0.006	10	0.006	0.004	0.004	10							
基 30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.011	0.007	0.009	10	0.010	0.005	0.007	10							
基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4							
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4						着色	
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4							
基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4							
基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	42.3	27.6	33.3	4	43.2	27.0	33.4	4							
基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.0	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					味		
基 38	塩化物イオン	200 mg/L以下	51.1	33.8	42.1	10	51.1	33.5	42.1	10					着色		
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	106.4	85.1	91.7	4	106.6	84.1	91.3	4							
基 40	蒸発残留物	500 mg/L以下	276	232.0	256.0	4	265.0	231.0	252.0	4					味		
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4					カビ臭		
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10							
基 43	2-エーニルノルボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10							
基 44	4-エーニル界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4							
基 45	フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4						発泡	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.9	0.4	0.6	10	0.9	0.4	0.6	10						臭気	
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.68	7.48	7.56	10	7.65	7.35	7.54	10						味	
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	10	異常なし	異常なし	異常なし	10						基礎的性状	
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	10	異常なし	異常なし	異常なし	10							
基 50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	10							
基 51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10							
1日1回行う検査項目				評 価		試験回数		評 価		試験回数		評 価		試験回数	備 考		
毎 1	色														水道法施行規則第19条第1項第1号による		
毎 2	濁り																
毎 3	消毒の残留効果																
検査項目		目標値(mg/L)	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	備考		
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02 以下													無機物/重金属		
目 2	ウラン及びその化合物	0.002 以下(暫定)															
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02 以下															
目 4	削除														一般有機物		
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下															
目 6	削除																
目 7	削除														消毒副生成物		
目 8	トルエン	0.4 以下															
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 以下															
目 10	亜塩素酸	0.6 以下													消毒剤		
目 11	削除																
目 12	二酸化塩素	0.6 以下															
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 以下(暫定)													消毒副生成物		
目 14	抱水クロラール	0.02 以下(暫定)															
目 15	農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤)*1	1 以下*2															
目 16	残留塩素	1 以下	0.60	0.50	0.52	10	0.70	0.60	0.61	10					農薬		
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10以下、100以下	106.4	85.1	91.7	4	106.6	84.1	91.3	4					臭気		
目 18	マンガン及びその化合物	0.01 以下	0	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4					着色		
目 19	遊離炭酸	20 以下	4.4	2.6	3.5	4	4.4	2.6	3.5	4					味		
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 以下													臭気		
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)	0.02 以下													一般有機物		
目 22	有機物(過マンガン酸が10m消費量)	3 以下													味		
目 23	臭気強度(TON)	3 以下													臭気		
目 24	蒸発残留物	30以上、200以下	276	232	256	4	265	231	252	4					味		
目 25	濁度	1度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1	10					基礎的性状		
目 26	pH値	7.5 程度	7.7	7.5	7.6	10	7.7	7.4	7.5	10					腐食		
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-0.7	-0.9	-0.9	4	-0.7	-0.9	-0.9	4							
目 28	従属栄養細菌	2,000CFU/mL以下(暫定)	0	0	0	10	0	0	0	10							
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1 以下	0.03	0.02	0.02	4	0.03	0.02	0.02	4					着色		
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)	0.00005 以下															
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 以下															
	PFOS・PFOAの和	0.00005 以下															
検査項目		単 位	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数	最大	最小	平均	試験回数		備考	
他 1	水温	℃	29.1	12.8	20.9	10	29.4	11.5	20.8	10							
他 2	アルカリ度	mg /L	69	53	59	4	70	54	59	4							
他 3	電気伝導率	μ S /cm	436	321	373	10	436	322	373	10							
他 4	UV吸光度(260nm-50mmセル)	—	0.058	0.024	0.034	10	0.055	0.025	0.035	10							
他 5	臭化物イオン	mg /L															
他 6	硫酸イオン	mg /L															
他 7	酸度	mg /L	5	3	4	4	5	3	4	4							
他 8	侵食性遊離炭酸	mg /L	3.5	1.8	2.5	4	3.5	1.8	2.5	4							
検査対象期間			令和5年4月～令和6年3月				令和5年4月～令和6年3月										
検査実施機関			南房総広域水道企業団 大多喜浄水場 水質班				南房総広域水道企業団 大多喜浄水場 水質班										

注 ① *1:農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2:各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 横渚浄水場系 待崎川 取水口											最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
基 1	一般細菌		1,400			>2,000			>2,000			1,100	>2,000	1,100	1,125
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003									<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005									<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001									<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001									<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001									0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002									<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		0.015			0.013			0.012			0.024	0.024	0.012	0.016
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.33			0.46			0.54			1.12	1.12	0.33	0.61
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08									<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.11									0.11
基 14	四塩化砒素					<0.0002									<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005									<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001									<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001									<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005									<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001									<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001									<0.001
基 21	塩素酸														
基 22	クロロ酢酸														
基 23	クロロホルム														
基 24	ジクロロ酢酸														
基 25	ジブromクロロメタン														
基 26	臭素酸														
基 27	総トリハロメタン														
基 28	トリクロロ酢酸														
基 29	ブromジクロロメタン														
基 30	ブromホルム														
基 31	ホルムアルデヒド														
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005									<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.21			0.20			0.10			1.90	1.90	0.10	0.60
基 34	鉄及びその化合物		0.40			0.42			0.29			2.50	2.50	0.29	0.90
基 35	銅及びその化合物					<0.01									<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物		24.6			30.1			31.3			28.3	31.3	24.6	28.5
基 37	マンガン及びその化合物		0.060			0.085			0.058			0.100	0.100	0.058	0.075
基 38	塩化物イオン		15.0			17.9			17.5			18.9	18.9	15.0	17.3
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		111.0			92.9			106.0			79.2	111.0	79.2	97.2
基 40	蒸発残留物		227			244			248			306	306	227	256
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02									<0.02
基 42	ジェオスミン	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	0.000004	0.000001	0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.000005	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	0.000001
基 44	非イオン界面活性剤		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005									<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3.3			3.8			3.7			5.9	5.9	3.3	4.1
基 47	pH値		7.8			7.6			7.7			7.6	7.8	7.6	7.6
基 48	味														
基 49	臭気		渾臭			渾臭			渾臭			渾臭	渾臭	渾臭	異常なし
基 50	色度					12			10			26	26	7	13
基 51	濁度		4.3			8.0			2.8			120.0	120.0	2.9	33.8

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和7年度 横渚浄水場系 待崎川 取水口											最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
毎 1	色(毎日)														
毎 2	濁り(毎日)														
毎 3	消毒の残留効果(毎日)														
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002									<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002									<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001									<0.001
目 4	削除														
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004									<0.0004
目 6	削除														
目 7	削除														
目 8	トルエン					<0.001									<0.001
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006									<0.006
目 10	亜塩素酸														
目 11	削除														
目 12	二酸化塩素														
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001									<0.001
目 14	塩水クロラール					<0.001									<0.001
目 15	農薬類*1*2 (検出指標値 DI)				0.01										0.01
目 16	残留農薬														
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		111.0			92.9			106.0			79.2	111.0	79.2	97.2
目 18	マンガン及びその化合物		0.060			0.085			0.058			0.100	0.100	0.058	0.075
目 19	遊離酸度		7.2			8.0			7.6			6.7	8.0	6.7	7.3
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005									<0.0005
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002									<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)		11.4			15.5			12.3			28.0	28.0	11.4	16.8
目 23	臭気強度(TON)		7			7			10			30	30	7	13
目 24	蒸発残留物		227			244			248			306	306	227	256
目 25	濁度		4.3			8.0			2.9			120.0	120.0	2.9	33.8
目 26	pH値		7.8			7.6			7.7			7.6	7.8	7.6	7.7
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.2			-0.3			-0.4			-0.7	-0.2	-0.7	-0.4
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		170,000			460,000			120,000			230,000	460,000	120,000	245,000
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001									<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.21			0.20			0.10			1.90	1.90	0.10	0.60
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000004			0.000006			0.000007			0.000010	0.000010	0.000004	0.000006
	PFOS・PFOAの和		0.000004			0.000006			0.000007			0.000010	0.000010	0.000004	0.000006
他 1	水温	17.9	19.1	21.0	25.0	26.5	28.2	18.6	12.4	8.9	6.6	7.1	7.9	28.2	6.6
他 2	生物														
他 3	アンモニア態窒素		<0.04			0.05			0.06			0.11	0.06	0.05	0
他 4	アルカリ度		100.0			111.0			116.0			90.3	116.0	90.3	104.3
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		339.0			343.0			362.0			321.0	362.0	321.0	341.2
他 6	紫外線吸収(50mmセル)		0.431			0.599			0.546			1.170	1.170	0.431	0.686
他 7	総酸度		8.2			9.1			8.7			7.7	9.1	7.7	8.4
他 8	侵食性遊離炭酸		4.5			4.5			3.9			4.3	4.5	3.9	4.3
他 9	クリプトスポリジウム							0							0
他 10	ジアルジア							0							0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)		0.19												0.10
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)		0.6			0.7			0.8			2.3	2.3	<0.5	1.1
他 13	科学的酸素要求量(COD)														
他 14	全窒素(UV法)		0.7			0.9			1.1			2.9	2.9	0.7	1.4
他 15	全りん		0.09			0.16			0.15			0.31	0.31	0.09	0.17
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)(個/100L)		24			46			27			98	98	24	48

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 東町浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		190			410			200			70		410	70	218
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	砒素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	ヒ素及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	六価クロム及びその化合物					<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004										<0.004
基 11	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.33			0.29			0.51			0.43		0.51	0.28	0.38
基 13	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 14	ボウ素及びその化合物					0.06										0.06
基 15	四塩化砒素					<0.0002										<0.0002
基 16	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 18	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 19	トリクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 20	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 21	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 22	塩素酸															
基 23	クロロ酢酸															
基 24	クロロホルム															
基 25	ジクロロ酢酸															
基 26	ジブロモクロロメタン															
基 27	臭素酸															
基 28	総トリハロメタン															
基 29	トリクロロ酢酸															
基 30	ブロモジクロロメタン															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.11			0.03			0.04			0.05		0.11	0.03	0.05
基 34	鉄及びその化合物		0.13			0.10			0.12			0.16		0.16	0.10	0.12
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					17.9										17.9
基 37	マンガン及びその化合物		0.009			0.011			0.010			0.011		0.011	0.009	0.01
基 38	塩化物イオン		11.8			11.0			11.3			12.1		12.1	11.0	11.5
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		57.8			64.0			71.5			73.6		73.6	57.8	66.7
基 40	蒸発残留物		137			162			174			173		174	137	161
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.7			3.4			3.3			3.1		3.4	2.7	3.1
基 47	pH値		7.9			7.9			7.9			7.9		7.9	7.9	7.9
基 48	味															
基 49	臭気		藻臭			藻臭			藻臭			藻臭		藻臭	異常なし	異常なし
基 50	色度		8			10			9			8		10	8	8
基 51	濁度		1.3			1.4			1.2			2.0		2.0	1.2	1.4

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和7年度 東町浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
日 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
日 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
日 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
日 4	削除															
日 5	1,2-ジクロロエタン															
日 6	削除															
日 7	削除															
日 8	トルエン					<0.001										<0.001
日 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
日 10	亜塩素酸															
日 11	削除															
日 12	酸化塩素															
日 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
日 14	抱水クロラール					<0.001										<0.001
日 15	農薬類*1*2															
日 16	残留農薬															
日 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		57.8			64.0			71.5			73.6		73.6	57.8	66.7
日 18	マンガン及びその化合物		0.009			0.011			0.010			0.011		0.011	0.009	0.010
日 19	遊離炭酸		1.9			1.9			2.1			2.2		2.2	1.9	2.0
日 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
日 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
日 22	有機物(過マンガン酸消費量)		9.8			13.1			11.0			11.4		13.1	9.8	11.3
日 23	臭気強度(TON)		4			2			10			5		10	2	5.200
日 24	蒸発残留物		137			162			174			173		174	137	161
日 25	濁度		1.3			1.4			1.2			2.0		2.0	1.2	1.4
日 26	pH値		7.9			7.9			7.9			7.9		7.9	7.9	7.9
日 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7			-0.3			-0.4			-0.5		-0.3	-0.7	-0.5
日 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		8,200			6,600			7,700			9,700		9,700	6,600	8,050
日 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
日 30	アルミニウム及びその化合物		0.11			0.03			0.04			0.05		0.11	0.03	0.05
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000003			0.000007			0.000010			0.000010		0.000010	0.000003	0.000007
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000007			0.000010			0.000010		0.000010	0.000003	0.000007
他 1	水温	15.5	16.4	19.5	23.7	25.0	23.8	19.1	12.8	9.8	6.4	6.1	8.0	25.0	6.1	15.5
他 2	生物	635	49	190	549	229	106	152	682	6408	2420	6040	1104	6408	49	1,547
他 3	アンモニア態窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		50.0			71.1			75.5			74.6		75.5	50.0	67.8
他 5	電気伝導率(μS/cm)		189.0			220.0			241.0			249.0		249.0	189.0	224.7
他 6	紫外線吸収(254nmセル)		0.441			0.538			0.499			0.468		0.538	0.441	0.486
他 7	総酸度		2.2			2.2			2.4			2.6		2.6	2.2	2.3
他 8	侵食性遊離炭酸		1.3			0.7			0.7			1.0		1.3	<0.5	0.9
他 9	クリプトスポリジウム								0							0
他 10	ジアルジア								0							0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		4.1			5.2			4.8			4.7		5.2	4.1	4.7
他 14	全窒素(UV法)		0.5			0.4			0.7			0.7		0.7	0.4	0.5
他 15	全リン		0.01			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.01
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ菌芽胞)(個/100L)		1			23			1			2		23	1	6

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 保台浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		32			190			110			37		190	32	92
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陰性(-)	陰性(-)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					0.001										0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			0.014		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	0	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.33			0.31								<0.001	<0.001	0.37
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08		0.43				0.42		0.43	0.31	<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.07										0.07
基 14	四塩化砒素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブロモクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブロモジクロロメタン															
基 30	ブロモホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.62			0.05			0.41			0.67		0.67	0.05	0.43
基 34	鉄及びその化合物		0.23			0.30			0.18			0.26		0.30	0.18	0.24
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物					21.8										21.8
基 37	マンガン及びその化合物		0.082			0.098			0.160			0.110		0.160	0.082	0.112
基 38	塩化物イオン		13.3			14.3			15.9			19.3		19.3	13.3	15.7
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)					46.3										46.3
基 40	蒸発残留物		180			154			165			182		182	154	170
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000004	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000004	<0.000001	0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	0.000001	0.000003	0.000007	0.000001	0.000008	0.000006	0.000004	0.000002	0.000008	<0.000001	0.000003
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		4.1			4.4			4.8			4.0		4.8	4.0	4.3
基 47	pH値		7.4			7.2			7.4			7.5		7.5	7.2	7.3
基 48	味															
基 49	臭気		渾臭			渾臭			渾臭			渾臭		渾臭	渾臭	異常なし
基 50	色度		9.0			15.0			10.0			7.0		15.0	7.0	10.0
基 51	濁度		2.5			3.0			2.8			4.7		4.7	2.5	3.2

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和7年度 保台浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタジエン(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	二酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	地水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		39.3			46.3			49.6			55.6		55.6	39.3	47.7
目 18	マンガン及びその化合物		0.082			0.098			0.160			0.110		0.160	0.082	0.112
目 19	遊離炭酸		8.8			10.0			8.4			6.4		10.0	6.4	8.4
目 20	1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)		15.0			16.6			14.8			12.9		16.6	12.9	14.8
目 23	臭気強度(TON)		2			1			7			20		20	1	8
目 24	蒸発残留物		180			154			165			182		182	154	170
目 25	濁度		2.5			3.0			2.8			4.7		4.7	2.5	3.2
目 26	pH値		7.4			7.2			7.4			7.5		7.5	7.2	7.4
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4			-1.2			-1.1			-1.0		-1.0	-1.4	-1.2
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		1,700			1,300			1,400			700		1,700	700	1,275
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.62			0.05			0.41			0.67		0.67	0.05	0.43
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000008			0.000009			0.000014			0.000010		0.000014	0.000008	0.000010
	PFOS・PFOAの和		0.000008			0.000009			0.000014			0.000010		0.000014	0.000008	0.000010
他 1	水温	12.8	13.9	14.9	23.0	27.3	28.6	23.5	16.6	13.3	9.4	8.8	10.1	28.6	8.8	16.9
他 2	生物	437	95	203	710	336	2,986	354	188	2,770	2,142	2,872	1,193	2,986	95	1,190
他 3	アンモニア性窒素		<0.04			<0.04			<0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		47.0			60.6			67.8			77.0		77.0	47.0	63.1
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		178.0			210.0			230.0			270.0		270.0	178.0	222.0
他 6	紫外線吸収(50nmセル)		0.559			0.744			0.653			0.500		0.744	0.500	0.614
他 7	総酸度		10.0			12.0			9.6			7.3		12.0	7.3	9.7
他 8	侵食性遊離炭酸		7.9			8.6			6.8			4.8		8.6	4.8	7.0
他 9	クリプトスポリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(μg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		6.1			6.6			6.5			5.9		6.6	5.9	6.3
他 14	全窒素(UV法)		0.5			0.6			0.8			0.8		0.8	0.5	0.6
他 15	全りん		0.01			0.01			0.02			0.01		0.02	<0.01	0.01
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)〈個/100L〉		0			4			2			3		4	0	2

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 奥谷浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		760			450			290			360		760	290	465
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陽性(+)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物					<0.001										<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	亜硝酸態窒素		<0.004			0.005			0.004			0.004		0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.19			0.25			0.30			0.82		0.82	0.19	0.39
基 12	フッ素及びその化合物					<0.08										<0.08
基 13	ホウ素及びその化合物					0.07										0.07
基 14	四塩化砒素					<0.0002										<0.0002
基 15	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 17	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 18	テトラクロロエチレン					<0.0005										<0.0005
基 19	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 20	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 21	塩素酸															
基 22	クロロ酢酸															
基 23	クロロホルム															
基 24	ジクロロ酢酸															
基 25	ジブromクロロメタン															
基 26	臭素酸															
基 27	総トリハロメタン															
基 28	トリクロロ酢酸															
基 29	ブromジクロロメタン															
基 30	ブromホルム															
基 31	ホルムアルデヒド															
基 32	亜鉛及びその化合物					<0.005										<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物		0.16			0.07			0.08			0.20		0.20	0.07	0.12
基 34	鉄及びその化合物		0.68			0.74			0.47			0.59		0.74	0.47	0.62
基 35	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物		24.5			29.3			27.5			25.6		29.3	24.5	26.7
基 37	マンガン及びその化合物		0.150			0.140			0.130			0.085		0.150	0.085	0.126
基 38	塩化物イオン		11.9			11.6			11.3			12.5		12.5	11.3	11.8
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		69.2			75.2			73.4			69.9		75.2	69.2	71.9
基 40	蒸発残留物		129			207			191			189		207	129	179
基 41	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 42	ジェオスミン	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000010	0.000005	0.000024	0.000010	0.000012	0.000019	0.000006	0.000002	0.000024	0.000001	0.000007
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 45	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.9			3.3			2.8			4.4		4.4	2.8	3.3
基 47	pH値		7.5			7.3			7.4			7.4		7.5	7.3	7.4
基 48	味															
基 49	臭気		渾臭			渾臭			渾臭			渾臭		渾臭	渾臭	渾臭
基 50	色度		11			16			10			15		16	10	13
基 51	濁度		2.8			2.3			1.8			4.2		4.2	1.8	2.7

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和7年度 奥谷浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	削除															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	削除															
目 7	削除															
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除															
目 12	三酸化砒素															
目 13	ジクロロアセトニトリル					<0.001										<0.001
目 14	塩水クロラール					<0.001										<0.001
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留農薬															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		69.2			75.2			73.4			69.9		75.2	69.2	71.9
目 18	マンガン及びその化合物		0.150			0.140			0.130			0.085		0.150	0.085	0.126
目 19	遊離産酸		11.0			15.0			11.0			8.8		15.0	8.8	11.4
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)		10.4			12.7			9.9			16.1		16.1	9.9	12.2
目 23	臭気強度(TON)		4			5			10			10		10	4	7.200
目 24	蒸発残留物		129			207			191			189		207	129	179
目 25	濁度		2.8			2.3			1.8			4.2		4.2	1.8	2.7
目 26	pH値		7.5			7.3			7.4			7.4		7.5	7.3	7.4
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7			-0.7			-0.9			-1.0		-0.7	-1.0	-0.9
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		83,000			90,000			13,000			42,000		90,000	13,000	57,000
目 29	1,1-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.16			0.07			0.08			0.20		0.20	0.07	0.12
目 31	ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	ペルフルオロオクタン酸(PFOA)		0.000003			0.000006			0.000006			0.000011		0.000011	0.000003	0.000006
	PFOS・PFOAの和		0.000003			0.000006			0.000006			0.000011		0.000011	0.000003	0.000006
他 1	水温	15.2	15.7	18.9	22.5	22.6	24.7	18.3	12.2	8.5	5.6	6.1	6.7	24.7	5.6	14.8
他 2	生物	277	123	210	226	211	514	204	259	853	496	460	236	853	123	339
他 3	アンモニア性窒素		0.05			0.04			0.06			0.04		0.06	0.05	0
他 4	アルカリ度		90.1			111.0			98.5			83.2		111.0	83.2	95.7
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		257.0			291.0			272.0			270.0		291.0	257.0	272.5
他 6	紫外線吸収(50nmセル)		0.521			0.671			0.516			0.700		0.700	0.516	0.602
他 7	総酸度		13.0			18.0			13.0			10.0		18.0	10.0	13.5
他 8	侵食性遊離炭酸		8.3			12.0			8.0			6.7		12.0	6.7	8.7
他 9	クリプトスポリジウム							0								0
他 10	ジアルジア							0								0
他 11	ダイオキシン類(μg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)															
他 13	科学的酸素要求量(COD)		4.5			7.4			4.4			6.0		7.4	4.4	5.6
他 14	全窒素(UV法)		0.5			1.2			0.7			1.3		1.3	0.5	0.9
他 15	全りん		0.04			0.05			0.03			0.05		0.05	0.03	0.04
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)(個/100L)		5			1			3			1		5	1	2

注 (1) *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
(2) *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 清澄浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌		49			97			170			130		170	49	112
基 2	大腸菌		陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)			陽性(+)		陽性(+)	陰性(-)	陽性(+)
基 3	カドミウム及びその化合物					<0.0003										<0.0003
基 4	水銀及びその化合物					<0.00005										<0.00005
基 5	セレン及びその化合物					<0.001										<0.001
基 6	鉛及びその化合物					<0.001										<0.001
基 7	銅及びその化合物					0.002										0.002
基 8	ヒ素及びその化合物					<0.002										<0.002
基 9	六価クロム及びその化合物					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	亜硝酸態窒素		<0.004			0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 11	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.18			0.13			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 13	フッ素及びその化合物					<0.08			0.30			0.68		0.68	0.13	0.32
基 14	ホウ素及びその化合物					0.04										0.04
基 15	四塩化砒素					<0.0002										<0.0002
基 16	1,4-ジオキサン					<0.005										<0.005
基 17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 18	ジクロロメタン					<0.001										<0.001
基 19	テトラクロロエチレン		1			<0.0005										<0.0005
基 20	トリクロロエチレン					<0.001										<0.001
基 21	ベンゼン					<0.001										<0.001
基 22	塩素酸															
基 23	クロロ酢酸															
基 24	クロロホルム															
基 25	ジクロロ酢酸															
基 26	ジブロモクロロメタン															
基 27	臭素酸															
基 28	総トリハロメタン															
基 29	トリクロロ酢酸															
基 30	ブロモジクロロメタン															
基 31	プロモホルム															
基 32	ホルムアルデヒド															
基 33	亜鉛及びその化合物					0.030										0.030
基 34	アルミニウム及びその化合物		0.06			0.03			0.09			0.11		0.11	0.11	0.07
基 35	鉄及びその化合物		0.06			0.04			0.10			0.13		0.13	0.13	0.08
基 36	銅及びその化合物					<0.01										<0.01
基 37	ナトリウム及びその化合物					16.9										16.9
基 38	マンガン及びその化合物		0.007			0.005			0.006			0.013		0.013	0.005	0.007
基 39	塩化物イオン		13.3			14.0			13.3			14.1		14.1	13.3	13.6
基 40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		113.0			128.0			118.0			102.0		128.0	102.0	115.2
基 41	蒸発残留物		208			245			234			194		245	194	220
基 42	陰イオン界面活性剤					<0.02										<0.02
基 43	ジェオスミン					<0.000001										<0.000001
基 44	2-メチルイソボルネオール					<0.000001										<0.000001
基 45	非イオン界面活性剤					<0.002										<0.002
基 46	フェノール類					<0.0005										<0.0005
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5			0.4			0.7			1.2		1.2	0.4	0.7
基 48	pH値		8.0			7.9			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
基 49	味															
基 50	臭気		落臭			落臭			落臭			落臭		落臭	落臭	落臭
基 51	色度		1			1			1			2		2	1	1
基 52	濁度		0.6			0.8			2.2			2.2		2.2	0.6	1.4

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水栓における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

	検 査 項 目	令和7年度 清澄浄水場 着水井												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物					<0.0002										<0.0002
目 2	ウラン及びその化合物					0.0002										0.0003
目 3	ニッケル及びその化合物					<0.001										<0.001
目 4	1,2-ジクロロエタン															
目 5	1,2-ジクロロエタン					<0.0004										<0.0004
目 6	1,2-ジクロロエタン															
目 7	1,2-ジクロロエタン															
目 8	トルエン					<0.001										<0.001
目 9	ブタジエン(2-エチルヘキシル)					<0.006										<0.006
目 10	亜塩素酸															
目 11	1,1-ジクロロエタン															
目 12	1,1-ジクロロエタン															
目 13	1,1-ジクロロエタン					<0.001										<0.001
目 14	1,1-ジクロロエタン					<0.001										<0.001
目 15	1,1-ジクロロエタン															
目 16	1,1-ジクロロエタン															
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		113.0			128.0			118.0			102.0		128.0	102.0	115.2
目 18	マンガン及びその化合物		0.007			0.005			0.006			0.013		0.013	0.006	0.007
目 19	遊離酸		3.1			3.5			3.0			3.2		3.5	3.0	3.2
目 20	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0005										<0.0005
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)					<0.002										<0.002
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)		2.1			1.9			3.5			6.4		6.4	1.9	3.4
目 23	臭気強度(TON)		1			1			2			3		3	1	2
目 24	蒸発残留物		208			245			234			194		245	194	220
目 25	濁度		0.6			0.8			2.2			2.2		2.2	0.6	1.4
目 26	pH値		8.0			7.9			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
目 27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.1			0.0			-0.1			-0.4		0.0	-0.4	-0.2
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)		2,000			1,300			5,600			17,000		17,000	1,300	6,475
目 29	1,1-ジクロロエタン					<0.001										<0.001
目 30	アルミニウム及びその化合物		0.06			0.03			0.09			0.11		0.11	0.03	0.07
目 31	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOS)		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
目 32	ペルフルオロオクタンルホン酸(PFOA)		<0.000001			<0.000001			0.000001			0.000004		0.000004	<0.000001	<0.000001
目 33	PFOS・PFOAの和		<0.000001			<0.000001			0.000001			0.000004		0.000004	<0.000001	<0.000001
他 1	水温		15.0			19.3		16.6	13.8			8.8		19.3	8.8	14.7
他 2	生物															
他 3	アンモニア性窒素		<0.04			<0.04			0.04			<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
他 4	アルカリ度		89.1			105.0			97.9			79.8		105.0	79.8	92.9
他 5	電気伝導率(μ S/cm)		303.0			350.0			324.0			281.0		350.0	281.0	314.5
他 6	紫外線吸収(50mmセル)		0.075			0.072			0.091			0.167		0.167	0.072	0.101
他 7	総酸度		3.6			4.0			3.5			3.7		4.0	3.5	3.7
他 8	侵食性遊離炭酸		1.3			0.8			0.6			1.6		1.6	0.6	1.0
他 9	クリプトスポリジウム							0								0.0
他 10	ジアルジア							0								0.0
他 11	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)															
他 12	生物化学的酸素要求量(BOD)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5		0.5	<0.5	<0.5
他 13	科学的酸素要求量(COD)															
他 14	全窒素(UV法)		0.2			0.3			0.4			0.8		0.8	<0.2	0.4
他 15	全りん		0.05			0.06			0.06			0.06		0.06	0.05	0.05
他 16	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)(個/100L)		2			18			7			3		18	2	7

注 ① *1: 農薬類の項目は、120種類の農薬について検査を行います。
② *2: 各農薬の検出値と目標値との比の総和で、単位はありません。

	検 査 項 目	令和7年度 高鶴記水場 流入水											最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
基 4	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
基 5	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 6	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 8	六価クロム及びその化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化合物(イオン及び塩化シアン)	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.63	1.79	1.70	1.72	1.54	2.06	2.22	2.58	2.84	2.91		2.91	1.54	2.19
基 12	フッ素及びその化合物	0.07			0.11			0.08			0.07		0.11	0.07	0.08
基 13	ボウ素及びその化合物	0.04			0.04			0.04			0.05		0.05	0.04	0.04
基 14	四塩化砒素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
基 15	1,4-エジオキサン	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
基 17	ジクロロメタン	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 18	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 20	ベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
基 21	塩素酸	0.08	0.06	<0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	<0.06	<0.06	0.07		0.08	0.07	0.04
基 22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001		0.002	<0.001	0.001
基 24	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
基 25	ジブromクロロメタン	0.013	0.014	0.012	0.015	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.015		0.015	0.012	0.013
基 26	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	0.028	0.031	0.027	0.033	0.033	0.032	0.032	0.030	0.030	0.033		0.033	0.027	0.030
基 28	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
基 29	ブromジクロロメタン	0.006	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006		0.007	0.005	0.006
基 30	ブromホルム	0.008	0.008	0.007	0.009	0.011	0.010	0.010	0.010	0.011	0.011		0.011	0.007	0.009
基 31	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
基 32	亜鉛及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.03		0.03	0.02	0.02
基 34	鉄及びその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
基 36	ナトリウム及びその化合物	27.6			30.0			33.4			42.3		42.3	27.6	33.3
基 37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0	<0.001	<0.001
基 38	塩化物イオン	39.7	35.3	33.8	35.8	43.9	45.4	42.1	46.2	48.6	51.1		51.1	33.8	42.1
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	85.1			85.2			90.1			106.4		106.4	85.1	91.7
基 40	蒸発残留物	232			276			261			255		276	232	256
基 41	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
基 42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
基 45	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9		0.9	0.4	0.6
基 47	pH値	7.60	7.68	7.59	7.68	7.54	7.49	7.46	7.52	7.49	7.61		7.68	7.46	7.56
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1

原水の水質検査は、適切な水質管理及び浄水処理工程の確認を行なう上で重要ですので、給水場における検査頻度を基準に、必要性及び過去の検出状況を考慮して実施しています。

検 査 項 目		令和7年度 高鶴配水場 流入水												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎 1	色(毎日)															
毎 2	濁り(毎日)															
毎 3	消毒の残留効果(毎日)															
目 1	アンチモン及びその化合物															
目 2	ウラン及びその化合物															
目 3	ニッケル及びその化合物															
目 4	削除	平成25年度まで№41に設定されていた亜硝酸態窒素は削除され、平成26年度から水質基準項目となりました。														
目 5	1,2-ジクロロエタン															
目 6	削除	平成20年度まで№61に設定されていたトランス-1,2-ジクロロエチレンは削除され、平成21年度から水質基準項目となりました。														
目 7	削除	平成21年度まで№71に設定されていた1,1,2-トリクロロエタンは削除されました。														
目 8	トルエン															
目 9	ブタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目 10	亜塩素酸															
目 11	削除	平成19年度まで№11に設定されていた塩素酸は削除され、平成20年度から水質基準項目となりました。														
目 12	三酸化塩素															
目 13	ジクロロアセトニトリル															
目 14	拘水クロラール															
目 15	農薬類*1*2															
目 16	残留塩素	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.60		0.60	0.50	0.52	
目 17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	85.1			85.2			90.1			106.4		106.4	85.1	91.7	
目 18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.000	<0.001	<0.001	
目 19	遊離炭酸	3.5			2.6			4.4			3.5		4.4	2.6	3.5	
目 20	1,1,1-トリクロロエタン															
目 21	メチルセブチルエーテル(MTBE)															
目 22	有機物(過マンガン酸消費量)															
目 23	臭気強度(TON)															
目 24	蒸発残留物	232			276			261			255		276	232	256	
目 25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	
目 26	pH値	7.60	7.68	7.59	7.68	7.54	7.49	7.46	7.52	7.49	7.61		7.68	7.46	7.56	
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-0.9			-0.7			-0.9			-0.8		-0.7	-0.9	-0.9	
目 28	従属栄養細菌(CUF/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
目 29	1,1-ジクロロエチレン															
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.03		0.03	0.02	0.02	
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)															
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)															
	PFOS・PFOAの和															
他 1	水温	14.0	19.4	20.6	24.4	28.4	29.1	26.4	18.6	16.1	12.8		29.1	12.8	20.9	
他 2	アルカリ度	60			53			55			69		69	53	59	
他 3	電気伝導率(μ S/cm)	340	321	325	347	358	380	389	416	426	436		436	321	373	
他 4	UV吸光度(260nm-50mmセル)	0.040	0.037	0.028	0.028	0.025	0.024	0.027	0.037	0.039	0.058		0.058	0.024	0.034	
他 5	臭化物イオン															
他 6	硫酸イオン															
他 7	酸度	4			3			5			4		5	3	4	
他 8	侵食性遊離炭酸	2.5			1.8			3.5			2.3		3.5	1.8	2.5	

	検 査 項 目	令和7年度 石上配水場 流入水												最大	最小	平均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
基 2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	<0.0003	
基 3	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基 5	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 6	銅及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 8	六価クロム及びその化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.60	1.77	1.69	1.75	1.56	2.07	2.22	2.58	2.85	2.93		2.93	1.56	2.20	
基 12	フッ素及びその化合物	0.07			0.11			0.08			0.07		0.11	0.07	0.08	
基 13	ボウ素及びその化合物	0.04			0.04			0.04			0.05		0.05	0.04	0.04	
基 14	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基 15	1,4-ジジオキサン	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
基 16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びビス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	
基 17	ジクロロメタン	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 20	ベンゼン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 21	塩素酸	<0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07		0.09	0.07	0.06	
基 22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	
基 23	クロロホルム	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001		0.002	<0.001	0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.010	0.011	0.010	0.013	0.011	0.011	0.012	0.013	0.011	0.013		0.013	0.010	0.011	
基 26	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001	<0.001	<0.001	
基 27	総トリハロメタン	0.021	0.025	0.022	0.029	0.026	0.026	0.026	0.028	0.024	0.027		0.029	0.021	0.025	
基 28	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004		0.006	0.004	0.004	
基 30	ブロモホルム	0.005	0.006	0.005	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.010		0.010	0.005	0.007	
基 31	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.03		0.03	0.02	0.02	
基 34	鉄及びその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	
基 35	銅及びその化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
基 36	ナトリウム及びその化合物	27.0			29.9			33.8			43.2		43.2	27.0	33.4	
基 37	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
基 38	塩化物イオン	38.9	35.0	33.5	35.9	44.0	45.3	42.6	46.2	48.7	51.1		51.1	33.5	42.1	
基 39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	84.1			84.2			90.5			106.6		106.6	84.1	91.3	
基 40	残留残留物	231			265			257			258		265	231	252	
基 41	陽イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
基 42	フェノール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基 43	ニッケルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基 44	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	
基 45	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	0.9		0.9	0.5	0.6	
基 47	pH値	7.57	7.62	7.59	7.65	7.58	7.35	7.45	7.52	7.49	7.60		7.65	7.35	7.54	
基 48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
基 49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	
基 50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	
基 51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	

	検 査 項 目	令和7年度 石上配水場 流入水												最 大	最 小	平 均
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
毎1	色(毎日)															
毎2	濁り(毎日)															
毎3	消毒の残留効果(毎日)															
目1	アンチモン及びその化合物															
目3	ウラン及びその化合物															
目3	ニッケル及びその化合物															
目4	削除															
目5	1,2-ジクロロエタン															
目6	削除															
目7	削除															
目8	トリエン															
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)															
目10	亜塩素酸															
目11	削除															
目12	二酸化塩素															
目13	ジクロロアセトニトリル															
目14	抱水クローラル															
目15	農薬類*1*2															
目16	残留塩素	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70			0.70	0.60	0.61
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	84.1			84.2			90.5			106.6			106.6	84.1	91.3
目18	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
目19	遊離炭酸	3.5			2.6			4.4			3.5			4.4	2.6	3.5
目20	1,1,1-トリクロロエタン															
目21	メチルtertブチルエーテル(MTBE)															
目22	有機物(過マンガンを消費量)															
目23	臭気強度(TON)															
目24	蒸発残留物	231			265			257			258			265	231	252
目25	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
目26	pH値	7.57	7.62	7.59	7.65	7.58	7.35	7.44	7.52	7.49	7.60			7.65	7.35	7.54
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-0.9			-0.7			-0.9			-0.8			-0.7	-0.9	-0.9
目28	従属栄養細菌数(CUF/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
目29	1,1-ジクロロエチレン															
目30	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.03			0.03			0.03	0.02	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ペルフルオロオクタン酸(PFOA) PFOS・PFOAの和															
他1	水温	13.9	19.6	20.9	25.0	29.0	29.4	26.1	17.8	15.1	11.5			29.4	11.5	20.8
他2	アルカリ度	61			54			54			70			70	54	59
他3	電気伝導率(μS/cm)	344	322	322	348	357	380	390	414	426	436			436	322	373
他4	UV吸光度(260nm-50mmセル)	0.038	0.038	0.031	0.029	0.026	0.025	0.027	0.043	0.042	0.055			0.055	0.025	0.035
他5	臭化物イオン															
他6	硫酸イオン															
他7	酸度	4			3			5			4			5	3	4
他8	侵食性遊離炭酸	2.5			1.8			3.5			2.3			3.5	1.8	2.5

令和7年度 横渚浄水場系 農薬検査

	検 査 項 目	目 標 値	結果(原水) 7月	検 出
農 1	1, 3-ジクロロプロペン	0.05 mg/L以下	<0.0001	0
農 2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L以下	<0.0008	0
農 3	2, 4-PA(2, 4-D)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 4	EPN	0.004 mg/L以下	<0.00004	0
農 5	MCPA	0.005 mg/L以下	<0.00005	0
農 6	アシュラム	0.9 mg/L以下	<0.002	0
農 7	アセフェート	0.006 mg/L以下	<0.00006	0
農 8	アトラジン	0.01 mg/L以下	<0.0001	0
農 9	アニロホス	0.003 mg/L以下	<0.00005	0
農 10	アミラズ	0.006 mg/L以下	<0.00006	0
農 11	アラクロール	0.03 mg/L以下	<0.0001	0
農 12	イソキサチオン	0.005 mg/L以下	<0.00005	0
農 13	イソフェンホス	0.001 mg/L以下	<0.00003	0
農 14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0
農 15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L以下	<0.0004	0
農 16	イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	<0.00002	0
農 17	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L以下	<0.00008	0
農 18	イミノクタジン	0.006 mg/L以下	<0.005	0
農 19	インダノファン	0.009 mg/L以下	<0.00009	0
農 20	エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	<0.0001	0
農 21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L以下	<0.0008	0
農 22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0
農 23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 24	オキシン銅(有機銅)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0
農 25	オリサストロビン	0.1 mg/L以下	<0.001	0
農 26	カズサホス	0.0006 mg/L以下	<0.000006	0
農 27	カフェンストール	0.008 mg/L以下	<0.00008	0
農 28	カルタップ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0
農 29	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 30	カルボフラン	0.0003 mg/L以下	<0.000003	0
農 31	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0
農 32	キャブタン	0.3 mg/L以下	<0.003	0
農 33	クミルロン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0
農 34	グリホサート	2 mg/L以下	<0.02	0
農 35	グルホシネート	0.02 mg/L以下	<0.001	0
農 36	クロメブロップ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L以下	<0.0001	0
農 38	クロルピリホス	0.003 mg/L以下	<0.00003	0
農 39	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	<0.0005	0
農 40	シアナジン	0.001 mg/L以下	<0.00001	0
農 41	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0
農 42	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 43	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	<0.0001	0
農 44	ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	<0.00008	0
農 45	ジクワット	0.01 mg/L以下	<0.001	0
農 46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0
農 47	ジチオカーバメート系農薬	0.005 mg/L以下	<0.00005	0
農 48	ジチオピル	0.009 mg/L以下	<0.00008	0
農 49	シハロホップチル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0
農 50	シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0
農 51	ジメタメトリン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 52	ジメエート	0.05 mg/L以下	<0.0005	0
農 53	シメトリン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0
農 54	ダイアジノン	0.003 mg/L以下	<0.00003	0
農 55	ダイムロン	0.8 mg/L以下	<0.008	0
農 56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネー	0.01 mg/L以下	<0.0001	0
農 57	チアジニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0
農 58	チウラム	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 59	チオジカルブ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0
農 60	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	<0.003	0
農 61	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0
農 62	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	0.00002	0.00002

結果(給水栓) 7月	検 出
<0.0001	0
<0.0008	0
<0.0002	0
<0.00004	0
<0.00005	0
<0.002	0
<0.00006	0
<0.0001	0
<0.00005	0
<0.00006	0
<0.0001	0
<0.00005	0
<0.00003	0
<0.0001	0
<0.0004	0
<0.00002	0
<0.00008	0
<0.005	0
<0.00009	0
<0.0001	0
<0.0008	0
<0.0001	0
<0.0002	0
<0.0003	0
<0.001	0
<0.000006	0
<0.00008	0
<0.0008	0
<0.0002	0
<0.000003	0
<0.00005	0
<0.003	0
<0.0003	0
<0.02	0
<0.001	0
<0.0002	0
<0.00001	0
<0.00003	0
<0.0002	0
<0.0001	0
<0.00008	0
<0.001	0
<0.00004	0
<0.00005	0
<0.00008	0
<0.00006	0
<0.00003	0
<0.0002	0
<0.0005	0
<0.0003	0
<0.00003	0
<0.008	0
<0.0001	0
<0.001	0
<0.0002	0
<0.0008	0
<0.003	0
<0.0002	0

		検 査 項 目	目 標 値	結 果 (原 水)	検 出	結 果 (給 水 栓)	検 出
				7月		7月	
農	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	64	トリクロピル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	65	トリクロロホン(DEP)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	66	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	67	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	<0.0006	0	<0.0006	0
農	68	ナプロパミド	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	69	バラコート	0.01 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	70	ピペロホス	0.0009 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	71	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	73	ピラゾリネート(ピラゾプレート)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	75	ピリプチカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	76	ピロキロン	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	77	フィプロニル	0.0005 mg/L以下	<0.000005	0	<0.000005	0
農	78	フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	80	フェリムゾン	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	81	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農	82	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	83	フェントラザミド	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	84	フサライド	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	85	ブタクロール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	86	ブタミホス	0.02 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	87	ブプロフェジン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	88	フルアジナム	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	89	ブレチラクロール	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	90	プロシミドン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農	91	プロチオホス	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	92	プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	93	プロビザミド	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	94	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	95	プロモブチド	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	96	ベノミル	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	97	ベンシクロン	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	98	ベンゾピシクロン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農	99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	100	ベンタゾン	0.2 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農	101	ペンディメタリン	0.3 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	102	ペンフラカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	103	ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	104	ペンフレセート	0.07 mg/L以下	<0.0007	0	<0.0007	0
農	105	ホスチアゼート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	106	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	107	メコブロップ(MCPP)	0.05 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	108	メソミル	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	109	メタラキシル	0.2 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	111	メトミノストロビン	0.04 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	112	メトリブジン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	113	メフェナセット	0.02 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農	114	メブロニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	115	モリネート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
検 出 値 合 計					0.00002		0

III 化学物質に係る水質基準 より

- (1) 水質基準への分類要件に適合する農業については、個別に水質基準を設定する。
- (2) 上記(1)に該当しない農業については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農業方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける

$$DI = \sum_i \frac{DV_i}{GV_i}$$

ここに、DIは検出指標値、DV_iは農業_iの検出値、GV_iは農業_iの目標値である。

生物試験(植物
(生物数/mL)

検体番号			令和7年度 東町浄水場着水井												最大	最小	平均	
網	属名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
藍藻	Anabaena	糸状体																
	Aphanocapsa	群体																
	Aphanizomenon	糸状体																
	Aphanothece	群体																
	Chamaesiphon	糸状体																
	Chroococcus	群体																
	Coelosphaerium	群体																
	Lyngbya	糸状体											90					
	Merismopedia	群体																
	Microcystis	群体(細胞)																
	Myxosarcina	群体																
クリプト藻	Oscillatoria	群体																
	Oscillatoria	糸状体																
	Phormidium	糸状体	93	4		10			5	490	6,100	2,100	2,200	200	6,100	4	1,245	
	不明藍藻	糸状体																
	Chroomonas	細胞	2	2	4	3	1			4	40	42	2,300	57	2,300	1	246	
	Cryptomonas	細胞	14	2	2	8	15	7	2	20	44	20	15	15	44	2	14	
	Glenodinium	細胞											5	2				
	Gymnodinium	細胞																
	Peridinium	細胞	1			7								1	7	1	3	
	Dinobryon	群体	130	1	8	12								20	130	1	34	
	Mallomonas	細胞				2				1	8		10	8	10	1	6	
黄金藻	Synura	群体											15	8				
	Acanthoceras	細胞				21			7	1					21	1	10	
	Achnanthes	細胞	21	8	6	6	11	12		10		6		1	21	1	9	
	Amphora	細胞						1							1	1	1	
	Asterionella	細胞	18		1	2					4	22	25	83	83	1	22	
	Aulacoseira	糸状体	6		1	130	51	8	6	5		16	80	18	130	1	32	
	Bacillaria	細胞																
	Brachysira	細胞																
	Cocconeis	細胞	2		1	3	4	1	5	1	4	2		1	5	1	2	
	Cyclotella	細胞	70	7	63	180	81	29	67	28	24	22	85	160	180	7	68	
	Cymatopleura	細胞																
珪藻	Cymbella	細胞	2	1		1		2	2		4		10	3	10	1	3	
	Diatoma	細胞													0	0	0	
	Epithemia	細胞																
	Eunotia	細胞																
	Fragilaria	細胞																
	Gomphonema	細胞	6	1	3	2	4	5	3	3		4	10	1	10	1	4	
	Gyrosigma	細胞	3							1								
	Melosira	糸状体	3		2	3		2						6	6	2	3	
	Navicula	細胞	4	1	5	41	1	3	2	3		2	15	3	41	1	7	
	Nitzschia	細胞	94	17	46		27	18	22	25	28	32	120	200	200	17	57	
	Pinnularia	細胞																
	Rhizosolenia	細胞																
	Rhoicosphenia	細胞	6		9	6	4	3	3	3			5	5	9	3	5	
	Skeletonema	細胞																
	Surirella	細胞																
	Synedra	細胞	40		5						5	8		20	46	46	5	21
	Urosolenia	細胞				14	1			6		36			36	1	14	
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞										2		1	2	1	2
		Phacus	細胞						1			4				4	1	3
		Trachelomonas	細胞	29		9	13	2	2	3	13	4	6		1	29	1	8
		Ankistrodesmus	細胞	45	1	3	2					28	2	610	24	610	1	89
		Actinastrum	群体															
		Chlamydomonas	細胞	19	1	4	8	2	2	2	7	4	12	10	14	19	1	7
		Chlorogonium	細胞															
		Chodatella	群体									4		100	130			
		Chosterium	細胞	9			7	1	1		5	4	26		4			
		Coelastrum	群体							1						1	1	1
		Cosmarium	細胞															
	緑藻	Crucigenia	群体									20		120	11			
		Dictyosphaerium	群体															
		Elakatothrix	群体															
		Eudorina	群体															
		Golenkinia	細胞	1														
		Gonium	群体															
		Hormidium	糸状体															
		Kirchneriella	群体															
		Micractinium	群体				7						6					
		Mougeotia	群体															
		Nephrocytium	群体															
		Oocystis	群体															
		Pandorina	群体															
		Pediastrum	群体				42		1		3	4		5		42	1	11
		Scenedesmus	群体	6	3	18	9	11	6	20	24	60	34	95	24	95	3	26
		Schroederia	細胞	8			8	13	2	1	22	8	28			28	1	11
		Selenastrum	群体															
Sphaerocystis		群体																
Spirogyra		糸状体																
Staurastrum		細胞							1	2	4					4	1	2
Tetraedron		細胞												20				
Tetrastrum		群体													41			
Treubaria		細胞	3			2								10	8	10	2	6
不明緑藻		糸状体																
不明緑藻		細胞												65	8	65	8	37
不明		不明藻	細胞															
総計			635	49	190	549	229	106	152	682	6,408	2,420	6,040	1,104	6,408	49	1,547	
構成		藍藻		16	4	0	10	0	0	5	490	6,100	2,100	2,290	200	6,100	0	941
		クリプト藻		93	4	6	11	16	7	2	24	84	62	2,315	72	2,315	2	218
		渦鞭毛藻		1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	5	3	7	0	1
		黄金藻		130	1	8	14	0	0	0	1	8	0	25	36	130	0	19
		黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		珪藻		275	35	142	409	184	84	117	91	72	142	370	527	527	35	204
	ユーグレナ藻		29	0	9	13	2	3	3	13	8	8	0	2	29	0	8	
	緑藻		91	5	25	85	27	12	25	63	136	108	1,035	264	1,035	5	156	
	不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定条件	グルタルアルデヒド1%で固定																

備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100 μ m長が1単位、螺旋型は1巻が1単位
----	---


固定条件	グルタルアルデヒド1%で固定
備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位

備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位
----	---

令和7年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）


横渚浄水場

管末付近給水栓

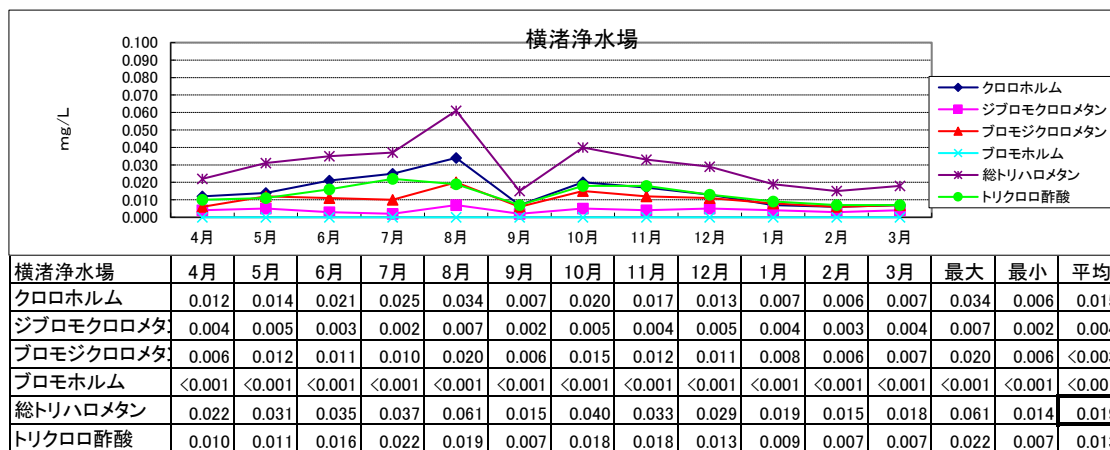


東町浄水場

管末付近給水栓

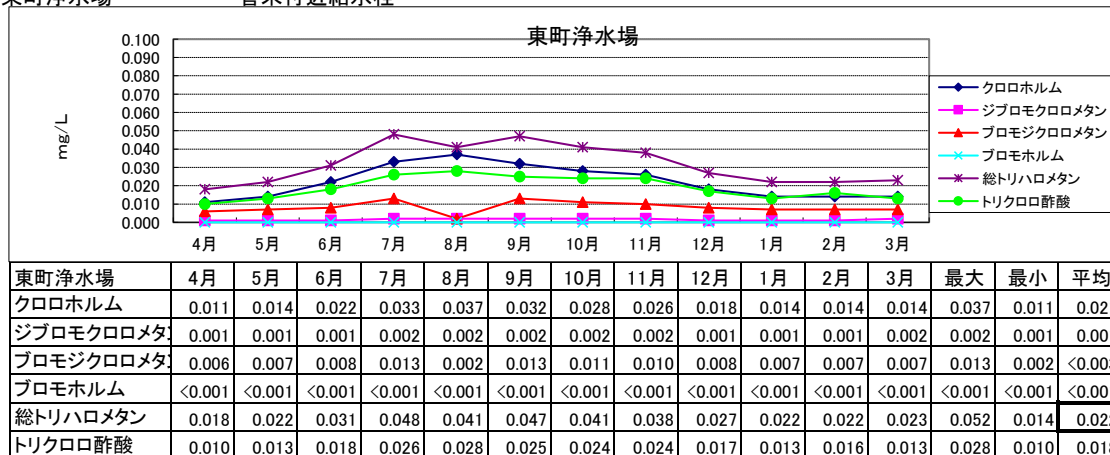

保台浄水場


管末付近給水栓

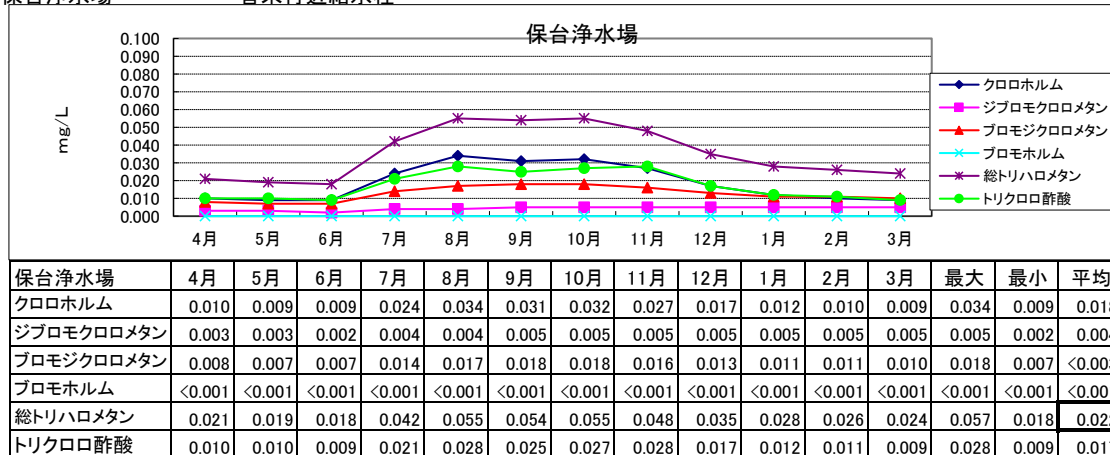

令和7年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）


奥谷浄水場

管末付近給水栓

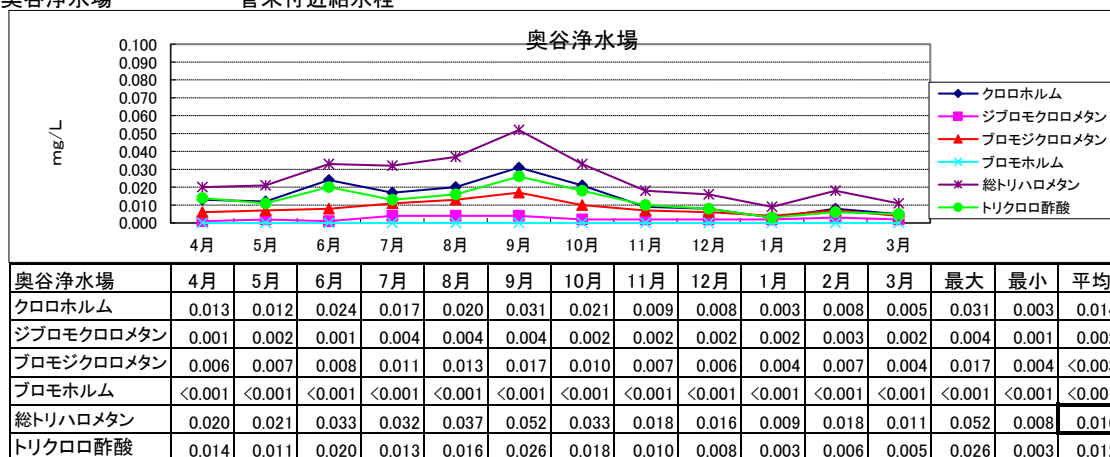


令和7年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）


清澄浄水場 管末付近給水栓

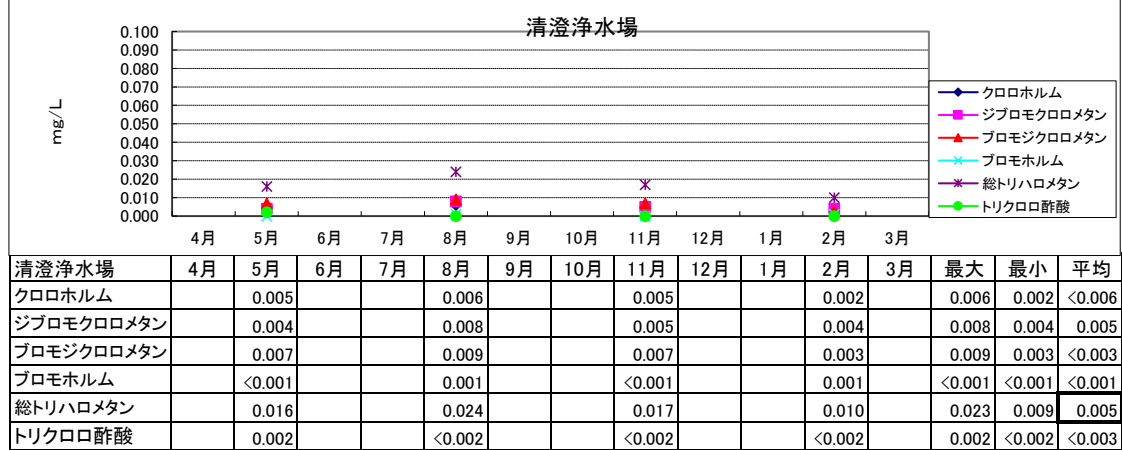



高鶴配水場 管末付近給水栓

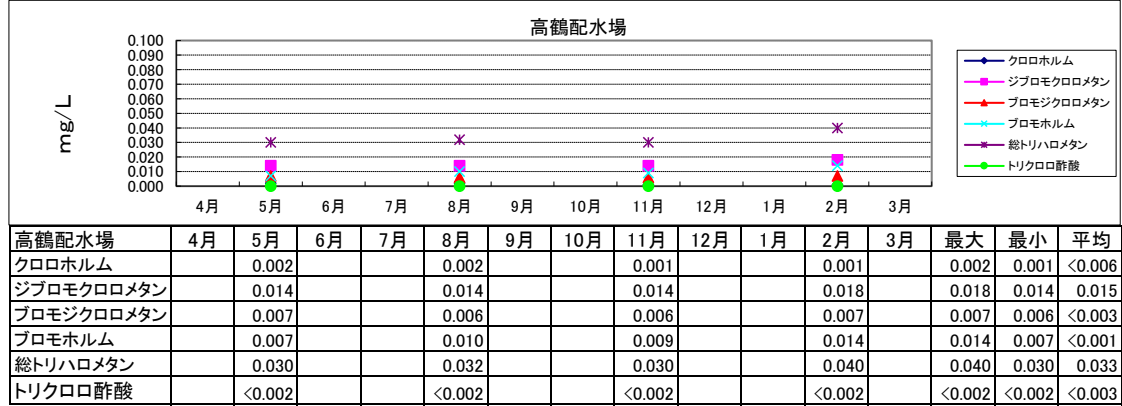



石上配水場 管末付近給水栓

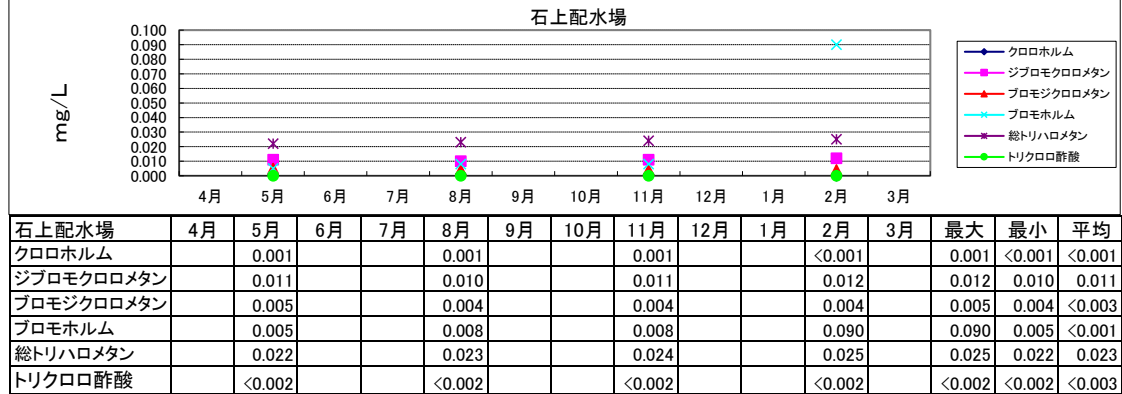

令和7年度 カビ臭
保台浄水場

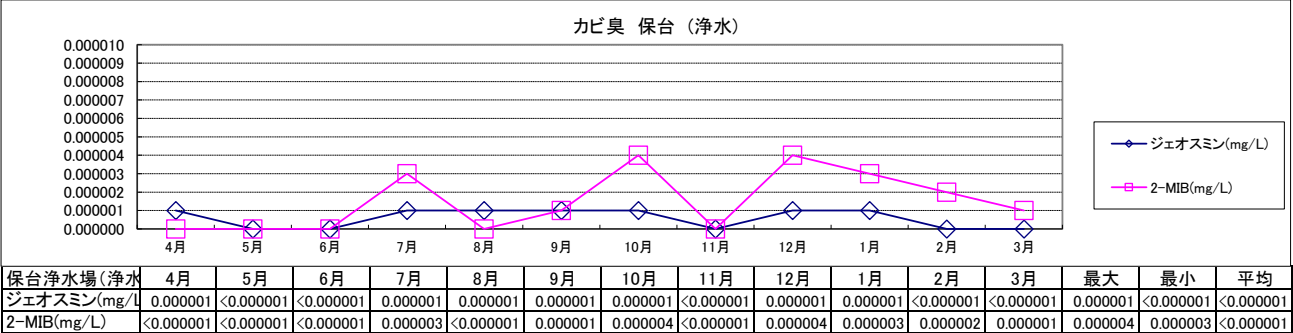
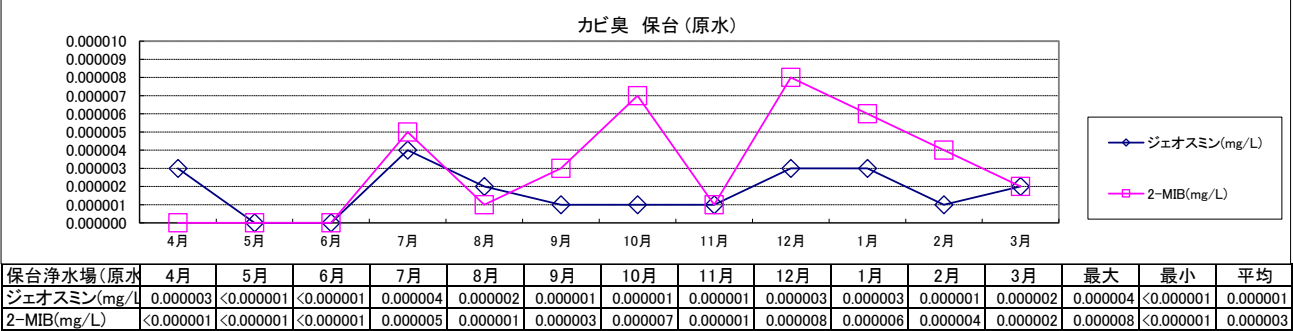


令和7年度 カビ臭
奥谷浄水場

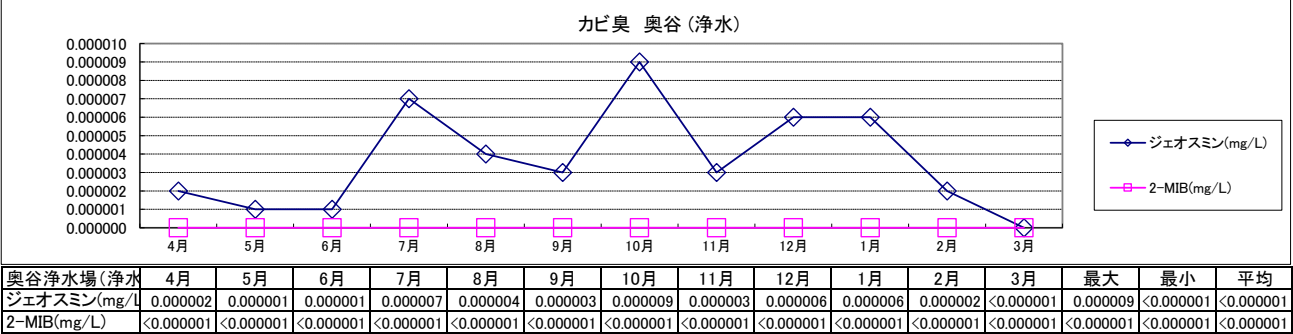
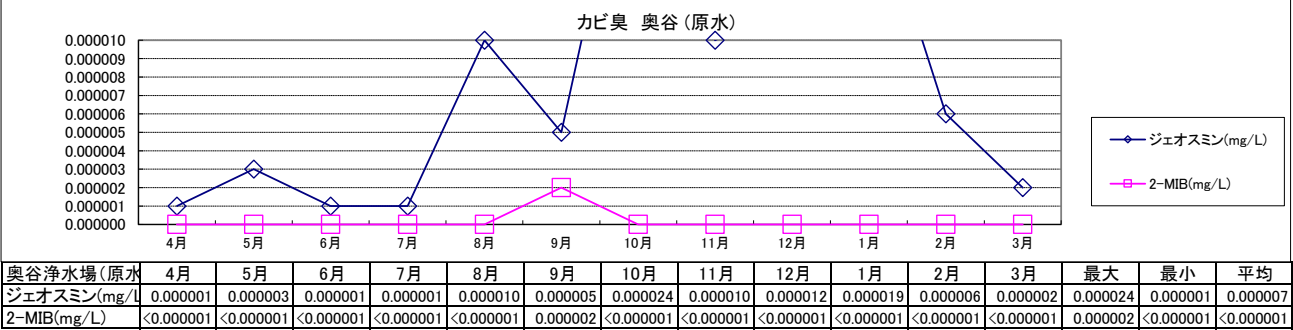









活性炭注入率

令和7年度 カビ臭
横渚浄水場

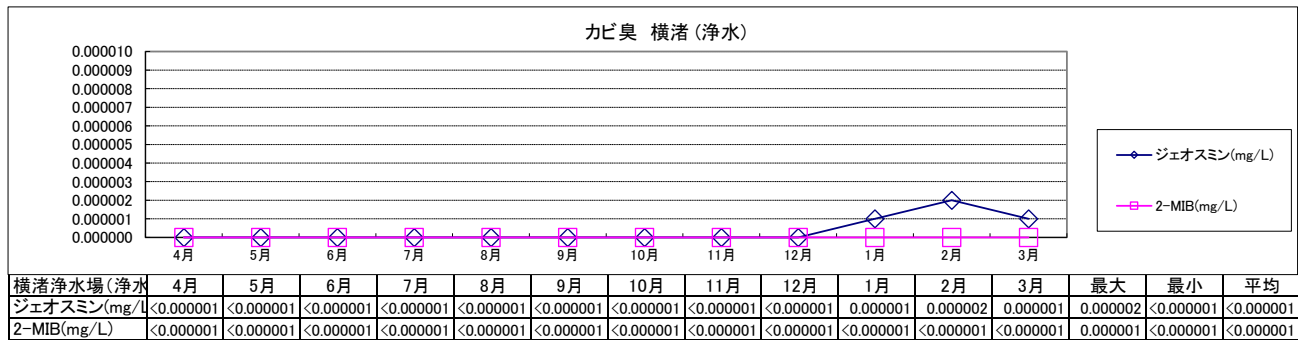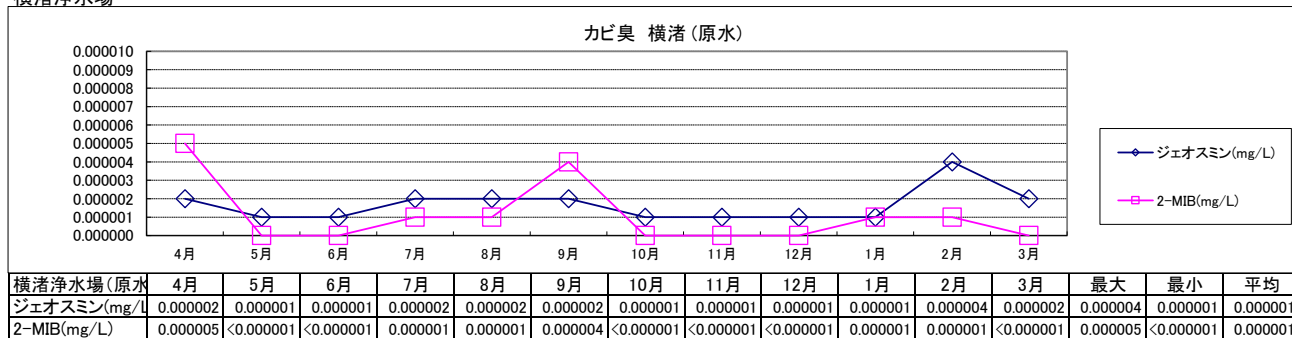


東町浄水場

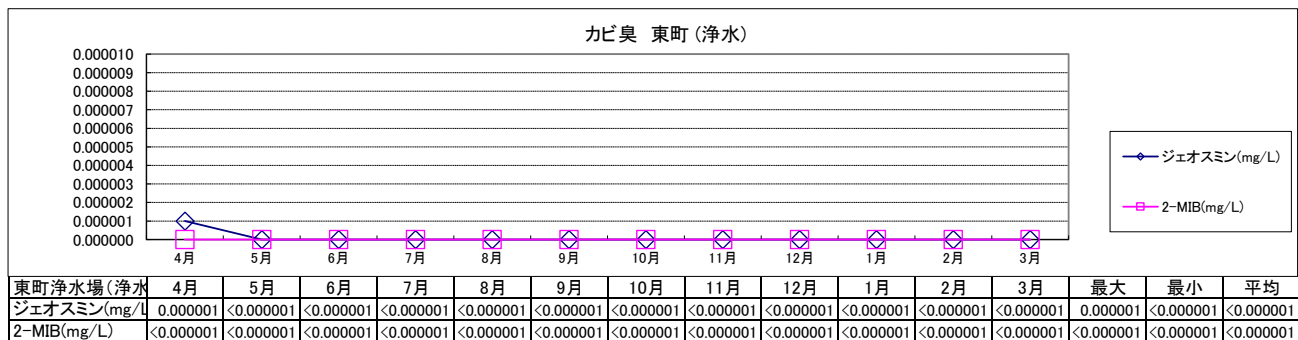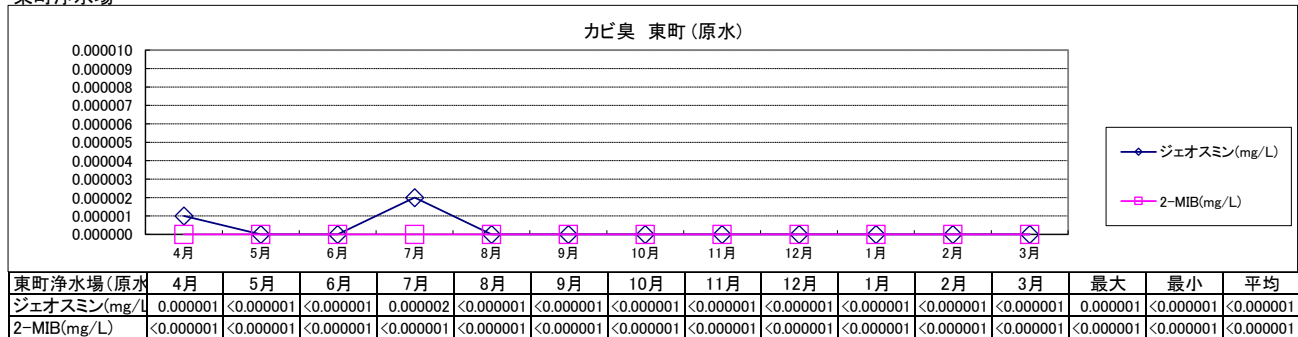


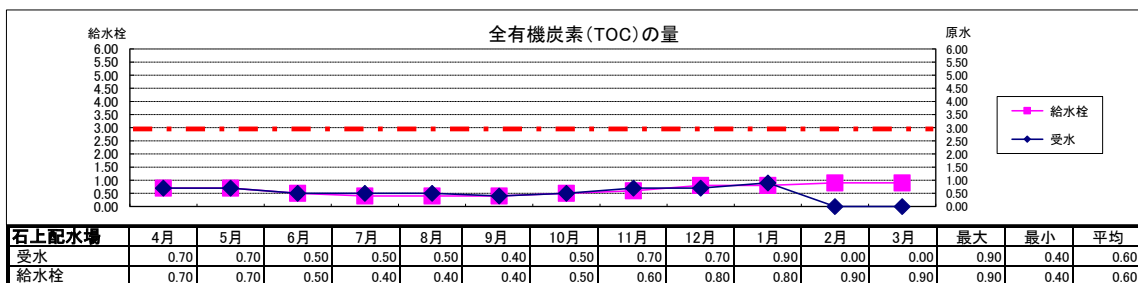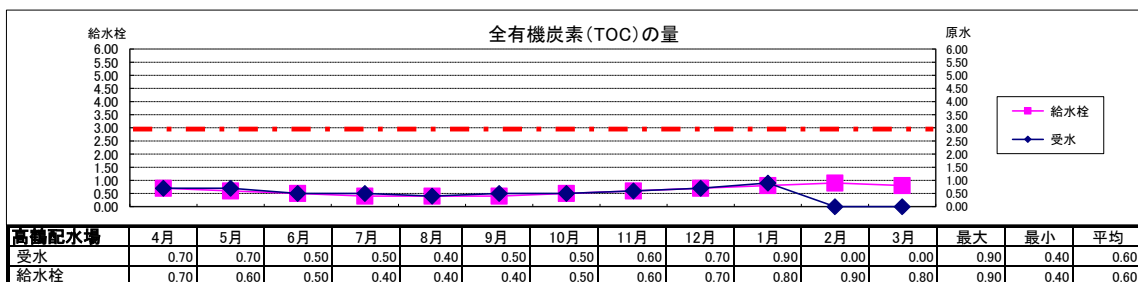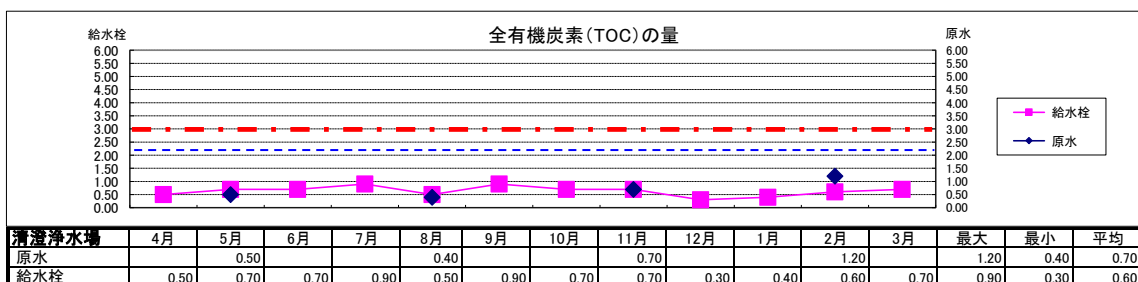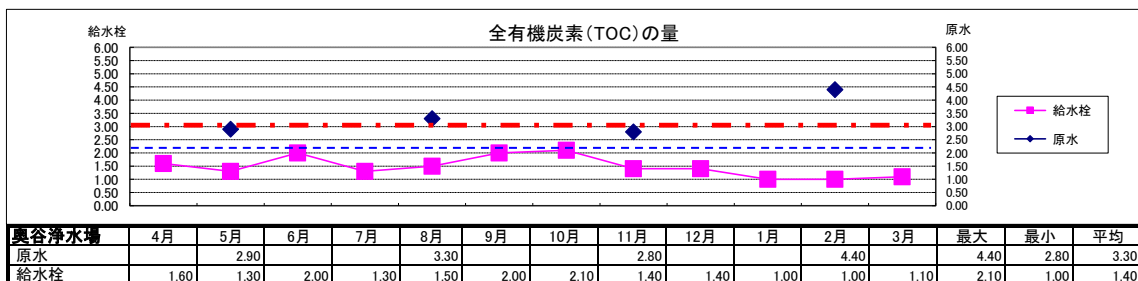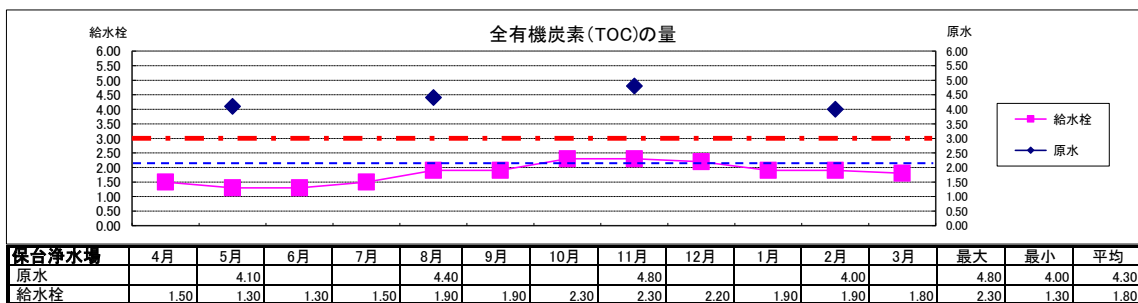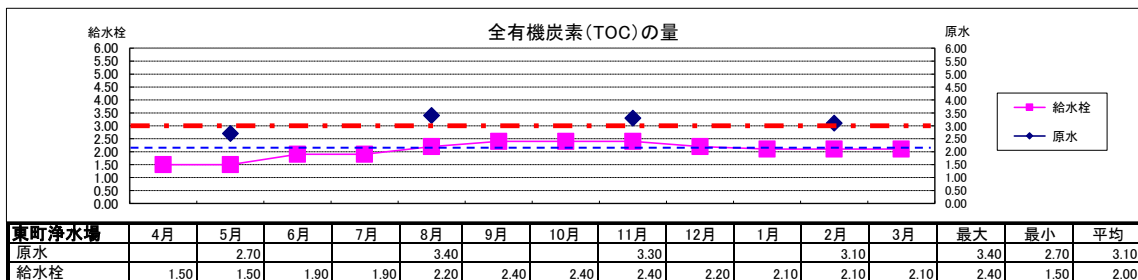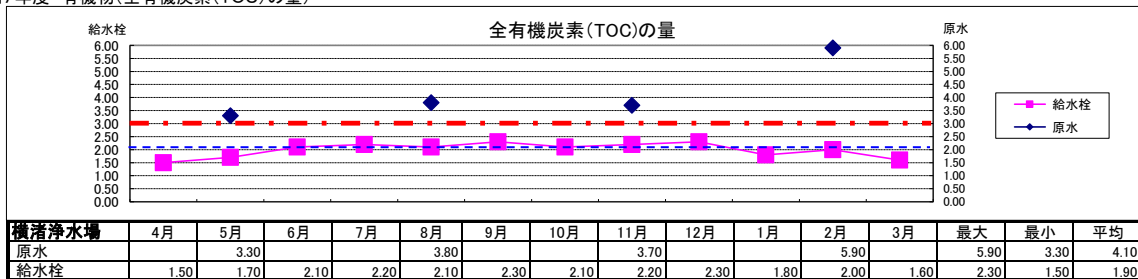


令和7年度 アルミニウム及びその化合物

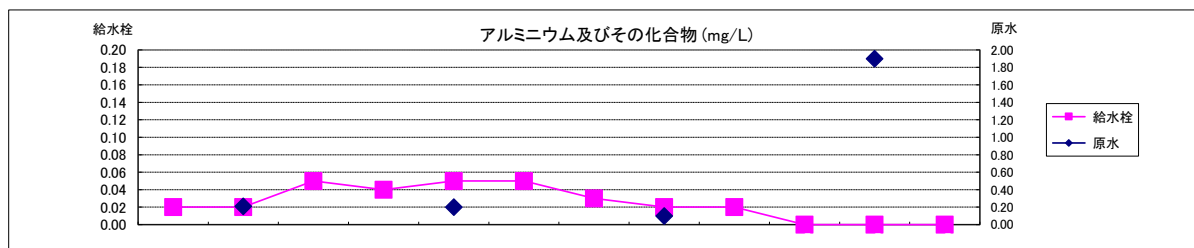


横濱浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.21			0.20			0.10			1.90		1.90	0.10	0.60
給水栓	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02
原水アルカリ度		100.0			111.0			116.0			90.3		116.0	90.3	104.3
給水アルカリ度	60.5	74.2	60.7	50.2	92.8	87.5	93.0	82.5	98.9	104.0	72.2	101.0	104.0	50.2	81.4
原水pH		7.8			7.6			7.7			7.6		7.8	7.6	7.6
浄水pH	7.6	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5

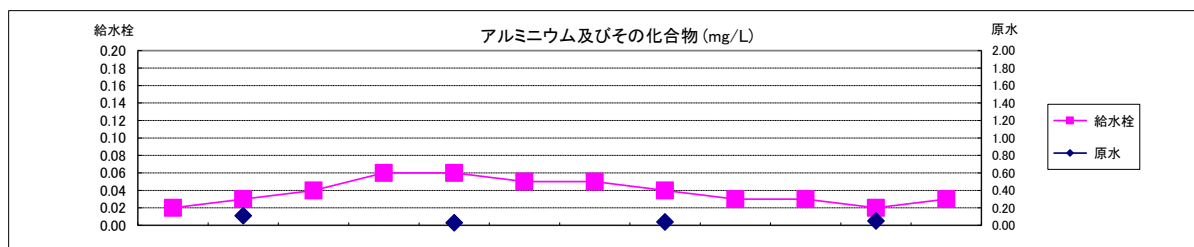


東町浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.11			0.03			0.04			0.05		0.11	0.03	0.05
給水栓	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	<0.02	0.03
原水アルカリ度		189.0			220.0			241.0			249.0		249.0	189.0	224.7
給水アルカリ度	38.9	40.7	48.2	72.7	68.6	56.2	70.5	66.2	79.5	75.1	70.0	65.0	79.5	38.9	62.6
原水pH		7.9			7.9			7.9			7.9		7.9	7.9	7.9
浄水pH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6

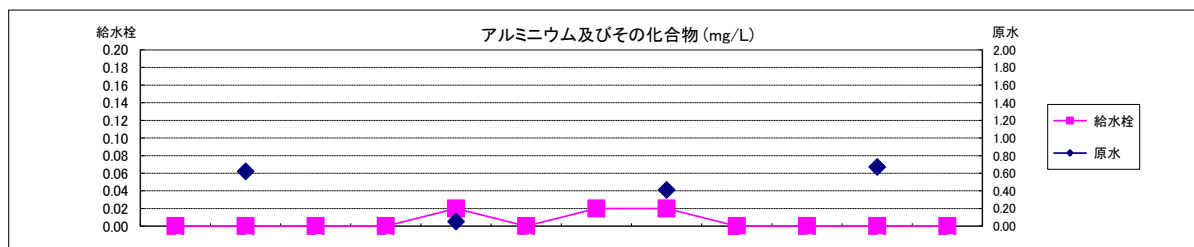


保台浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.62			0.05			0.41			0.67		0.67	0.05	0.43
給水栓	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
原水アルカリ度		178.0			210.0			230.0			270.0		270.0	178.0	222.0
給水アルカリ度	46.7	40.8	37.5	52.0	54.8	53.4	63.0	58.9	70.0	65.0	72.7	63.2	72.7	37.5	56.5
原水pH		7.4			7.2			7.4			7.5		7.5	7.2	7.3
浄水pH	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4

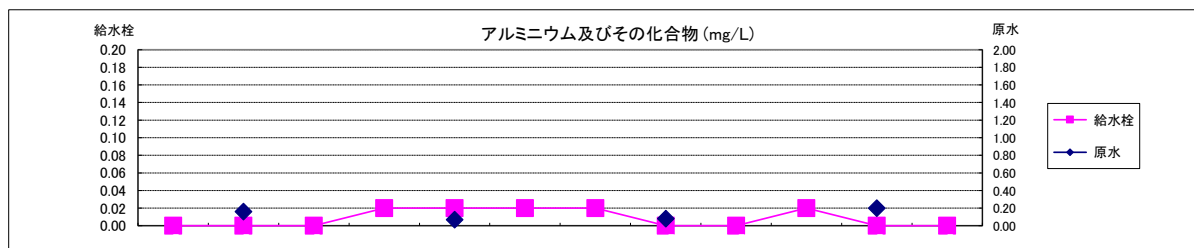


奥谷浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.16			0.07			0.08			0.20		0.20	0.07	0.12
給水栓	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
原水アルカリ度		257.0			291.0			272.0			270.0		291.0	257.0	272.5
給水アルカリ度	69.5	63.8	53.4	107.0	102.0	93.5	90.7	75.0	102.0	97.3	100.0	87.9	107.0	53.4	86.8
原水pH		7.5			7.3			7.4			7.4		7.5	7.3	7.4
浄水pH	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3

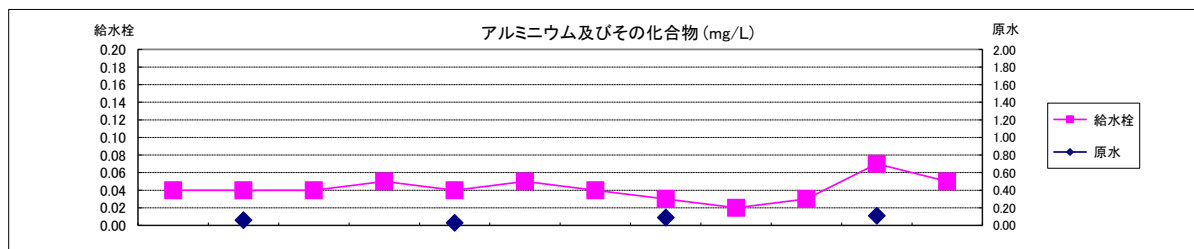


清澄浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.06			0.03			0.09			0.11		0.11	0.11	0.07
給水栓	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.05	0.07	0.02	0.04
原水アルカリ度		303.0			350.0			324.0			281.0		350.0	281.0	314.5
給水アルカリ度	85.3	63.1	72.6	89.5	96.6	84.6	99.5	83.7	108.0	99.0	100.0	75.3	108.0	63.1	88.1
原水pH		8.0			7.9			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
浄水pH	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8

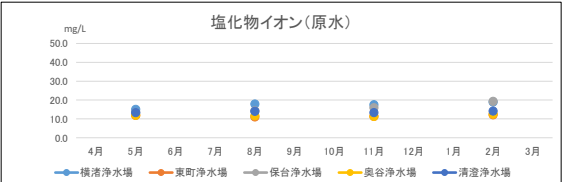


塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増茂浄水場		15.0			17.9			17.5			18.9	
東町浄水場		11.8			11.0			11.3			12.1	
保台浄水場		13.3			14.3			15.3			19.2	
奥谷浄水場		11.3			11.6			11.3			12.5	
清澄浄水場		13.3			14.0			13.3			14.1	

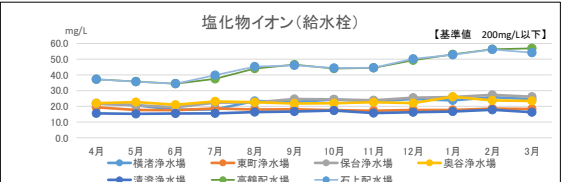

塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増茂浄水場	21.3	20.1	17.8	19.0	23.4	22.8	24.3	23.1	24.7	23.8	23.8	24.6
東町浄水場	19.4	17.1	17.6	19.7	17.9	18.1	17.8	17.2	17.7	17.7	18.6	18.3
保台浄水場	21.0	20.1	19.4	22.3	22.5	24.7	24.4	23.9	25.3	25.9	27.3	28.1
奥谷浄水場	22.0	22.1	21.0	23.1	22.8	21.6	22.0	22.6	22.1	26.1	23.6	23.4
清澄浄水場	19.5	15.2	15.4	15.3	16.3	16.7	17.3	15.7	16.2	16.7	17.9	18.2
高瀬配水場	37.2	35.8	34.4	37.3	44.0	46.5	44.0	44.5	49.3	53.1	56.3	56.9
石上配水場	37.2	35.7	34.4	39.8	45.3	46.1	44.4	44.6	50.2	52.8	56.2	54.2

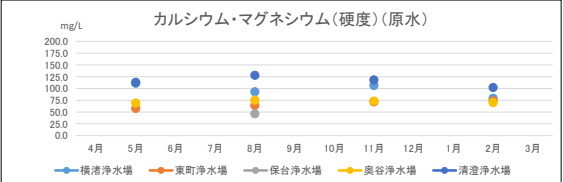


硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増茂浄水場		111.0			92.8			105.0			72.2	
東町浄水場		67.8			64.0			71.5			73.9	
保台浄水場					46.3							
奥谷浄水場		69.2			75.2			73.4			69.9	
清澄浄水場		113.0			128.0			118.0			102.0	








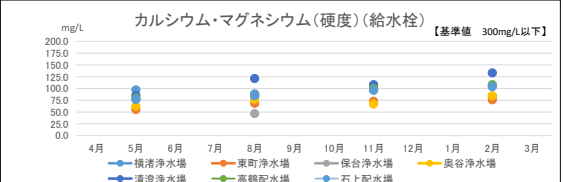


硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増茂浄水場		80.8			88.4			100.0			83.7	
東町浄水場		55.2			66.4			72.7			76.9	
保台浄水場					46.6							
奥谷浄水場		62.3			76.8			67.1			84.3	
清澄浄水場		85.3			121.0			108.0			133.0	
高瀬配水場		78.9			85.2			100.0			108.0	
石上配水場		76.7			85.3			96.4			104.0	

原水

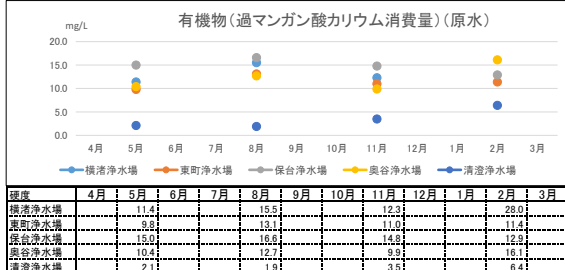

給水栓

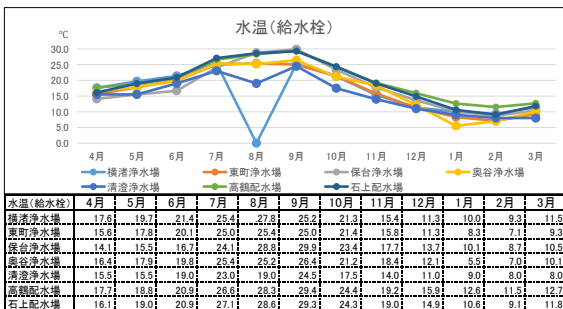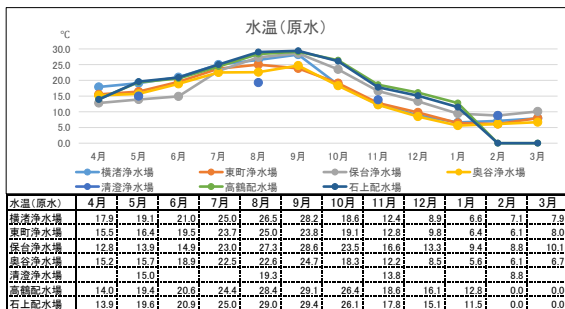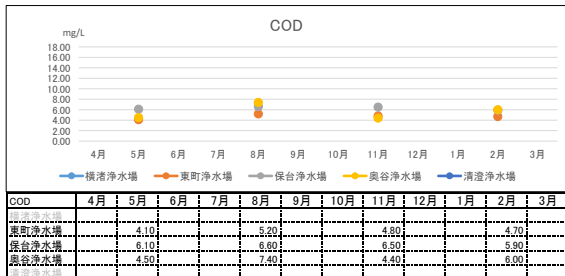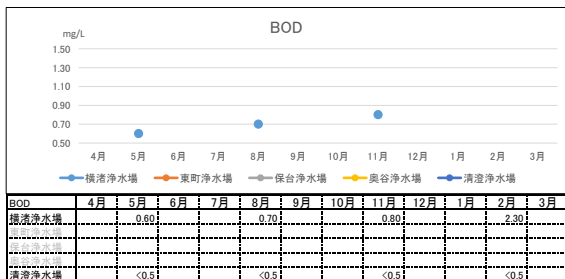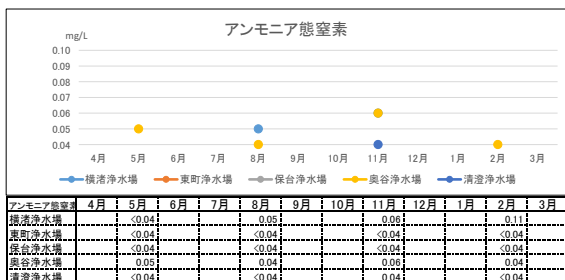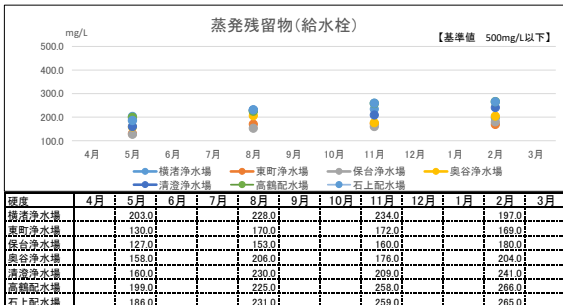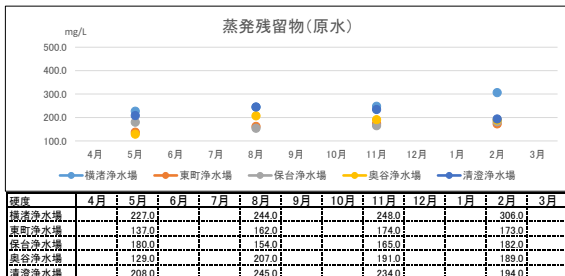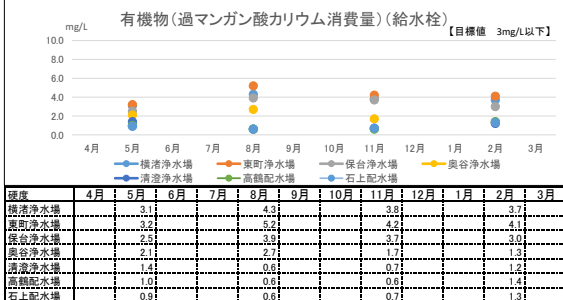

令和6年度

