


給水切替一覧表（参考）

(1工区)

給水切替標準図 S=Free

給水管切替番号	本管口径 (mm)	分水口径 (mm)	接続口径 (mm)	DP (m)	h (m)	給水管布設延長 L (m)	HPPE延長 (m)	HPPE EFソケット (個)	HPPE EFパイプ 90° (個)	両袋ナット形異種管継手 (離脱防止付) ※既設管との接続部	両袋ナット形異種管径違継手 (離脱防止付) ※既設管との接続部	公道延長 L1			宅内延長 L2			止水栓設置 (mm)	備 考
												県道部車道 (m)	市道部車道 (m)	U字溝 (m)	As (m)	Co (m)	土砂 (m)		
①	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.50	2.20	1	2	HPPE φ20 × SP 20A		0.60		0.60		0.60		φ20	
②	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.40	8.10	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.30		0.60		0.80		φ20	
③	φ100	φ25	φ25	1.00	0.20	1.40	1.60	1	2	HPPE φ25 × VP φ25		0.60	0.50	0.60				φ25	連合線 館山市道232号線内接続
④	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.10	2.80	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.60		0.60	1.20			φ20	
⑤	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.90	2.60	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.60		0.60	1.00			φ20	
⑥	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.50	3.20	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.60		0.60	1.60			φ20	連合線
⑦	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.90	2.60	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.60		0.60		1.00		φ20	
⑧	φ100	φ25	φ20	1.00	0.70	7.00	7.70	2	2		HPPE φ25 × SP 20A	6.20		0.60		0.50		φ25	連合線
⑨	φ100	φ20	φ13	1.00	0.70	6.90	7.60	2	2		HPPE φ20 × VP φ13	6.30		0.60		0.30		φ20	
⑩	φ100	φ20	φ20	1.00	0.20	2.30	2.50	1	4	HPPE φ20 × VP φ20		0.60	1.50	0.50				φ20	館山市道229号線
⑪	φ100	φ20	φ13	1.00	0.70	7.60	8.30	2	2		HPPE φ20 × VP φ13	6.30		0.60			1.00	φ20	
⑫	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.80	2.50	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		1.20		0.60		0.30		φ20	
⑬	φ100	φ20	φ20	1.00		1.20	1.20	1		HPPE φ20 × VP φ20		1.20							県道内接続
⑭	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.70	2.40	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60		0.50		φ20	
⑮	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2	HPPE φ20 × SP 20A		0.90		0.60			1.00	φ20	
⑯	φ100	φ25	φ25	1.00	0.70	8.70	9.40	2	2	HPPE φ25 × SP 25A		7.40		0.60			1.00	φ25	
⑰	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.20	7.90	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.10		0.60		0.80		φ20	
⑱	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.40	8.10	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.10		0.60			1.00	φ20	
⑲	φ100	φ20	φ20	1.00		1.00	1.00	1				1.00							県道内接続
⑳	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.80	2.50	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60			0.60	φ20	
㉑	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.70	2.40	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60	0.50			φ20	
㉒	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.20	7.90	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.30		0.60			0.60	φ20	量水器無し
㉓	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60			1.00	φ20	
㉔	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	6.90	7.60	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.20		0.60		0.40		φ20	
㉕	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.00	7.70	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.20		0.60		0.50		φ20	
㉖	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.60	2.30	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60	0.40			φ20	
㉗	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60		1.00		φ20	
㉘	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	6.90	7.60	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.20				1.00		φ20	
㉙	φ100	φ20	φ16	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2		HPPE φ20 × VP φ16	0.90		0.60			1.00	φ20	
㉚	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60			1.00	φ20	
㉛	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	6.60	7.30	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.00		0.60		0.30		φ20	
㉜	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.30	8.00	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.00		0.60		1.00		φ20	
㉝	φ100	φ20	φ16	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2		HPPE φ20 × VP φ16	0.90		0.60		1.00		φ20	
㉞	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	7.30	8.00	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.00		0.60			1.00	φ20	
㉟	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60			1.00	φ20	
㊱	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	6.70	7.40	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		6.00		0.60	0.40			φ20	
㊲	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	6.80	7.50	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		5.00		0.60		1.50		φ20	
㊳	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	6.30	7.00	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		5.00		0.60	1.00			φ20	連合線
㊴	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	5.60	6.30	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		4.70		0.60			0.60	φ20	
㊵	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	2.20	2.90	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60			1.00	φ20	
㊶	φ100	φ50	φ40	1.00	0.70	2.00	2.70	1	2		HPPE φ50 × VP φ40	0.90		0.60		0.80		φ50	連合線
㊷	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.70	2.40	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60		0.50		φ20	
㊸	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	5.90	6.60	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		4.60		0.60			1.00	φ20	
㊹	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.50	2.20	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60		0.30		φ20	
㊺	φ100	φ25	φ25	1.00	0.70	5.90	6.60	2	2	HPPE φ25 × VP φ25		4.60		0.60			1.00	φ25	連合線
㊻	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	5.90	6.60	2	2	HPPE φ20 × VP φ20		4.60		0.60		1.00		φ20	
㊼	φ100	φ25	φ16	1.00	0.70	5.90	6.60	2	2		HPPE φ25 × VP φ16	4.60		0.60			1.00	φ25	
㊽	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.70	2.40	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60		0.50		φ20	
㊾	φ100	φ20	φ20	1.00	0.70	1.70	2.40	1	2	HPPE φ20 × VP φ20		0.90		0.60		0.50		φ20	
小計	φ100×φ20	43			φ20	170.10	198.30	61	84	HPPE φ20 × SP 20A 2個 HPPE φ20 × VP φ20 36個	HPPE φ20 × VP φ16 2個 HPPE φ20 × VP φ13 2個	125.30	1.50	23.90	6.10	13.80	11.80	41	
	φ100×φ25	5			φ25	28.90	31.90	9	10	HPPE φ25 × VP φ25 2個 HPPE φ25 × SP 25A 1個	HPPE φ25 × SP 20A 1個 HPPE φ25 × VP φ16 1個	23.40	0.50	3.00		0.50	3.00	5	
	φ100×φ50	1			φ50	2.00	2.70	1	2		HPPE φ50 × VP φ40 1個	0.90		0.60		0.80		1	
合計						201.00	232.90	71	96			149.60	2.00	27.50	6.10	15.10	14.80		

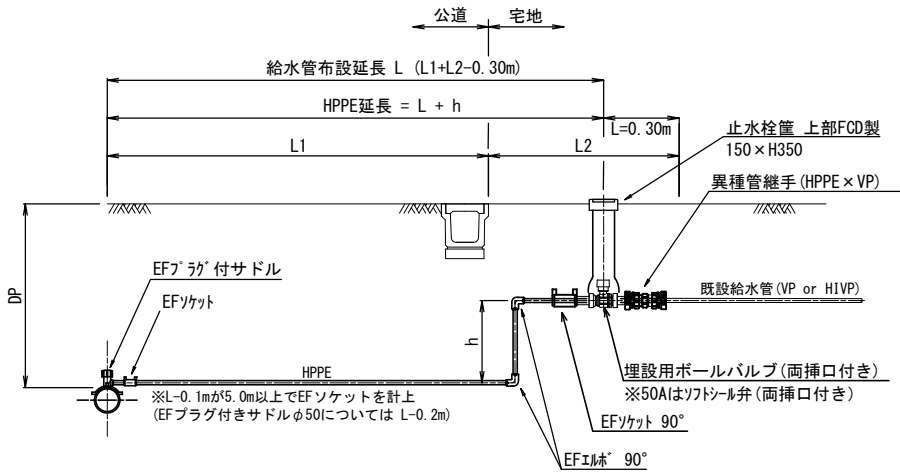

館山市沼地先 配水管布設替工事(防安)			
令和 8 年度			
路 線 名	県道南安房公園線外		
工事箇所	館山市沼1618番地先		
図面種別	給水切替一覧表・給水切替標準図		
図面番号	(参考)		
縮 尺	図示	内容表示	-
安房郡市広域市町村圏事務組合水道部			
課 長		設計者氏名	