



仕切弁設置標準図 S=1:10

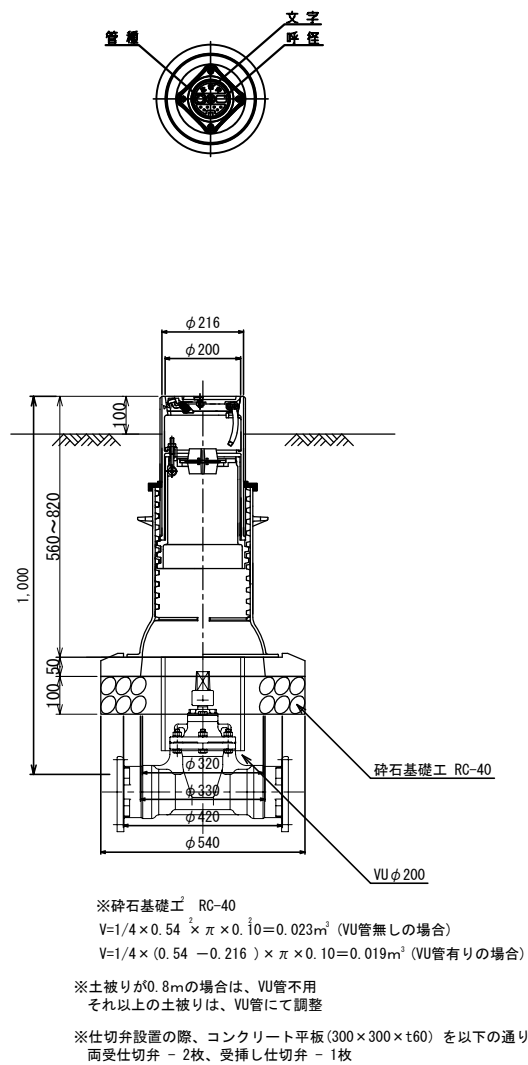


消火栓室設置標準図 S=1:10

DP=1.00

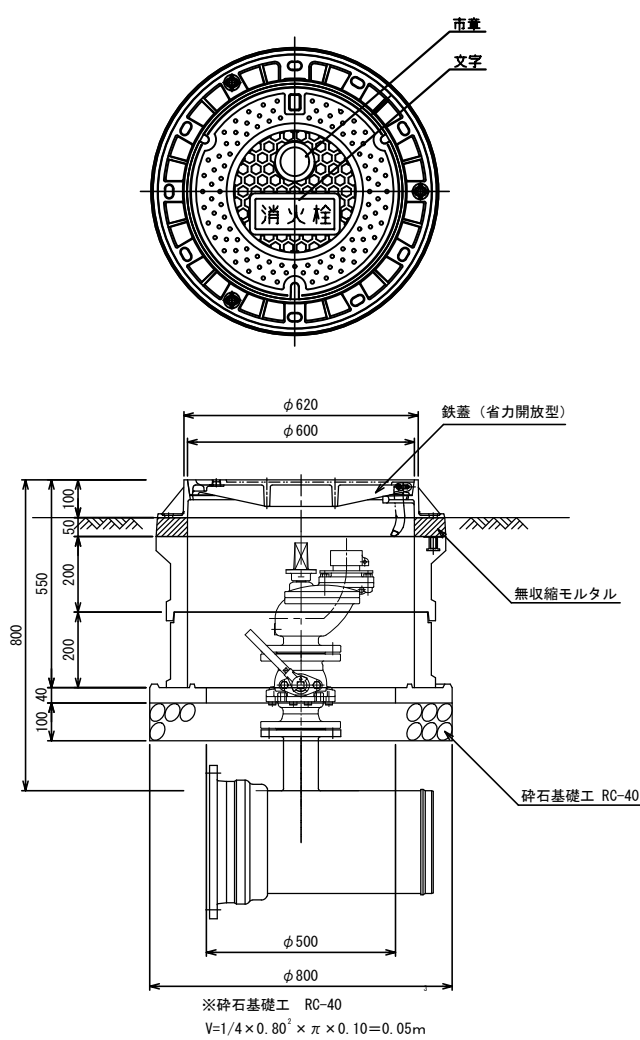

ポリ管明示テープ貼付要領標準図

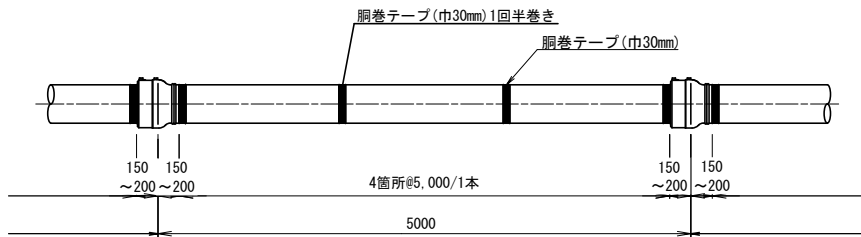

南房総市下滝田地先 配水管布設替工事（防安）			
令和 8 年 度			
路 線 名	主要地方道富津館山線外		
工事箇所	南房総市下滝田20番地先		
図面種別	配水管付帯標準図		
図面番号	全 11 葉の内第 10 号		
縮 尺	1:10	内容表示	
安房郡市広域市町村圏事務組合 水道部			
局 長		設計者氏名	