

令和7年度 横渚浄水場系 農薬検査

		検 査 項 目	目 標 値	結 果 (原 水)	検 出	結 果 (給 水 栓)	検 出
				7月		7月	
農	1	1, 3－ジクロロプロペン	0.05 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	2	2,2－DPA(ダラポン)	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	3	2, 4－PA(2, 4－D)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	4	EPN	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	5	MCPA	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	6	アシュラム	0.9 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農	7	アセフェート	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	8	アトラジン	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	9	アニロホス	0.003 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	10	アミラズ	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	11	アラクロール	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	12	イソキサチオン	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	13	イソフェンホス	0.001 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	<0.00002	0	<0.00002	0
農	17	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	18	イミノクタジン	0.006 mg/L以下	<0.005	0	<0.005	0
農	19	インダノファン	0.009 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農	20	エスプロカルブ	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	24	オキシン銅(有機銅)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	25	オリサストロビン	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	26	カズサホス	0.0006 mg/L以下	<0.000006	0	<0.000006	0
農	27	カフェンストロール	0.008 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	28	カルタップ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	29	カルバリル(NAC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	30	カルボフラン	0.0003 mg/L以下	<0.000003	0	<0.000003	0
農	31	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	32	キャプタン	0.3 mg/L以下	<0.003	0	<0.003	0
農	33	クミルロン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	34	グリホサート	2 mg/L以下	<0.02	0	<0.02	0
農	35	グルホシネート	0.02 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	36	クロメプロップ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	38	クロルピリホス	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	39	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	40	シアナジン	0.001 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農	41	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	42	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	43	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	45	ジクワット	0.01 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	47	ジチオカーバメート系農薬	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	48	ジチオピル	0.009 mg/L以下	<0.00008	0	<0.00008	0
農	49	シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	50	シマジン(CAT)	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	51	ジメタメリン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	52	ジメトエート	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	53	シメトリン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	54	ダイアジノン	0.003 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	55	ダイムロン	0.8 mg/L以下	<0.008	0	<0.008	0
農	56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネー	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	57	チアジニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	58	チウラム	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	59	チオジカルブ	0.08 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	60	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	<0.003	0	<0.003	0
農	61	チオベンカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	62	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	0.00002	0.00002	<0.00002	0

		検 査 項 目	目 標 値	結 果(原水)	検 出	結 果(給水栓)	検 出
				7月		7月	
農	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	64	トリクロピル	0.006 mg/L以下	<0.00006	0	<0.00006	0
農	65	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	66	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	<0.0008	0	<0.0008	0
農	67	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	<0.0006	0	<0.0006	0
農	68	ナプロパミド	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	69	パラコート	0.01 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	70	ピペロホス	0.0009 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	71	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	76	ピロキロン	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	77	フィプロニル	0.0005 mg/L以下	<0.000005	0	<0.000005	0
農	78	フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L以下	<0.00003	0	<0.00003	0
農	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	80	フェリムゾン	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	81	フェンチオン(MPP)	0.006 mg/L以下	<0.00001	0	<0.00001	0
農	82	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	83	フェントラザミド	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	84	フサライド	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	85	ブタクロール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	86	ブタミホス	0.02 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	87	ブプロフェジン	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	88	フルアジナム	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	89	プレチラクロール	0.05 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	90	プロシミドン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農	91	プロチオホス	0.007 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	92	プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	93	プロピザミド	0.05 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	94	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	95	プロモブチド	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	96	ベノミル	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	97	ペンシクロン	0.1 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	98	ベンゾビスクロン	0.09 mg/L以下	<0.0009	0	<0.0009	0
農	99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	100	ベンタゾン	0.2 mg/L以下	<0.002	0	<0.002	0
農	101	ペンディメタリン	0.3 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L以下	<0.0002	0	<0.0002	0
農	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L以下	<0.0001	0	<0.0001	0
農	104	ベンフレセート	0.07 mg/L以下	<0.0007	0	<0.0007	0
農	105	ホスチアゼート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	106	マラチオン(マラソン)	0.7 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	107	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
農	108	メソミル	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	109	メタラキシル	0.2 mg/L以下	<0.0005	0	<0.0005	0
農	110	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L以下	<0.00004	0	<0.00004	0
農	111	メミノストロビン	0.04 mg/L以下	<0.0004	0	<0.0004	0
農	112	メトリブジン	0.03 mg/L以下	<0.0003	0	<0.0003	0
農	113	メフェナセット	0.02 mg/L以下	<0.00009	0	<0.00009	0
農	114	メプロニル	0.1 mg/L以下	<0.001	0	<0.001	0
農	115	モリネート	0.005 mg/L以下	<0.00005	0	<0.00005	0
検出値合計					0.00002		0

結果(給水栓)	検出
7月	
<0.0002	0
<0.00006	0
<0.00005	0
<0.0008	0
<0.0006	0
<0.0003	0
<0.001	0
<0.00005	0
<0.0001	0
<0.0001	0
<0.0002	0
<0.00005	0
<0.0002	0
<0.0004	0
<0.000005	0
<0.00003	0
<0.0003	0
<0.0005	0
<0.00001	0
<0.00004	0
<0.0001	0
<0.001	0
<0.0003	0
<0.0001	0
<0.0002	0
<0.0001	0
<0.0002	0
<0.0003	0
<0.0004	0
<0.0009	0
<0.00004	0
<0.0005	0
<0.0003	0
<0.0004	0
<0.0002	0
<0.0004	0
<0.0009	0
<0.00004	0
<0.002	0
<0.001	0
<0.0002	0
<0.0001	0
<0.0007	0
<0.00005	0
<0.0005	0
<0.00005	0
<0.0003	0
<0.0005	0
<0.00004	0
<0.0004	0
<0.0003	0
<0.00009	0
<0.001	0
<0.00005	0
	0

III 化学物質に係る水質基準 より

- (1) 水質基準への分類要件に適合する農薬については、個別に水質基準を設定する。
- (2) 上記(1)に該当しない農薬については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農薬方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける

$$DI = \sum_i \frac{DV_i}{GV_i}$$

ここに、DIは検出指標値、DV*i*は農薬*i*の検出値、GV*i*は農薬*i*の目標値である。


生物試験(植物
(生物数/mL)

生物数 / mL			令和7年度 東町浄水場着水井													最 大	最 小	平 均	
網	種 名	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
藍藻	Anabaena	糸状体																	
	Aphanocapsa	群体																	
	Aphanizomenon	糸状体																	
	Aphanothece	群体																	
	Chamaesiphon	糸状体																	
	Chroococcus	群体																	
	Coelosphaerium	群体																	
	Lyngbya	糸状体																	
	Merismopedia	群体												90					
	Microcystis	群体(細胞)																	
	Myxosarcina	群体																	
	Oscillatoria	群体																	
	Oscillatoria	糸状体																	
	Phormidium	糸状体	93	4		10				5	490	6,100	2,100	2,200	200	6,100	4	1,245	
不明藍藻	糸状体																		
クリプト藻	Chroomonas	細胞	2	2	4	3	1			4	40	42	2,300	57	2,300	1	246		
	Cryptomonas	細胞	14	2	2	8	15	7	2	20	44	20	15	15	44	2	14		
渦鞭毛藻	Ceratium	細胞																	
	Glenodinium	細胞											5	2					
	Gymnodinium	細胞																	
黄金藻	Peridinium	細胞	1			7								1	7	1	3		
	Dinobryon	群体	130	1	8	12								20	130	1	34		
	Mallomonas	細胞				2				1	8		10	8	10	1	6		
珪藻	Synura	群体											15	8					
	Acanthoceras	細胞				21			7	1					21	1	10		
	Achnanthes	細胞	21	8	6	6	11	12		10		6		1	21	1	9		
	Amphora	細胞						1							1	1	1		
	Asterionella	細胞	18		1	2					4	22	25	83	83	1	22		
	Aulacoseira	糸状体	6		1	130	51	8	6	5		16	80	18	130	1	32		
	Bacillaria	細胞																	
	Brachysira	細胞																	
	Cocconeis	細胞	2		1	3	4	1	5	1	4	2		1	5	1	2		
	Cyclotella	細胞	70	7	63	180	81	29	67	28	24	22	85	160	180	7	68		
	Cymatopleura	細胞																	
	Cymbella	細胞	2	1		1		2	2		4		10	3	10	1	3		
	Diatoma	細胞													0	0	0		
	Epithemia	細胞																	
	Eumotia	細胞																	
	Fragilaria	細胞																	
	Gomphonema	細胞	6	1	3	2	4	5	3	3		4	10	1	10	1	4		
	Gyrosigma	細胞	3							1									
	Melosira	糸状体	3		2	3		2							6	6	2	3	
	Navicula	細胞	4	1	5	41	1	3	2	3		2	15	3	41	1	7		
	Nitzschia	細胞	94	17	46		27	18	22	25	28	32	120	200	200	17	57		
	Pinnularia	細胞																	
	Rhizosolenia	細胞																	
	Rhoicosphenia	細胞	6		9	6	4	3	3	3			5	5	9	3	5		
	Skeletonema	細胞																	
	Surirella	細胞																	
	Synedra	細胞	40		5					5	8		20	46	46	5	21		
	Urosolenia	細胞				14	1			6		36			36	1	14		
	ユーグレナ藻	Euglena	細胞										2		1	2	1	2	
		Phacus	細胞						1			4				4	1	3	
		Trachelomonas	細胞	29		9	13	2	2	3	13	4	6		1	29	1	8	
	緑藻	Ankistrodesmus	細胞	45	1	3	2						28	2	610	24	610	1	89
		Actinastrum	群体																
		Chlamydomonas	細胞	19	1	4	8	2	2	2	7	4	12	10	14	19	1	7	
		Chlorogonium	細胞																
		Chodatella	群体									4		100	130				
		Closterium	細胞	9			7	1	1		5	4	26		4				
		Coelastrum	群体							1						1	1	1	
		Cosmarium	細胞																
		Crucigenia	群体									20		120	11				
		Dictyosphaerium	群体																
		Elakatothrix	群体																
		Eudorina	群体																
		Golenkinia	細胞	1															
		Gonium	群体																
		Hormidium	糸状体																
		Kirchneriella	群体																
		Microactinium	群体				7							6					
		Mougeotia	群体																
		Nephrocytium	群体																
Oocystis		群体																	
Pandorina		群体																	
Pediastrum		群体				42		1		3	4		5		42	1	11		
Scenedesmus		群体	6	3	18	9	11	6	20	24	60	34	95	24	95	3	26		
Schroederia		細胞	8			8	13	2	1	22	8	28			28	1	11		
Selenastrum		群体																	
Sphaerocystis		群体																	
Spirogyra		糸状体																	
Staurastrum		細胞							1	2	4					4	1	2	
Tetraedron		細胞												20					
Tetrastrum		群体													41				
Treubaria		細胞	3			2								10	8	10	2	6	
不明緑藻		糸状体																	
不明緑藻		細胞												65	8	65	8	37	
不明		不明藻	細胞																
総 計			635	49	190	549	229	106	152	682	6,408	2,420	6,040	1,104	6,408	49	1,547		
構成		藍藻		93	4	0	10	0	0	5	490	6,100	2,100	2,290	200	6,100	0	941	
		クリプト藻		16	4	6	11	16	7	2	24	84	62	2,315	72	2,315	2	218	
		渦鞭毛藻		1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	5	3	7	0	1	
		黄金藻		130	1	8	14	0	0	0	1	8	0	25	36	130	0	19	
		黄緑藻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		珪藻		275	35	142	409	184	84	117	91	72	142	370	527	527	35	204	
		ユーグレナ藻		29	0	9	13	2	3	3	13	8	8	0	2	29	0	8	
		緑藻		91	5	25	85	27	12	25	63	136	108	1,035	264	1,035	5	156	
不明			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定条件		グルタルアルデヒド1%で固定																	


備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：糸状体は直鎖型は100 μ m長が1単位、螺旋型は1巻が1単位
----	---

備考	単位は上水試験方法2011年版準拠：系状体は直鎖型は100μm長が1単位、螺旋型は1巻が1単位
----	---


令和7年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
横渚浄水場 管末付近給水栓

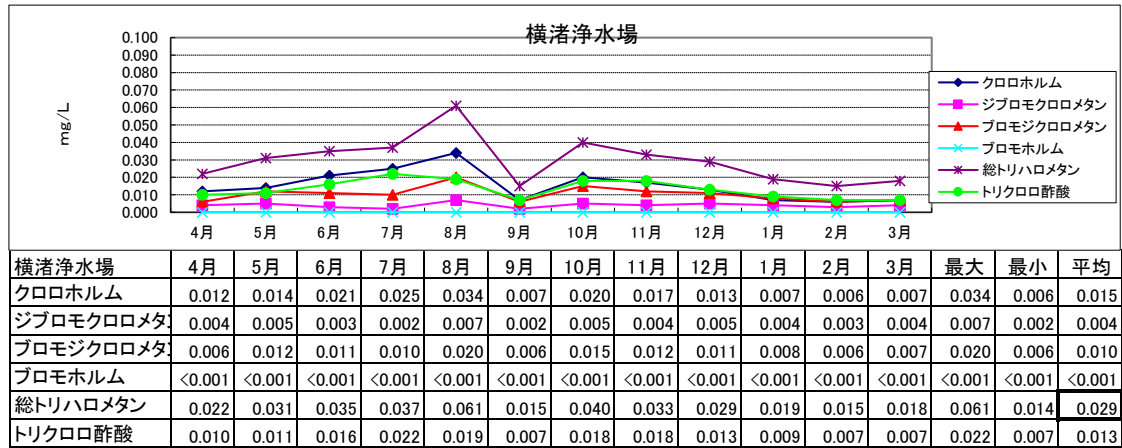


東町浄水場 管末付近給水栓

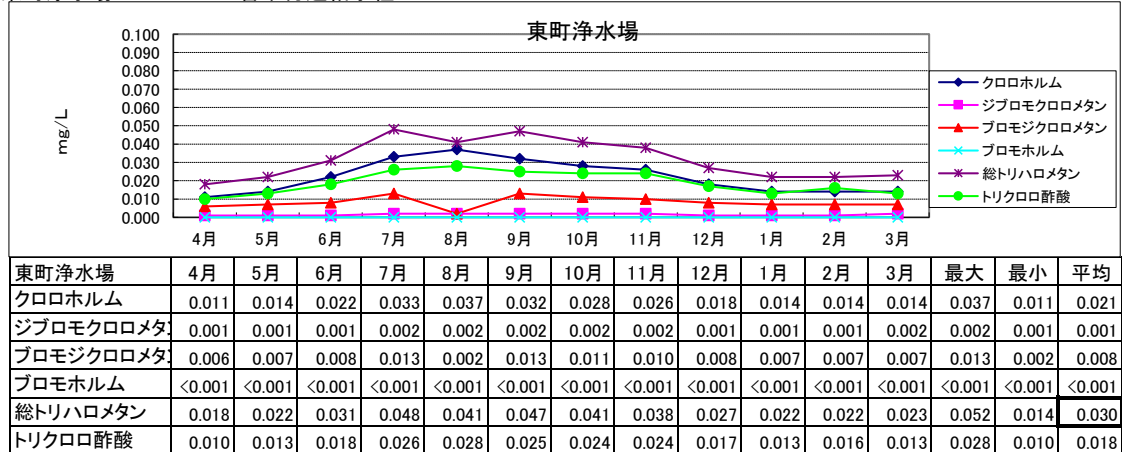

保台浄水場 管末付近給水栓

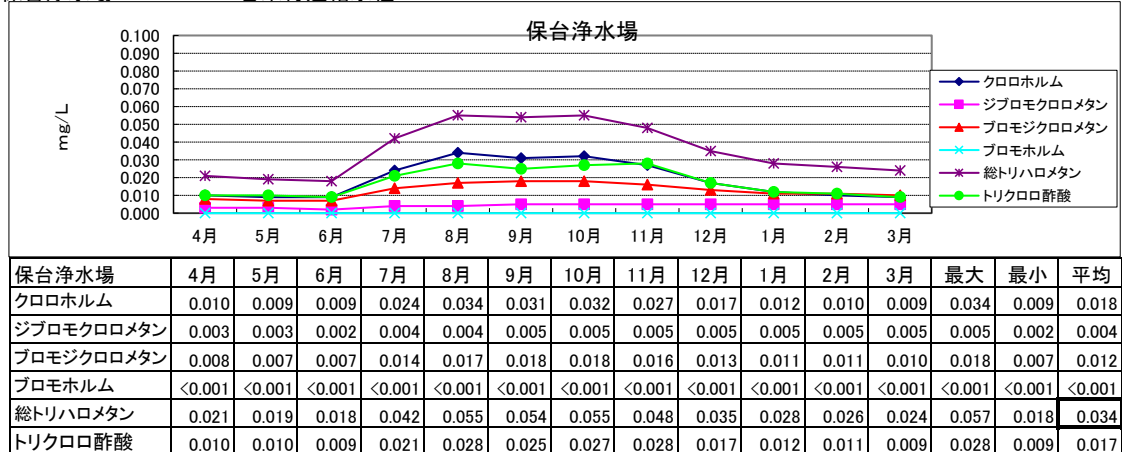


令和7年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）
奥谷浄水場 管末付近給水栓

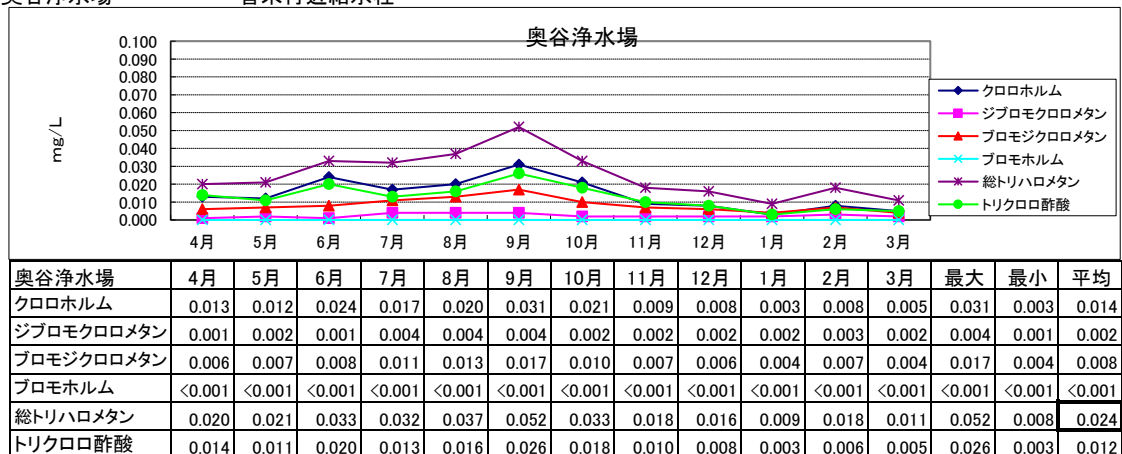


令和7年度 トリハロメタンデータ（ハロ酢酸も表示）


清澄浄水場 管末付近給水栓

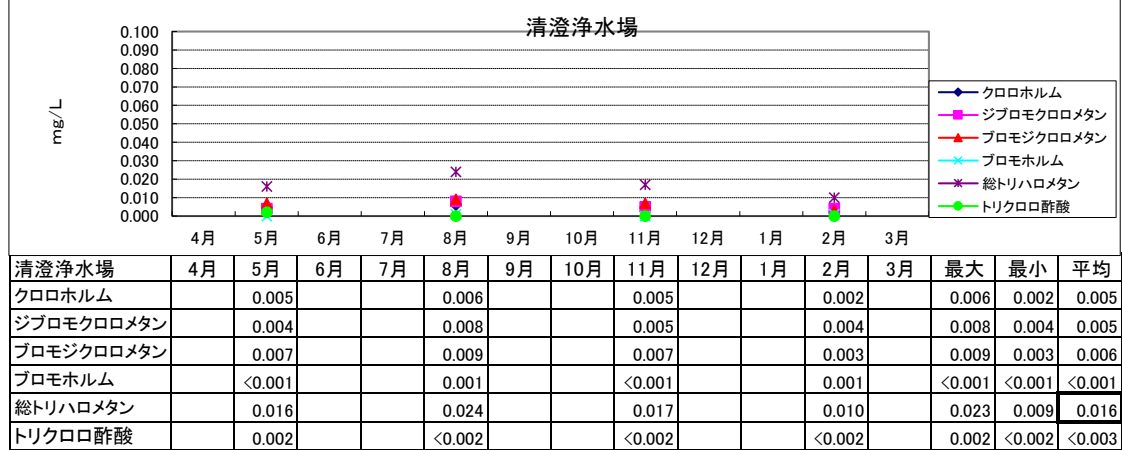


高鶴配水場 管末付近給水栓

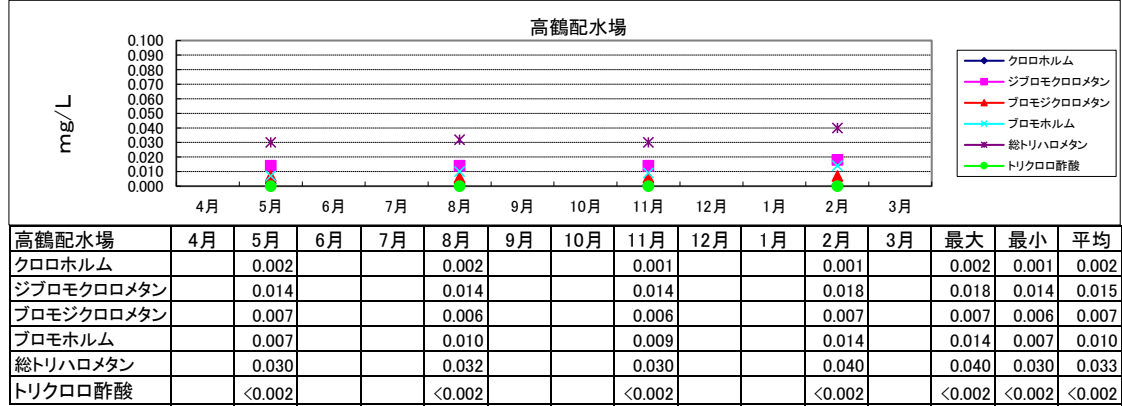


石上配水場 管末付近給水栓

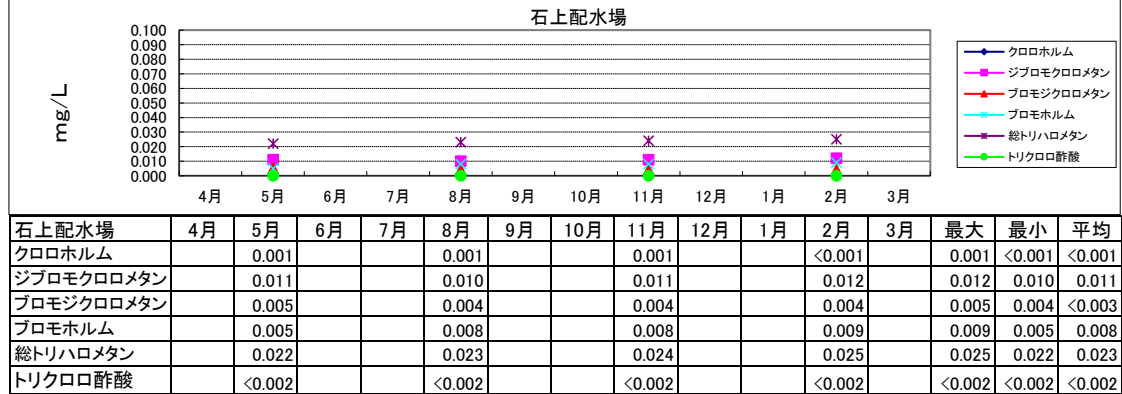


TN(全窒素量)/TP(全りん量)値

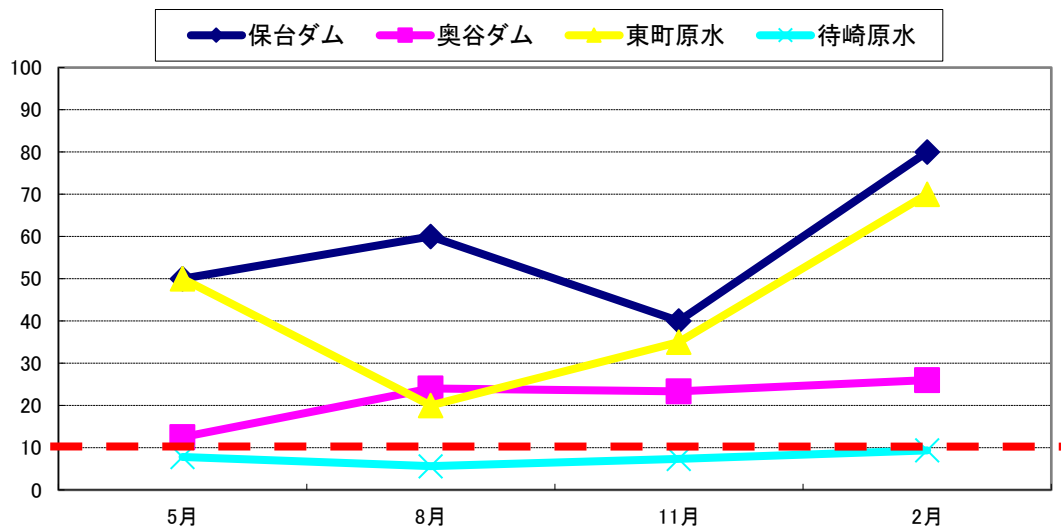



全窒素

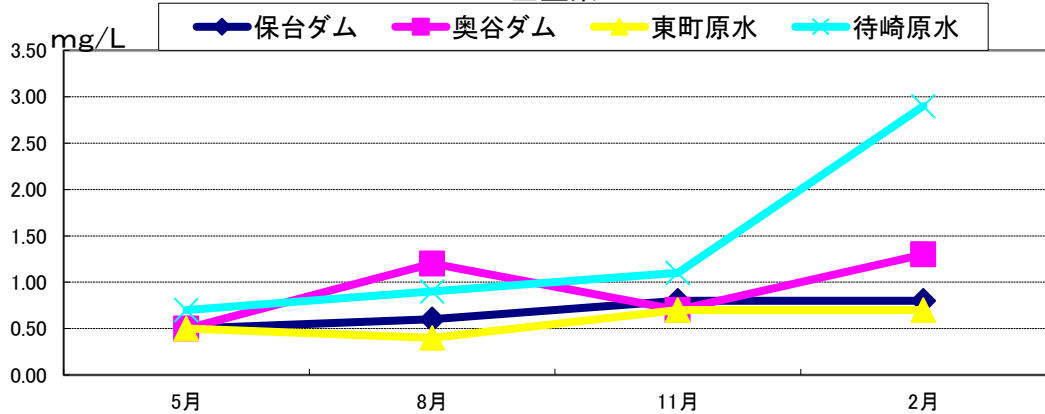



全りん

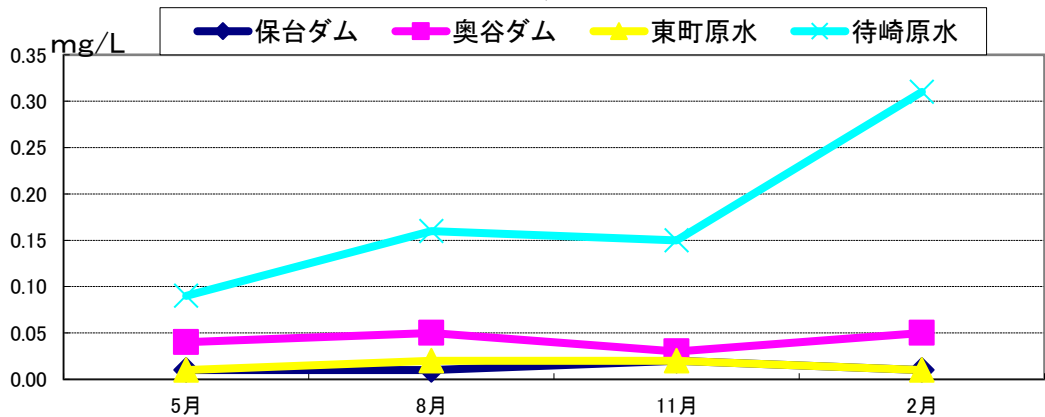

令和7年度 カビ臭
保台浄水場

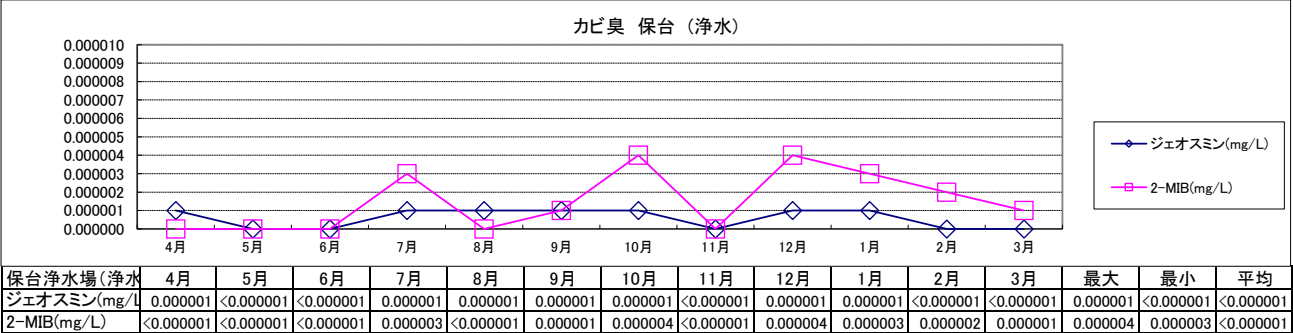
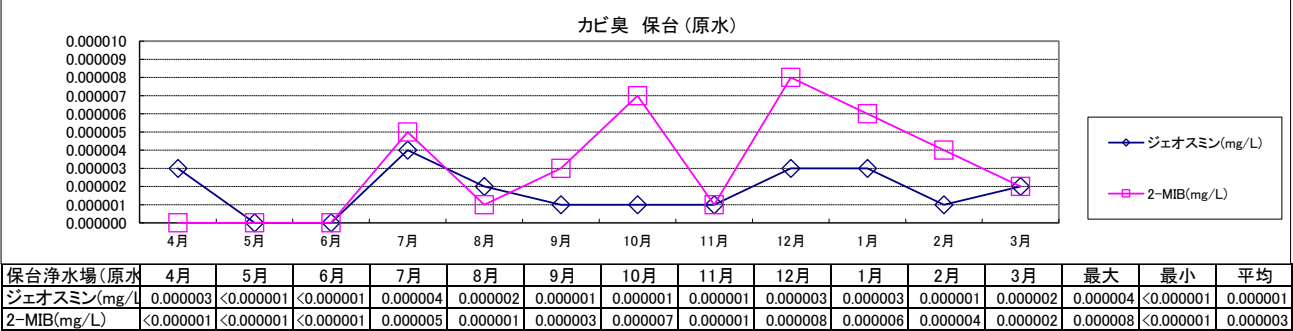


令和7年度 カビ臭
奥谷浄水場

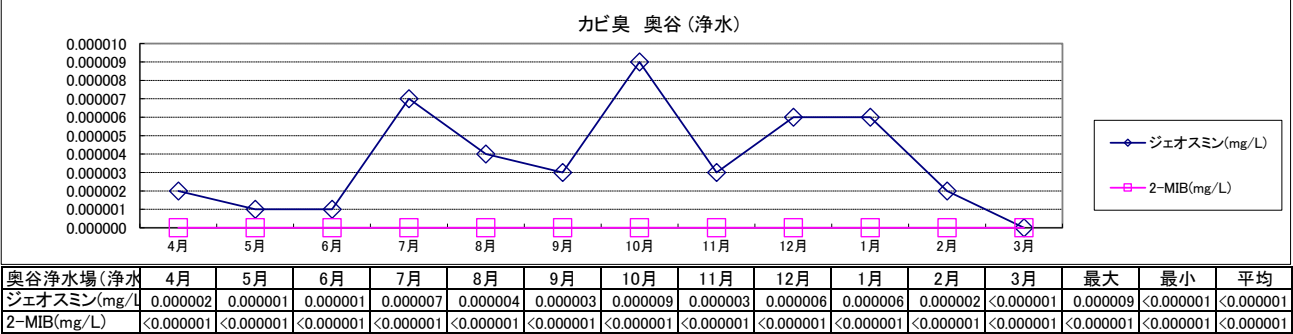
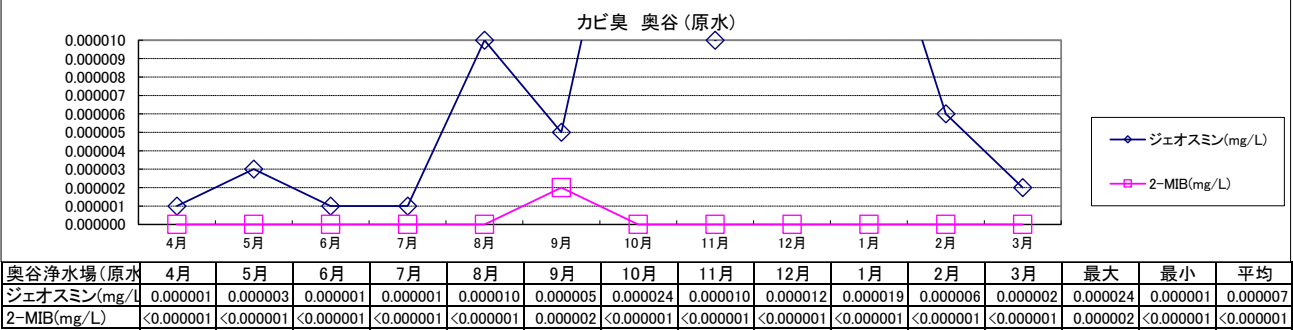









活性炭注入率

令和7年度 カビ臭
横渚浄水場

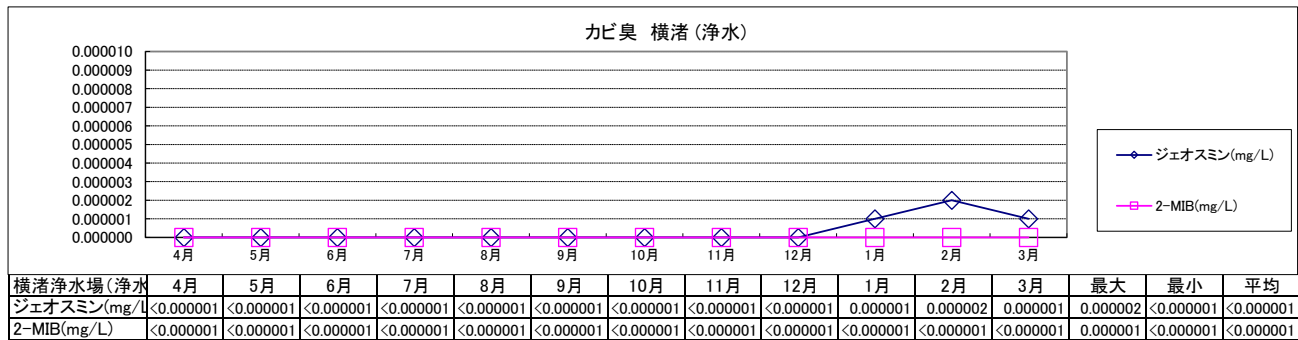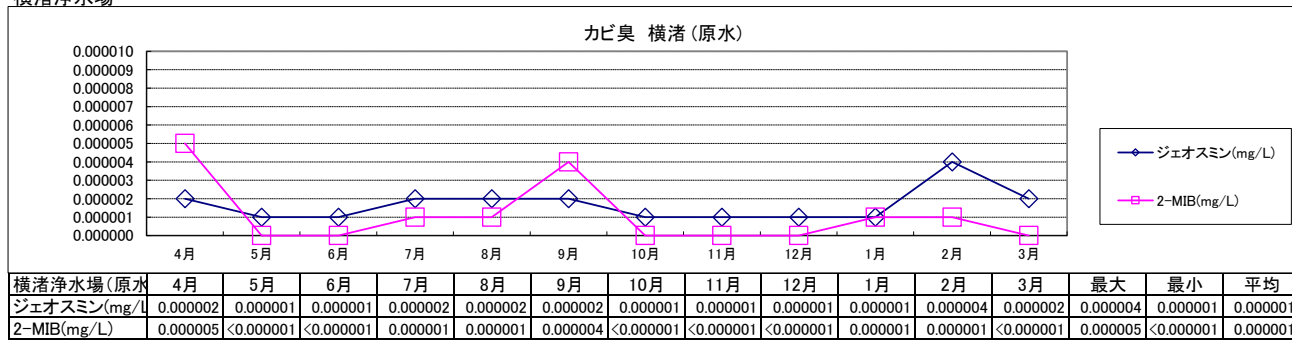


東町浄水場

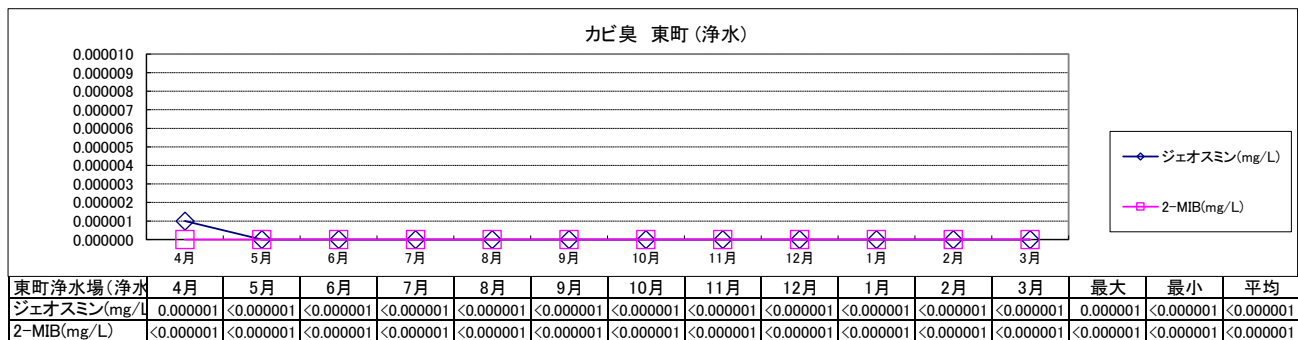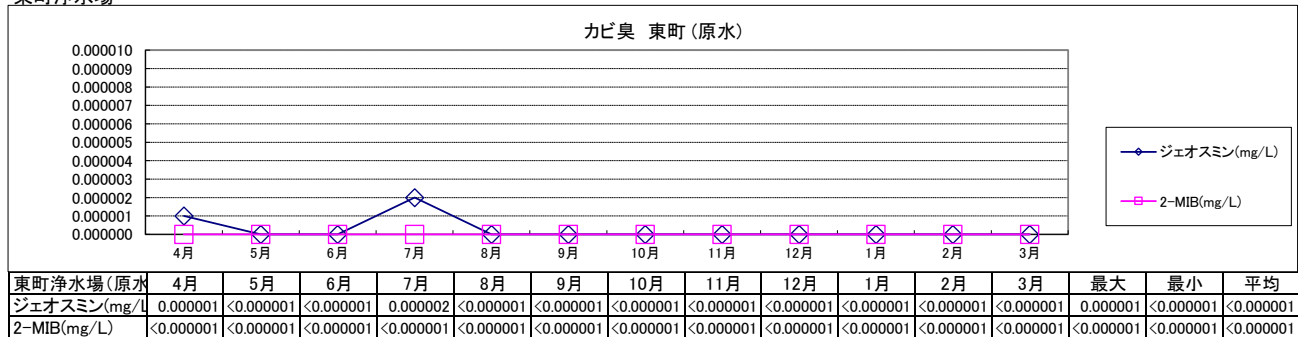


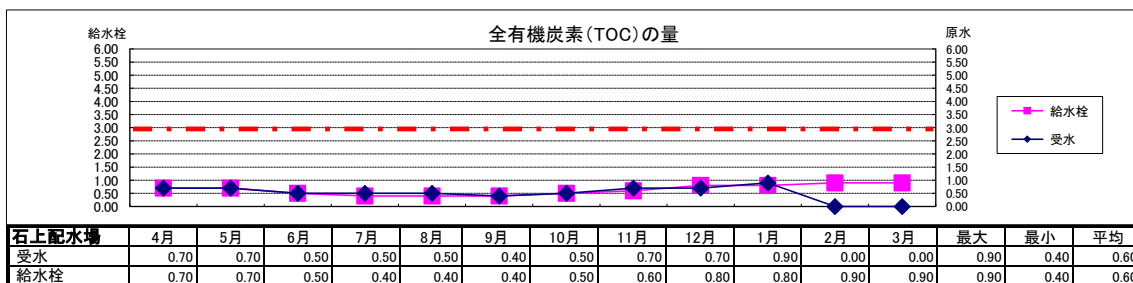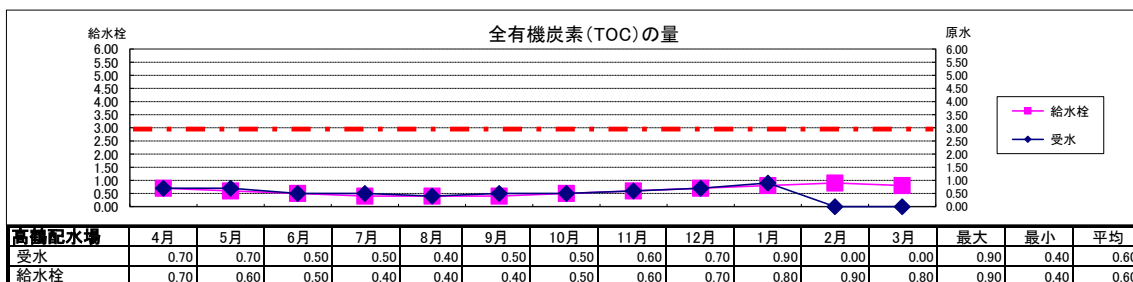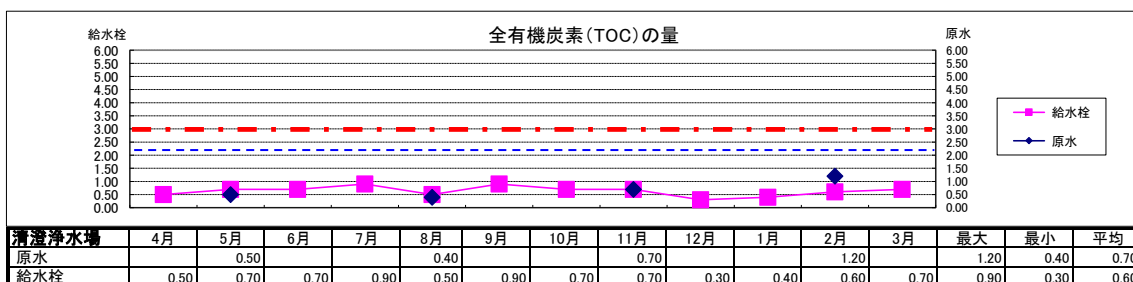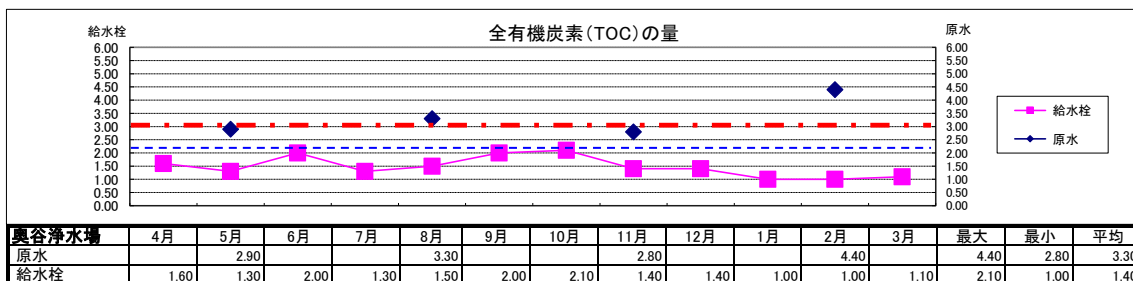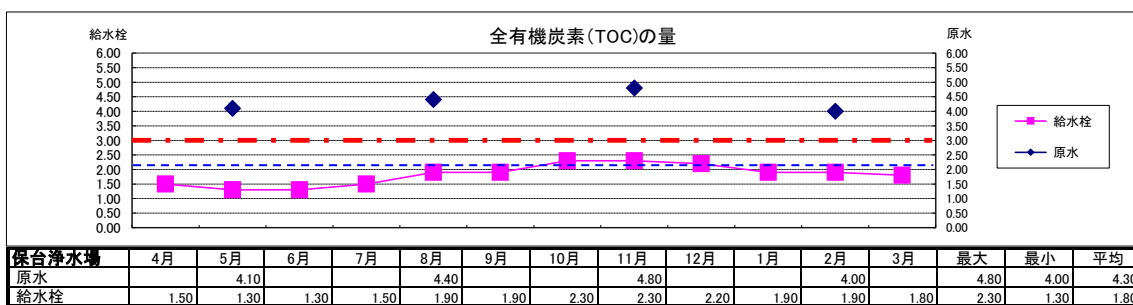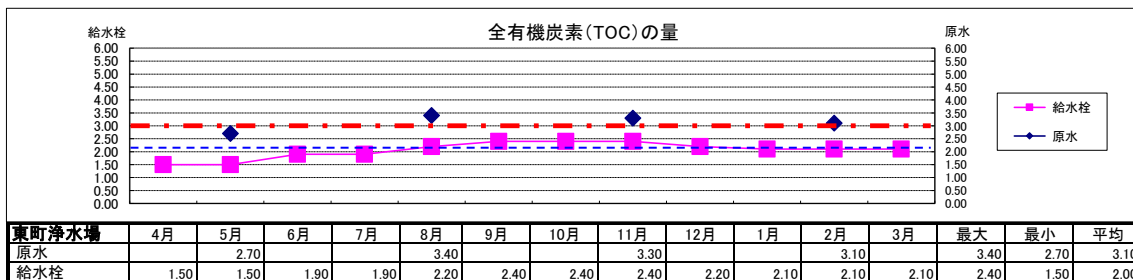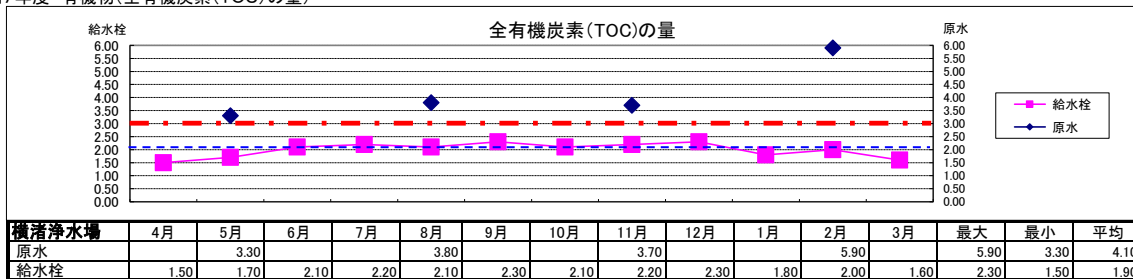


令和7年度 アルミニウム及びその化合物

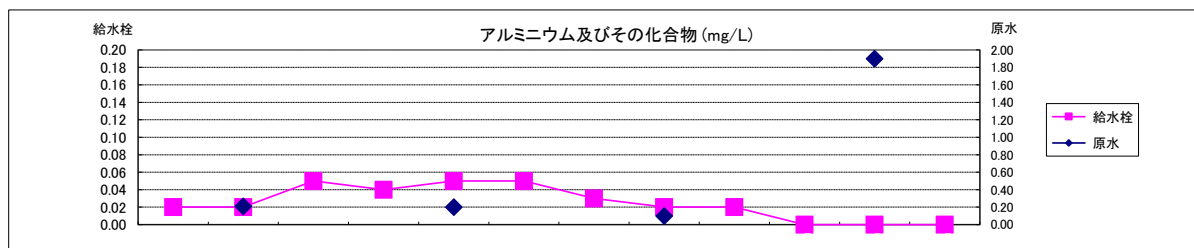


横渚浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.21			0.20			0.10			1.90		1.90	0.10	0.60
給水栓	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	0.02
原水アルカリ度		100.0			111.0			116.0			90.3		116.0	90.3	104.3
給水アルカリ度	60.5	74.2	60.7	50.2	92.8	87.5	93.0	82.5	98.9	104.0	72.2	101.0	104.0	50.2	81.4
原水pH		7.8			7.6			7.7			7.6		7.8	7.6	7.6
浄水pH	7.6	7.6	7.4	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5

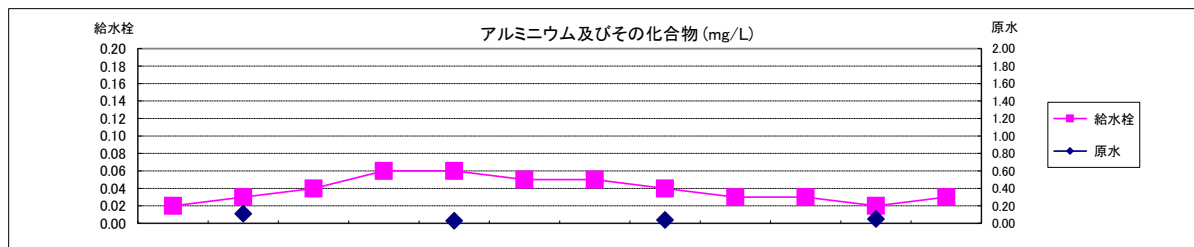


真町浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.11			0.03			0.04			0.05		0.11	0.03	0.05
給水栓	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	<0.02	0.03
原水アルカリ度		189.0			220.0			241.0			249.0		249.0	189.0	224.7
給水アルカリ度	38.9	40.7	48.2	72.7	68.6	56.2	70.5	66.2	79.5	75.1	70.0	65.0	79.5	38.9	62.6
原水pH		7.9			7.9			7.9			7.9		7.9	7.9	7.9
浄水pH	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6

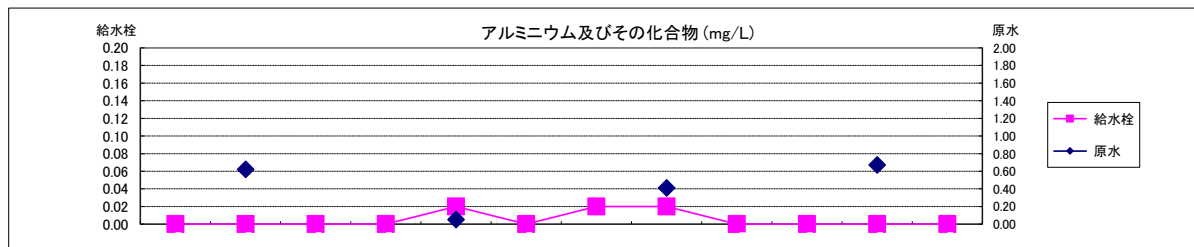


保台浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.62			0.05			0.41			0.67		0.67	0.05	0.43
給水栓	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
原水アルカリ度		178.0			210.0			230.0			270.0		270.0	178.0	222.0
給水アルカリ度	46.7	40.8	37.5	52.0	54.8	53.4	63.0	58.9	70.0	65.0	72.7	63.2	72.7	37.5	56.5
原水pH		7.4			7.2			7.4			7.5		7.5	7.2	7.3
浄水pH	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4

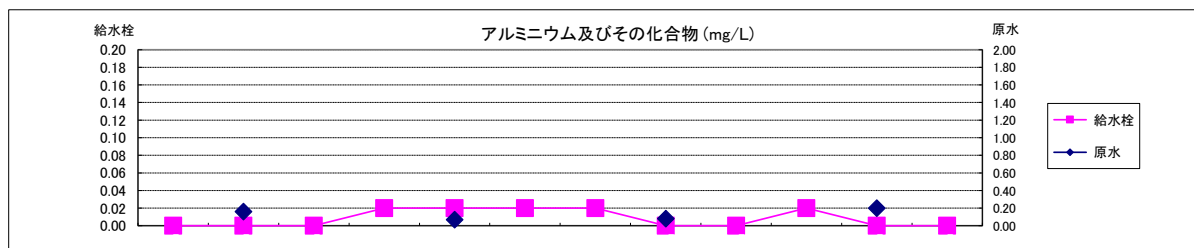


奥谷浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.16			0.07			0.08			0.20		0.20	0.07	0.12
給水栓	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02
原水アルカリ度		257.0			291.0			272.0			270.0		291.0	257.0	272.5
給水アルカリ度	69.5	63.8	53.4	107.0	102.0	93.5	90.7	75.0	102.0	97.3	100.0	87.9	107.0	53.4	86.8
原水pH		7.5			7.3			7.4			7.4		7.5	7.3	7.4
浄水pH	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3

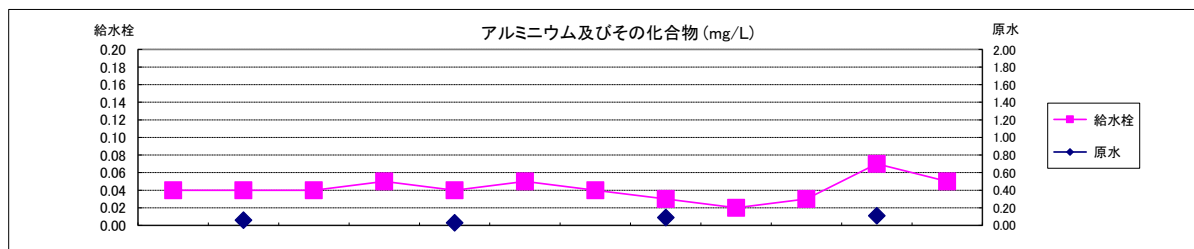


清澄浄水場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
原水		0.06			0.03			0.09			0.11		0.11	0.03	0.07
給水栓	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.05	0.07	0.02	0.04
原水アルカリ度		303.0			350.0			324.0			281.0		350.0	281.0	314.5
給水アルカリ度	85.3	63.1	72.6	89.5	96.6	84.6	99.5	83.7	108.0	99.0	100.0	75.3	108.0	63.1	88.1
原水pH		8.0			7.9			7.9			7.8		8.0	7.8	7.9
浄水pH	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8

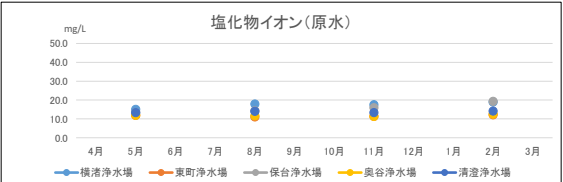


塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増濃浄水場		15.0			17.9			17.5			18.9	
東町浄水場		11.8			11.0			11.3			12.1	
保台浄水場		13.3			14.3			15.3			16.2	
奥谷浄水場		11.3			11.6			11.3			12.5	
清澄浄水場		13.3			14.0			13.3			14.1	

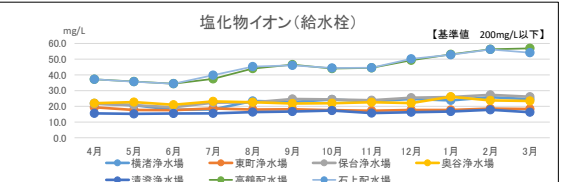

塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増濃浄水場	21.3	20.1	17.6	19.0	23.4	22.6	24.3	23.1	24.7	23.8	23.8	24.6
東町浄水場	19.4	17.1	17.6	19.7	17.9	18.1	17.6	17.2	17.7	17.7	18.6	18.3
保台浄水場	21.0	20.1	19.4	22.3	22.5	24.7	24.4	23.9	25.3	25.9	27.3	26.1
奥谷浄水場	22.0	22.1	21.0	23.1	22.6	21.6	22.0	22.6	22.1	26.1	23.6	23.4
清澄浄水場	19.5	15.2	15.4	15.3	16.3	16.7	17.3	15.7	16.2	16.7	17.0	16.2
高瀬配水場	37.2	35.8	34.4	37.3	44.0	46.5	44.0	44.5	49.3	53.1	56.3	56.9
石上配水場	37.2	35.7	34.4	39.8	45.3	46.1	44.4	44.6	50.2	52.8	56.2	54.2

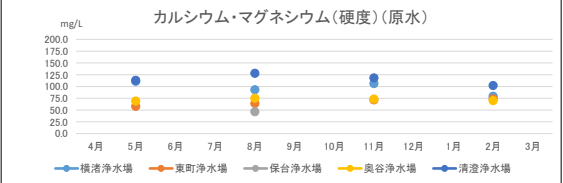


硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増濃浄水場		111.0			92.8			109.0			72.2	
東町浄水場		67.6			64.0			71.5			73.6	
保台浄水場					46.3							
奥谷浄水場		69.2			75.2			73.4			69.9	
清澄浄水場		113.0			128.0			118.0			102.0	








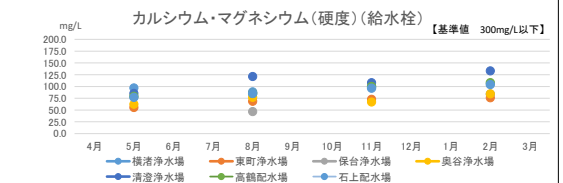


硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増濃浄水場		80.8			88.4			100.0			83.7	
東町浄水場		55.2			66.4			72.7			76.9	
保台浄水場					46.6							
奥谷浄水場		62.3			76.8			67.1			84.3	
清澄浄水場		85.3			121.0			108.0			133.0	
高瀬配水場		78.9			85.2			100.0			108.0	
石上配水場		76.7			85.3			96.4			104.0	

原水

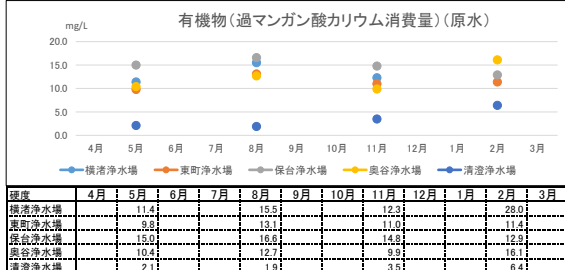

給水栓

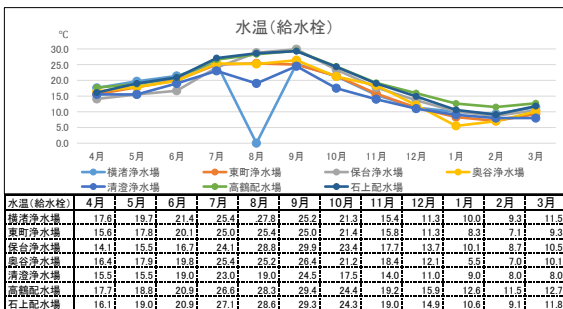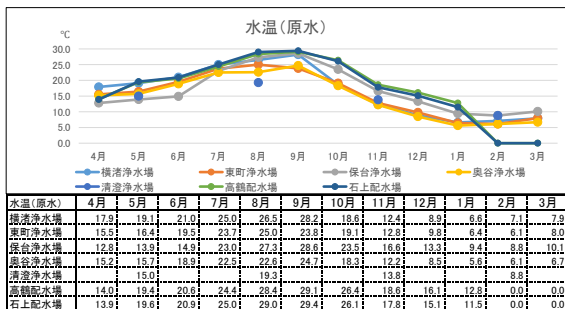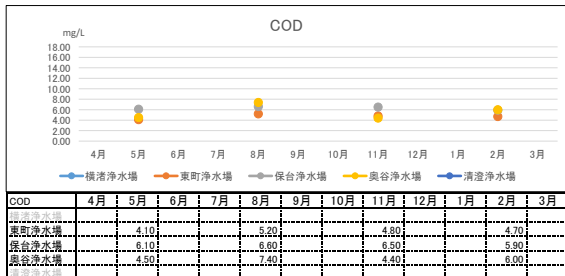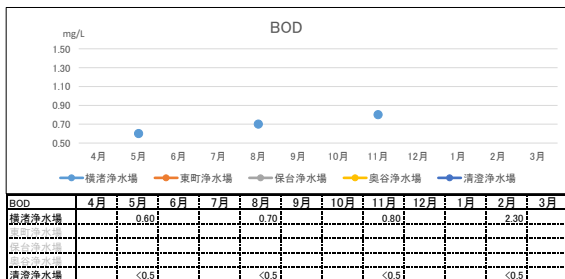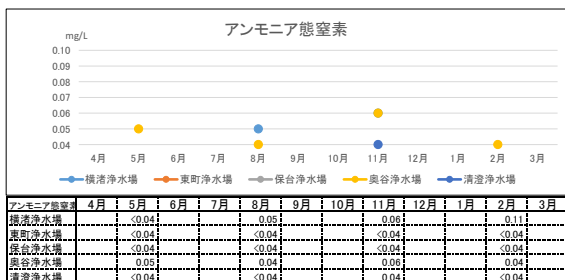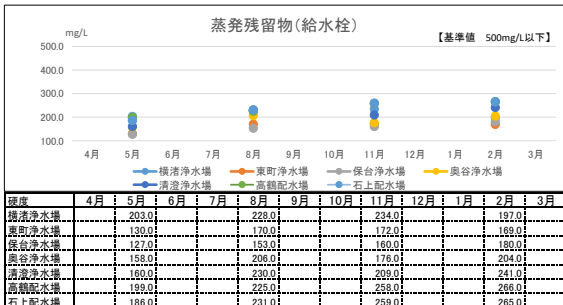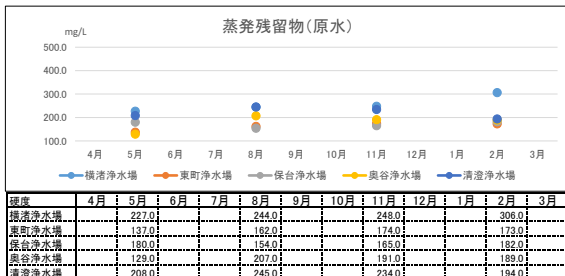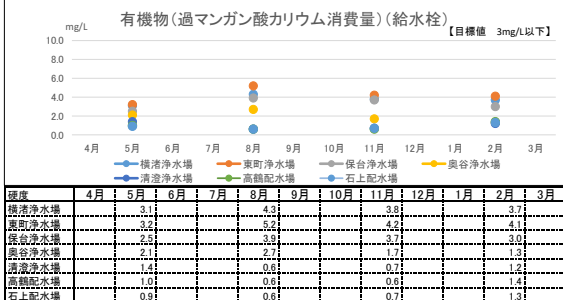

令和7年度

